


Weather compensated heating controller



Witterungsgeführter Heizungsregler




D10

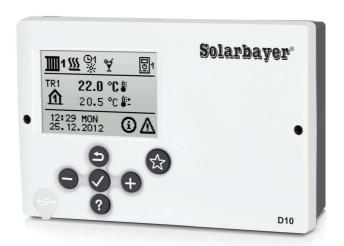

Weather compensated heating controller D10

Witterungsgeführter Heizungsregler D10

Weather compensated heating controller D10

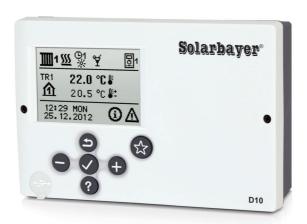

INTRODUCTION

Weather compensated controllers D10 are modern microcontroller based devices, produced in digital SMT technology.

D10 controllers are intended for boiler control of direct and/or mixing heating circuit or two mixing heating circuits and d. h. w. warming with boiler, solar collectors and other energy sources.




For initial setup see Initial controller setup, page 9!

CONTENTS

Introduction	5
USER MANUAL	
Controller description	8
Initial controller setup	9
Keypad and other keys	12
Graphic LCD display	13
Description and presentation of the basic screen:	13
Description of symbols presented on the display	14
Symbols for heating circuits	
Symbols for operation mode indication	
Symbols for user functions	14 15
Symbols for protection functions	
Symbols for the indication of communication between devices	
Symbols for messages and warnings	
Help, messages and warnings screen	19
Entering and navigating through the menu	20
Menu structure and description	20
Temperature settings	
User functions	
Operation mode selection	
Time program settingsBasic settings	30
Data overview	
Bud 070710W	
SERVICE SETTINGS MANUAL	
Controller parameters	35
User parameters	
Heating curve	
Service parameters	
Parameters for floor drying	
default settings	
Basic operation descriptions	
Direct heating circuit	
Liquid fuel boiler	
Solid fuel boiler	
Heat accumulator	55

Control of the heat pump	56
Pump for return-pipe temperature increase (bypass pump)	56
Domestic hot water	56
Developing the developer simulation	-7
Domestic hot water circulation	
Remote heating activation	
Operation modes in cases of sensor malfunction	59
INSTALLATION MANUAL	
Controller installation	60
Wall installation	60
Panel installation	61
Electric connection of the controller	62
Connection of temperature sensors	63
Room unit RCD and DD2+	64
BUS connection of D10 controllers	
BUS connection to WHMS controllers	65
Installation and connection of VT safety limiter	
Controller malfunction	67
Sensor simulation and controller operation test	67
Controller failure and servicing	
Technical data	
Disposal of old electrical and electronic equipment	69
Notes	70
Hydraulic schemes	141
•	

CONTROLLER DESCRIPTION

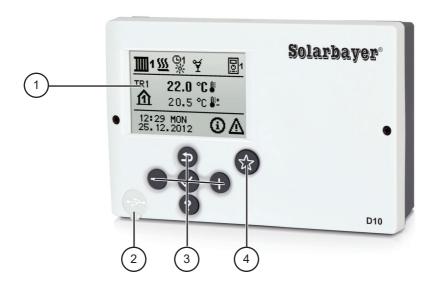


- 1 Graphic display.
- 2 USB connector for connecting personal computer.
- 3 Keypad
- 4 Programmable key

INITIAL CONTROLLER SETUP


D10 heating controllers are equipped with an innovative solution "Easy start" which enables the setup of controller in just three or four easy steps.

When the controller is connected to the power supply for the first time, the display first shows the program version and company logo and then the first step of the procedure for controller settings is started.

STEP 1 - LANGUAGE SETUP

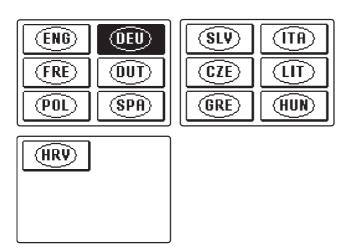



Use buttons — and + to select the requested language. Confirm the selected language by pressing ✓.



The controller requires a confirmation of language selection with the \checkmark button.

In case you chose the wrong language, return to the language selection with the ightharpoonup button.





Select a hydraulic scheme for controller operation. Move between schemes with buttons — and +. Confirm the selected scheme by pressing ✓.



All schemes with mixing heating circuit are available for radiators and floor/wall heating.

The controller requires a confirmation of language selection with the \checkmark button.

In case you choose the wrong scheme, return to scheme selection with the $\stackrel{\clubsuit}{\longrightarrow}$ button.




Later you can change the selected hydraulic scheme with service parameter \$1.1.

STEP 3 - SETUP OF HEATING CURVE STEEPNESS FOR THE FIRST CIRCUIT



Set the heating curve steepness for the first heating circuit.

Change the value with buttons — and +. Confirm the selected value by pressing ✓.




The controller requires a confirmation of the set heating curve steepness with the \checkmark button.

In case you choose the wrong heating curve steepness, return to heating curve steepness selection with the button.




Later you can change the heating curve steepness with parameter P2.1. The meaning of heating curve steepness is detaily described on page 39.

STEP 4-SETUP OF THE HEATING CURVE STEEPNESS FOR THE SECOND CIRCUIT¹



Set the heating curve steepness for the second heating circuit.

Change the value with buttons — and +. Confirm the selected value by pressing \checkmark .



The controller requires a confirmation of the set heating curve steepness with the ✓ button. In case you choose the wrong heating curve steepness, return to heating curve steepness selection with the △ button.



Later you can change the heating curve steepness with parameter P3.1. The meaning of heating curve steepness is detaily described on page 39.



The first and the second heating circuit is marked with number on hydraulic schemes.



RESET

Disconnect the controller from power supply. Press and hold the ? button and connect power supply.

Attention! The controller will be reset and requires additional setting. When the controller is reset, all of its previous settings are deleted.

11

¹ This setting is not available in schemes with only one heating circuit.


KEYPAD AND OTHER KEYS

Key	Description
_	Move to left, decreasing.
+	Move to right, increasing.
✓	Menu entry, confirmation of selection.
?	Help.
5	Return back.
☆	Programmable key You can program the key as a shortcut to any place in the controller menu. In the menu, find a location where you want to program shortcut to point at, then press and hold the button for 2 seconds. This way the key was programmed. Saved shortcut can be called up at any time by pressing the key.

GRAPHIC LCD DISPLAY

On the LCD display we can look up all the important data for the controller operation.

DESCRIPTION AND PRESENTATION OF THE BASIC SCREEN:

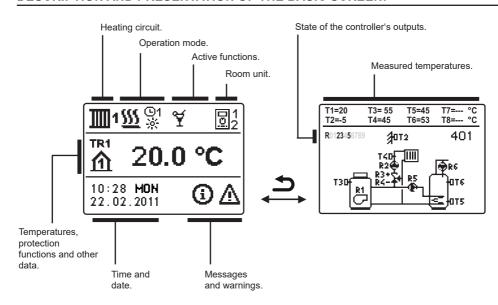

Review of data on the screen:

In the middle of the screen are displayed operation mode and active user functions. To switch between heating circuits and the screen with the hydraulic scheme review use the button.

Temperatures, active outputs, protection functions and other data appear in the bottom section of the screen. To review temperatures and other data, use buttons — and +. The number of sensors and other data displayed on the screen depends on the selected hydraulic scheme and controller settings.



If you wish to retrieve the requested data after using the keyboard, look for the data with buttons — and +, then confirm it by pressing the \checkmark button for 2 seconds.



If you press the button for 2 seconds, the temperature review will change from a single line review into a double line review or vice versa. In the two-line temperature review, the measured temperature appears in the first line, and the requested or the calculated temperature appears in the second line.

DESCRIPTION OF SYMBOLS PRESENTED ON THE DISPLAY

SYMBOLS FOR HEATING CIRCUITS

Symbol	Description
 1	The first (mixing) heating circuit.
]]]2	The second (direct) heating circuit.
<u>-5</u>	D. h. w. warming.

SYMBOLS FOR OPERATION MODE INDICATION

Symbol	Description
<u>m</u>	Room heating.
*	Room cooling.
⑤1 ※	Operation according to program timer - day temperature. *
©1 《	Operation according to program timer - night temperature. *
- <u>;</u> -;-	Requested day temperature operating mode.
C	Requested night temperature operating mode.
©1 0N	D. h. w. warming according to program timer - switch-on interval. *
©1 OFF	D. h. w. warming according to program timer - switch-off interval. *
Ф	Switch off.
ON	Permanent switch-on of d. h. w. warming.
የ ግን	Manual operation mode.
補	Emission measurement.

SYMBOLS FOR USER FUNCTIONS

Symbol	Description
¥	PARTY operation mode.
€CO	ECO operation mode.
	Holiday operation mode.
₩	One-time d. h. w. warming.

^{*} The number indicates the first or the second time program.

Symbol	Description
LEG	Anti legionella protection.
×	Liquid fuel boiler switched-off (blocked).
**	Solid fuel boiler switch-on.
₽ %:	Automatic switchover to summer heating mode.
s.	Floor drying.
#	Operation with constant stand-pipe temperature.
(20	Remote activation.
≙ *	Boost heating.

SYMBOLS FOR INDICATION OF TEMPERATURES AND OTHER DATA

Symbol	Description
#	Measured temperature.
∯ +	Calculated or requested temperature.
仚	Room temperature.*
△	Outdoor temperature.
Ą	Liquid fuel boiler temperature.
	Solid fuel boiler temperature.
	Gas boiler temperature.
	Temperature of heat source obtained through BUS connection.
+1	Stand-pipe temperature.
+1	Return-pipe temperature.
€	Domestic hot water temperature.
	Heat accumulator temperature.

Symbol	Description
= 1	Floor temperature. *
@.	Boiler return-pipe temperature.
4	Flue gas temperature.
<u></u>	Temperature of the area where heat pump is installed.
4.	D. h. w. circulation pipe temperature.
O	Burner.
C ²	Burner - second stage.
	Bypass pump of the heating circuit (flashing means the pump will switch-off after expiration of delay time).
R0123456789 R0123456789	Status of the controller's control outputs - relays are switched on. Status of the controller's control outputs - relays are switched off.
¥-	Mixing valve - closing.
≱+	Mixing valve - opening.
Ā	Change-over valve - direct circuit.
į ⊼ į ⁺	Change-over valve - d. h. w. storage tank.
₽	D. h. w. warming pump.
65	Circulation pump for d. h. w.
€,	Boiler bypass pump.
⊕≠	Boiler circulation pump.
0	Heat pump.
ځ	Electric heater.
* <u>`</u>	Electric heater for d. h. w.
ĭ ă	Boiler switchover, d. h. w. switchover
0	Output operation according to program timer.
T1, T2, T3,T8	Temperature measured by sensors T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 or T8.
TR1 TA TQ TD	Temperature measured by a room sensor or room unit DD2+. Outdoor temperature, obtained through the bus connection. Heat source temperature, obtained through the bus connection. Calculated requested temperature for direct circuit.

Symbol	Description
û ♦	D. h. w. warming is switched off due to priority of direct heating circuit.
↑ →	Heating circuit is switched off or has limited temperature due to priority of d .h. w. warming.
û W	Circulation pump in direct heating circuit is switched off in scope of ED control.
1E	Limitation of stand-pipe temperature due to exceeded maximum floor temperature.
҈ ひ +҈∭	Limitation of stand-pipe temperature due to exceeded maximum temperature difference between stand and return-pipe i.e. exceeded maximum power of heating circuit.
10	Limitation of stand-pipe temperature due to unsurpassed minimum boiler temperature.
û	Rise of stand-pipe temperature due to the exceeded protection temperature of heat source.
Ŷ @+	Limitation of stand-pipe temperature due to the unsurpassed heat source return-pipe temperature.
Ø₁	Counter of total operating hours and fuel consumption for burner on 1st stage.
₽ 2	Counter of total operating hours and fuel consumption for burner on 2nd stage.

SYMBOLS FOR PROTECTION FUNCTIONS

Symbol	Description
ű.	Liquid fuel boiler overheating protection.
***	Solid fuel boiler overheating protection.
""0	Accumulator overheating protection.
*** •	D. h. w. storage tank overheating protection.
€**	Frost protection - heating circuit.
	Frost protection - boiler switch-on to minimum temperature.

SYMBOLS FOR THE INDICATION OF COMMUNICATION BETWEEN DEVICES

Symbol	Description			
com ਊō	Devices connected to communication port com.			
□o <u>i</u>	Room unit DD2+ or RCD is connected. The number beside room unit indicates, whether this is the first or the second room unit.			
Burner interface or Junkers/Vaillant inteface is connected.				
BUS □□ State of the controller in bus connection.				
	Standalone controller - not in bus network.			
 → →	The first controller in bus network.			
++ 📰 →→	Intermediate controller in bus network.			
++ 📑	The last controller in bus network.			

SYMBOLS FOR MESSAGES AND WARNINGS

Symbol	Description
(3)	Message In the event of exceeding the maximum temperature or when a protection function is switched on, the symbol on display flashes. When maximum temperature is no longer exceeded or when a protection function has switched off, a turned on symbol will note the recent event. By pressing the ? button, the message review screen is retrieved.
Δ	Warning In the event of sensor malfunction, bus network error or com connection error, the symbol on display flashes. When the error is eliminated or is no longer present, a turned on symbol will note the recent event. By pressing the ? button, the message review screen is retrieved.

HELP, MESSAGES AND WARNINGS SCREEN

By pressing the **?** button, the help, messages and warnings screen is retrieved. A new window opens with the following icons:

?

Short instructions

Short instructions on the use of controller.



Controller version

Review of the controller type and program version.

(i)

Messages

List of exceeded maximum temperatures and list of activated protection functions. By pressing the buttons — and + navigate through the list of messages. Exit the list by pressing the ⇒ button.



Warnings

List of sensors and other component malfunctions.


By pressing the buttons — and + navigate through the list of messages. Exit the list by pressing the $\stackrel{\bigstar}{\longrightarrow}$ button.



Delete list of messages and warnings

Delete list of messages, list of warnings and all unconnected sensors.

Attention: You will not be able to delete the sensors necessary for the controller's operation.

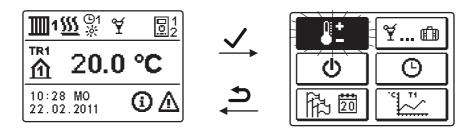

To enter the menu press the ✓ button.


To navigate through the menu, use buttons — and +, and confirm your selection by pressing the \checkmark button.

You can return to the previous screen by pressing **5**.





If no button is pressed for some time, the screen illumination will be switched off or reduced according to the setting.

MENU STRUCTURE AND DESCRIPTION

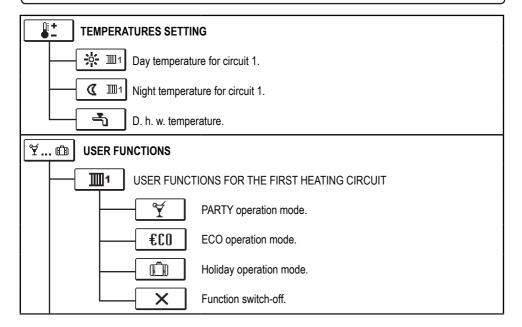



^{*} The setting is only available in schemes with two heating circuits.

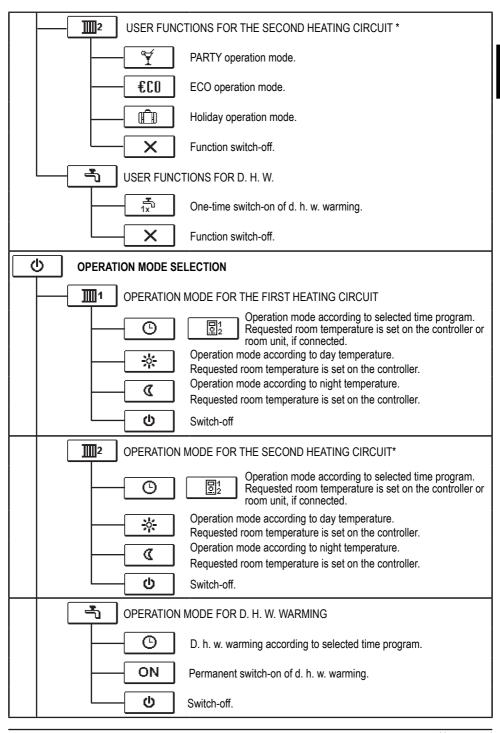

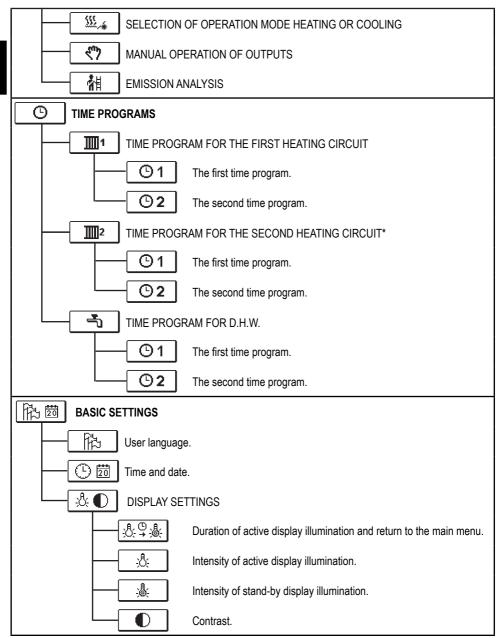

^{*} The setting is only available in schemes with two heating circuits.

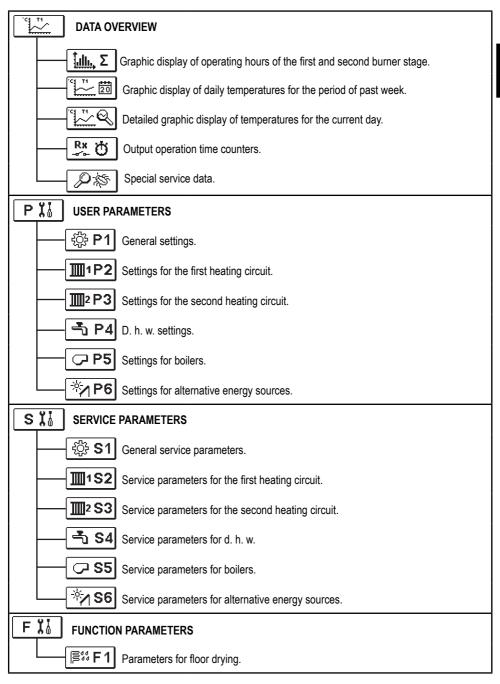


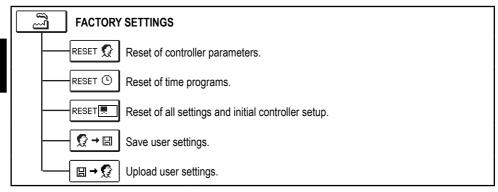

TEMPERATURE SETTINGS

The menu displays the temperatures available by selected hydraulic scheme.

Select the temperature with buttons -, + and \checkmark . A new screen with temperatures will open.

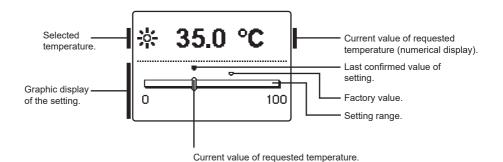

Set the requested temperature with buttons — and +, and confirm it with the \checkmark button.

25

Exit the setting by pressing **೨**.



User functions enable additional comfort and benefits of using the controller. The following user functions are available in the menu:

First heating circuit

Second heating circuit

Domestic hot water

Energy sources *

USER FUNCTIONS FOR THE FIRST AND SECOND HEATING CIRCUIT:

PARTY operation mode

Now use the — and + buttons to select the setting you wish to change and press the \checkmark button. The value will begin to flash. Change the value with buttons — and +, and confirm it by pressing the \checkmark button.

Exit the setting by pressing the **b**utton.

€C0 | ECO operation mode

ECO function activates operation according to the requested saving temperature. Select Eco function with buttons — and +, and activate it with the ✓ button. To set the expiration time and requested temperature, select the €€0 icon again.

Now use the — and + buttons to select the setting you wish to change and press the \checkmark button. The value will begin to flash. Change the value with buttons — and +, and confirm it by pressing the \checkmark button.

Exit the setting by pressing the **b**utton.

^{*} Functions are available only by schemes with liquid fuel boiler and solid fuel boiler.



Holiday operation mode

HOLIDAY function activates operation according to the requested saving temperature up to selected date.

Now use the — and + buttons to select the setting you wish to change and press the \checkmark button. The value will begin to flash. Change the value with buttons — and +, and confirm it by pressing the \checkmark button.

Exit the setting by pressing the **b**utton.

USER FUNCTIONS FOR D. H. W. WARMING:



One time activation of d. h. w. warming

This function activates immediate d. h. w. warming to the requested temperature. When the requested d. h. w. temperature is reached, the function deactivates automatically. Use buttons — and + to select the one-time d. h. w. warming and activate it by pressing the ✓ button. Exit the setting by pressing the ⇒ button.

USER FUNCTIONS FOR HEAT SOURCES:



One-time activation of liquid fuel boiler

This function activates immediate switchover from solid fuel boiler or heat accumulator to liquid fuel boiler. One-time activation of liquid fuel boiler can only be activated if solid fuel boiler or heat accumulator temperature is lower as calculated circuit temperature. Use buttons — and + to select the one-time activation of liquid fuel boiler and activate it by pressing the ✓ button. Exit the setting by pressing the ⊃ button.



Switch-off (block) of liquid fuel boiler

Use this function, when you wish to switch off or block liquid fuel boiler and heat only with solid fuel boiler. This function does not have an automatic deactivation and must be deactivated manually.

Use buttons — and + to select blocking of liquid fuel boiler and activate it by pressing the ✓ button. Exit the setting by pressing the △ button.



Start-up of solid fuel boiler

This function deactivates liquid fuel boiler and is used whenever we wish to start-up the solid fuel boiler. If the solid fuel boiler does not reach the requested heating temperature in certain period of time, the liquid fuel boiler activates again. Use buttons — and + to select the startup of solid fuel boiler and activate it by pressing the \checkmark button. Exit the setting by pressing the $\stackrel{\triangle}{\longrightarrow}$ button.



You can abort all user functions at any time by selecting the icon.

OPERATION MODE SELECTION

In the menu are selection of operation mode for each heating circuit, for d. h. w. warming and other operation modes. Following operation modes are available in the menu.

First heating circuit

Second heating circuit *

Domestic hot water

Manual operation

Switchover between heating and cooling

ture which is set on the controller.

Emissions analysis

(3)

-o-

OPERATION MODE FOR THE FIRST AND THE SECOND HEATING CIRCUIT:

Operation according to selected time program

Operation according to the selected time program with day and night tempera-

Operation according to the selected time program with day and night temperature which is set on the room unit DD2+.

Operation mode according to day temperature

Controller operates according to the requested day temperature which is set on controller

Operation mode according to night temperature

Controller operates according to the requested night temperature which is set on controller.

U Switch-off

Controller is switched off. Frost protection remains active, if operation mode heating is selected. Overheating protection remains active, if operation mode cooling is selected.

OPERATION MODE FOR W. H. W. WARMING:

D. h. w. warming according to selected time program
D. h. w. is warmed according to the selected time program.

D. II. W. IS Waithled according to the selected time progra

ON Permanent activation of d. h. w. warming

D. h. w. warming operates continuously.

Switch-off

D. h. w. is not being warmed.

^{*} The menu is only available in schemes with two heating circuits.



MANUAL OPERATION MODE:

This operation mode is used when testing the heating system or in the event of a malfunction. Each control output can be manually switched on, off or set to operate automatically.

R0= AUTO	T1= 75.6 °C
R1= AUTO	T2= 55.1 °C
R2= AUTO	T3= 25.3 °C
R3= AUTO	T4= 36.2 °C
R4= AUTO	T5= 52.3 °C
R5= AUTO	T6= 55,0 °C
R6= AUTO	T7= 75,6 °C
R7= AUTO R8= AUTO R9= AUTO	T8= 55,2°C

Move between individual outputs **R0** to **R9** with buttons — and +. Select the output by pressing the ✓ button. Value ON, OFF or AUTO will begin to flash. Now you can change the output status with buttons — and +. Confirm the setting by pressing the ✓ button.

Exit the setting by pressing the **b**utton.

SSE_*

HEATING AND COOLING MODE SELECTION:

To switchover between heating and cooling select icon and press key \checkmark .



Heating



Cooling



Cooling control is operated thermostatically according to the requested room temperature, with a constant stand-pipe temperature. The temperature is set with parameters S2.12 and S3.12.



For cooling function a room sensor or a room unit DD2+ needs to be connected and the system for cooling water supply must be switched on.



When switching between heating and cooling, you should change the requested day and night temperature.



EMISSION ANALYSIS:

This operation mode is intended for emission measurement. Controller activates burner and maintains boiler temperature between 60 °C and 70 °C by adequate activation of burner load (heating circuits, domestic hot water) and in such way provides boiler operation without burner switch-off's.

Function automatically expires after 20 minutes or it can be switched off earlier by selecting the icon once again.

_____ TIME PROGRAM SETTINGS

Weekly time programs enable automatic switchover between day and night temperature or activation and deactivation of domestic hot water warming.


- **IIII1** First heating circuit
- Second heating circuit
- Domestic hot water

For each heating circuit there are two time programs available:


- ☐ 1 First time program
- 🕒 2 Second time program

Modifying the time program

Select the requested heating circuit and time program with buttons -, + and \checkmark . A new screen will appear:

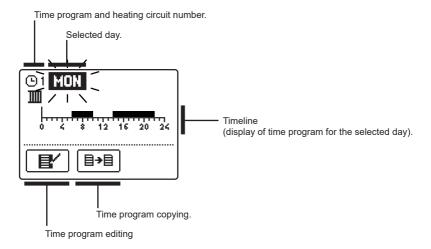

Time program editing



A new screen appears with the display of time program and three icons for editing the program:

+ +

- free movement of the cursor

+ OFF+


 drawing of switch-off interval or night temperature

 drawing of switch-on interval or day temperature

Select the requested command icon with buttons —, + and confirm the selection by pressing the \checkmark button. Cursor will appear on the time line. Now draw the requested time interval course with buttons — and +. Finish drawing of time program by pressing the \checkmark button.

Exit the time program editing by pressing the **b**utton.

☐→☐ Time program copying



A new screen appears with the display of time program for the selected day. On the top of the screen you will find the field for the selection of day or a group of days into which you wish to copy your time program.

Select the day or a group of days with buttons — and +. Press the ✓ button to copy.

Exit the copying by pressing the **b**utton.

Default settings of time programs

The first time program for room heating and d. h. w. warming ©1

Day Switch-on interv	
MONFRI.	05:00 - 07:30
	13:30 - 22:00
SATSUN.	7:00 - 22:00

The second time program for room heating and d. h. w. warming (5)2

Day	Switch-on interval.
MONFRI.	06:00 - 22:00
SATSUN.	7:00 - 23:00



This menu is intended for the setting of language, time, date and display.



User language

Select the requested user language with buttons — , + and confirm it by pressing the \checkmark button.

Exit the setting by pressing the **b**utton.








(L) 200

Time and date



The exact time and date is set in the following manner:

Move through individual data with buttons — and +. With the \checkmark button select the data you wish to change. When data begins to flash, change it with buttons — and +, and confirm it by pressing the \checkmark button.

Exit the setting by pressing the **b**utton.



Display settings

The following settings are available:

\$ ^Q &

Duration of active display illumination and return to the main menu.

<u>.</u>₿.

Intensity of active display illumination.


<u>&</u>

Intensity of standby display illumination.



Contrast.

Select and confirm the requested setting with buttons - , + and \checkmark :

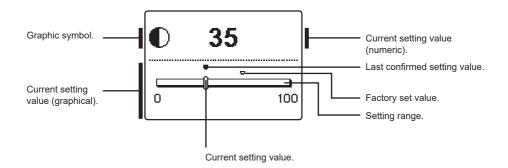

You can change the setting with buttons —, + and confirm it by pressing the ✓ button.

Exit the setting by pressing the **b**utton.



Change of setting is stored only if confirmed with the \checkmark button.



DATA OVERVIEW

The following icons for accessing data on the controller operations are available in the menu:



GRAPHIC DISPLAY OF OPERATING HOURS OF THE FIRST AND SECOND BURNER STAGE.



GRAPHIC DISPLAY OF DAILY TEMPERATURES FOR THE PERIOD OF PAST WEEK

Graphic display of daily temperature course for each sensor. Temperatures are recorded for the past week of operation.



DETAILED GRAPHIC DISPLAY OF TEMPERATURES FOR CURRENT DAY

Detailed graphic display of temperature course in the current day for each sensor. The frequency of temperature recording can be set with parameter P1.7.



OUTPUT OPERATION TIME COUNTERS

Displayed are operation times of controller's outputs.



SPECIAL SERVICE DATA

These serve to provide diagnostics for technical support.



You can review temperature graphs by moving between sensors with buttons — and +. Press button \checkmark on selected sensor. Date begins to flash.

Now move between days with buttons — and +. Press button \checkmark to return to sensor selection.


You can change the range of temperature display on the graph with the ? button.

Exit temperature review by pressing the **\(\sigma\)** *button.*

SERVICE SETTINGS MANUAL

CONTROLLER PARAMETERS

All additional settings and adaptations of the controller's operations are performed with the help of parameters. Available are user, service and function parameters. Located are on the second menu screen.

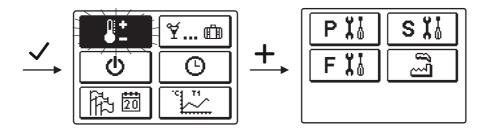




In each group, only the parameters used in the selected hydraulic scheme can be seen. Factory set values of parameter settings also depend on the selected hydraulic scheme.

ΡXI

USER PARAMETERS

User parameters are divided into the following groups: **P1** - general settings, **P2** - settings for the first heating circuit, **P3** - settings for the second heating circuit, **P4** - settings for domestic hot water, **P5** - settings for boilers, and **P6** - settings for alternative energy sources. When you select the requested group of parameters in the menu, a new screen appears:

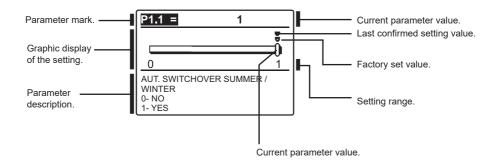

You can change the settings by pressing the \checkmark button. The setting value will begin to flash. Now you can change it with buttons — and +. Confirm the setting by pressing the \checkmark button. Now you can move on to another parameter with buttons — and +, and repeat the procedure.

Exit the parameter settings by pressing the **b**utton.





General settinas:

Para-	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default
meter				setting
P1.1	AUT. SWITCHOVER SUMMER / WINTER	Automatic switch-off and switch-on of heating in respect to average one-day outdoor temperature.	0- NO 1- YES	1
P1.2	AVERAGE OUTDOOR TEMP. FOR SUMMER / WINTER SWITCHOVER	Setting of average one-day outdoor temperature at which the heating should switch-off or switch-on.	10 ÷ 30 °C	18
P1.3	OUTDOOR TEMP. FOR ACTIVATION OF FROST PROTECTION	Setting of outdoor temperature by which the frost protection will activate and run boiler at minimum temperature.	-30 ÷ 10 °C	2
P1.4	REQUESTED ROOM TEMP. WHEN HEATING IS SWITCHED OFF	Setting of requested room temperature when heating is switched off.	2 ÷ 12 °C	6
P1.5	TEMPERATURE ROUND UP	Precision of displayed temperatures.	0- 0.1 °C 1- 0.2 °C 2- 0.5 °C 3- 1 °C	2
P1.6	AUT. SHIFT OF CLOCK TO SUMMER / WINTER TIME	With the help of a calendar, the controller carries out the automatic clock changeover between summer and winter time.	0- NO 1- YES	1
P1.7	PERIOD OF TEMPERAT. LOGGING	By setting this field you define how often the measured temperatures are saved.	1 ÷ 30 min	5
P1.8	TONES	By setting this field you define whether key pressing is accompanied with sound signals or not.	0- OFF 1- KEYPAD 2- ERRORS 3- KEYPAD & ERRORS	1
P1.9	ADVANCED DISPLAY OF TEMPERATURES	Advanced display of temperatures displays temperatures on main screen in double rows. First row is measured temperature; second row is required or calculated temperature.	0- NO 1- YES	1
P1.10	LEVEL OF PROTECTION AGAINST FROST	With this setting, we determine the level of protection against frost that depends on the assessment of the possibilities for frost on the facility. Choose 0 level, when there is no possibility of frost on the facility. Choose 1 level, when there is a possibility of frost on the facility. If room temperature sensor isn't connected, heating system parts that are particularly exposed to freezing are protected, when heating is switched off. Choose 2 level, when there is a possibility of frost on the facility. Heating system parts that are particularly exposed to freezing are protected, when heating is switched off. Choose level 3, when the possibility of frost on the facility is considerable and parts of the heating system are particularly exposed to freezing.	0 – NO PRO- TECTION 1 - LEVEL 1 2 - LEVEL 2 3 - LEVEL 3 (GREATEST PROTECTION)	1

1P2

Settings for the first heating circuit:

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
P2.1	HEAT CURVE STEEP- NESS	Heating curve steepness indicates what temperature is required for the heating bodies by a determined outdoor temperature. See chapter Heating curve.	0,2 ÷ 2,6	0,7 - floor 1,0 - radia- tors
P2.2	PARALLEL SHIFT OF HEATING CURVE	Setting of parallel shift of heating curve or calculated stand-pipe temperature. Use this setting to eliminate deviation between actual and required room temperature.	-15 ÷ 15 °C	0
P2.3	DURATION OF BOOST HEATING	Duration of boosted room temperature by changeover from night to day heating period.	0 ÷ 200 min	0
P2.4	ROOM TEMPERATURE INCREASE BY BOOST HEATING	Boost room temperature increase by changeover from night to day heating period.	0 ÷ 8 °C	3

Settings for the second heating circuit:

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
P3.1	HEAT CURVE STEEP- NESS	Heating curve steepness indicates what temperature is required for the heating bodies by a determined outdoor temperature. See chapter Heating curve.	0,2 ÷ 2,6	0,7- floor 1,0- radia- tors
P3.2	PARALLEL SHIFT OF HEATING CURVE	Setting of parallel shift of heating curve or calculated stand-pipe temperature. Use this setting to eliminate deviation between actual and required room temperature.	-15 ÷ 15 °C	0
P3.3	DURATION OF BOOST HEATING	Duration of boosted room temperature by changeover from night to day heating period.	0 ÷ 200 min	0
P3.4	ROOM TEMPERATURE INCREASE BY BOOST HEATING	Boost room temperature increase by changeover from night to day heating period.	0 ÷ 8 °C	3
P3.5	HEAT CURVE STEEP- NESS FOR ADDITIONAL DIRECT CIRCUITS	Setting of heat curve steepness for additional direct heating circuits.	0,2 ÷ 2,6	1,2
P3.6	PARALLEL SHIFT OF HEATING CURVE FOR ADD. DIRECT CIRCUITS	Parallel shift of heating curve for additional heating circuits. Values 16 ÷ 90 set directly the boiler temperature when additional direct heating circuit is activated.	-15 ÷ 15 °C 16 ÷ 90 °C	6



♣ P4 <u>Settings for domestic hot water:</u>

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
P4.1	D. H. W. TEMPERATURE IN OFF PERIOD	Setting of d. h. w. temperature in OFF program timer interval.	4 ÷ 70 °C	4
P4.2	PRIORITY OF D. H. W. WARMING TO CIRCUIT 1	Setting if d. h. w. heating has priority to room heating in circuit 1.	0- NO 1- YES	0
P4.3	PRIORITY OF D. H. W. WARMING TO CIRCUIT 2	Setting if d. h. w. heating has priority to room heating in circuit 2.	0- NO 1- YES	0
P4.7	TIME PROGRAM FOR D. H. W. CIRCULATION	Selection of d. h. w. warming time program which will be used for d. h. w. circulation. Setting 1 is first time program for domestic hot water warming. Setting 2 is second time program for domestic hot eater warming. Setting 3 is selected time program for domestic hot water warming.	1- PROG. 1 2- PROG. 2 3- SELECT. PROG.	3
P4.8	RUNNING TIME FOR D. H. W. CIRCULATION PUMP	Setting of running time for d. h. w. circulation pump. Pump running period is always followed by the pump stand-by period.	0 ÷ 600 sec	300
P4.9	STAND-BY TIME FOR D. H. W. CIRCULATION PUMP	Setting of stand-by time for d. h. w. circulation pump. Pump stand-by period is always followed by the pump running period.	0 ÷ 60 min	10

Settings for boilers:

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
P5.1	MIN. LIQUID FUEL BOILER TEMP.	Setting of min. liquid fuel boiler temperature.	10 ÷ 90 °C	35
P5.2	MIN. SOLID FUEL BOILER TEMP.	Setting of min. solid fuel boiler temperature.	10 ÷ 90 °C	55
P5.3	MIN. HEAT ACCUMULA- TOR TEMP.	Setting of min. temperature for heat transfer from storage tank.	20 ÷ 70 °C	30
P5.5	CONSUMPTION OF LIQUID FUEL BOILER - BURNER STAGE 1	Setting of liquid fuel boiler consumption on 1st stage of the burner (Unit: L/h for heating oil or Sm3/h for natural gas).	0.0 ÷ 10.0	0.0
P5.6	CONSUMPTION OF LIQUID FUEL BOILER - BURNER STAGE 2	Setting of liquid fuel boiler consumption on 2nd stage of the burner (Unit: L/h for heating oil or Sm3/h for natural gas).	0.0 ÷ 10.0	0.0
P5.7	ENERGY SOURCE IN LIQUID FUEL BOILER	Selection of energy source used to fire liquid fuel boiler.	1- HEATING OIL 2- NATURAL GAS	1

HEATING CURVE

With adjustion of heating curve the controller is adapted to the building. Proper heating curve adjustion is very important for optimal heating control. Heating curve steepness indicates, what temperature is required for the heating bodies by a determined outdoor temperature. The steepness value depends mainly on the heating system type (floor, wall, radiator, convector heating) and insulation of the building.

Determining the heating curve steepness

If you have enough data, you can determine the heating curve steepness with a calculation, otherwise from experience, based on the evaluation of heating system dimensioning and building insulation.

The heating curve steepness is set correct, if the room temperature remains stable, even by large outdoor temperature changes.

While the outdoor temperature is above + 5 °C, you can adjust the room temperature by changing the day or night temperature or with the parallel shift of the heating curve (parameters P2.2 and P3.2).

If the object is underheated by low outdoor temperatures, the heat curve steepness needs to be increased.

If the object is overheated by low outdoor temperatures, the heat curve steepness needs to be decreased.


The maximum steepness increase/decrease should not be greater than 0.1 to 0.2 units per one observation. At least 24 hours must pass between two observations.

Preferred settings of the heating curve steepness:

Heating system:	Setting range:
floor	0,2 - 0,8
wall	0,4 - 1,0
radiator	0,8 - 1,4




With adjusting the heat curve steepness, the controller is tuned with the building. For optimal controller operation, the right setting of the heat curve steepness is very important.

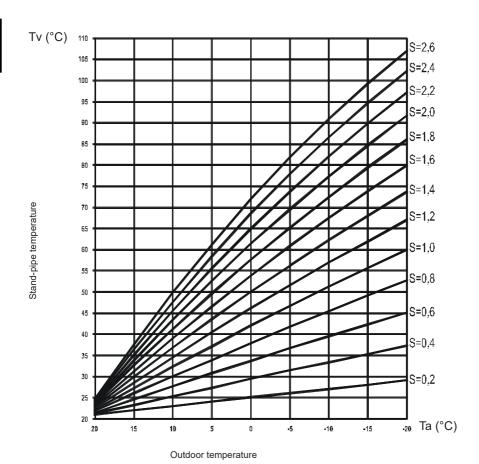


Service parameters are divided into the following groups: **S1** - general settings, **S2** - settings for the first heating circuit, **S3** - settings for the second heating circuit, **S4** - settings for domestic hot water, **S5** - settings for boilers in **S6** - settings for alternative energy sources.

Service parameters enable you to choose among various additional functions and adaptations of controller's operation. When you select the requested parameter group, a new screen appears:

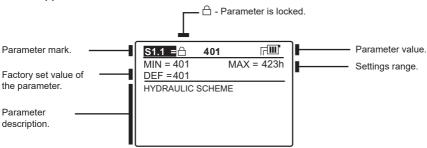

You can change the setting by pressing the \checkmark button. Parameters are locked by default. A new screen appears for the entry of unlocking code:



Use buttons — and + to find the number you wish to change and press the ✓ button.

When the number begins to flash, you can change it with buttons — and +, and confirm it by pressing the ✓ button. When the correct code is entered, the controller will unlock the parameters and return to the menu with the selected group of parameters.

Exit the unlocking code entry by pressing the **b**utton.



The factory set code is 0001.

You can change the parameter value with buttons — and +. Confirm the selection by pressing the \checkmark button. Now you can move on to another parameter with buttons — and +, and repeat the procedure.

Exit parameter settings by pressing the **b**utton.



Only a trained professional shall perform the changing of service and function parameters.





당 S1 General service settings:

Para-	Parameter name	Parameter description	Setting	Default
meter			range	setting
S1.1	HYDRAULIC SCHEME	Selection of hydraulic scheme.	depends on type of controller	1
S1.2	CODE FOR UNLOCKING THE SERVICE SETTINGS	This setting enables the change of code which is necessary to unlock the service settings (S and F parameters). WARNING! Keep new code on a safe place. Without this code is impossible to change service settings.	0000 - 9999	0001
S1.3	TEMPERATURE SENSOR TYPE	Selection of temperature sensors Pt1000 or KTY10.	0- PT1000 1- KTY10	0
S1.4	T1 SENSOR FUNCTION	Selection of function for sensor connected to input T1. 1- RF, room sensor in circuit 1 2- EF1, sensor for limitation of max. floor temperature in circuit 1. Max. floor temperature is set with parameter S2.11. 3- RLF1, return pipe sensor in circuit 1. Activates limitation of difference between stand and return pipe and by that the limitation of max. heating circuit power. Max. difference is set with parameter S2.14. 4- BF3, d. h. w circulation with temperature sensor. Sensor is placed onto (hot) exit pipe from storage tank. D. h. w. circulation pump is activated if temperature increase is detected. Duration time of circulation is set with parameter P4.8. 5- SVS, d. h. w. circulation with flow switch. D. h. w. circulation pump is activated if contact are closed. Duration time of circulation is set with parameter P4.8. 6- BF2, auxiliary sensor in d. h. w. storage tank. It is installed in upper third of storage tank. Warming of d. h. w. will activate only when BF2 sensor detects drop of temperature. 7- AGF, flue gas temperature sensor for boiler. Warning is displayed on the screen, if flue gas temperature rises above value of parameter S5.18. 8- RFHP, room sensor in ambient where d. h.w. heat pump is installed. D. h. w. warming with other heat sources is disabled if room temperature is higher as set with parameter S4.11. 9- RLKF, boiler return-pipe temperature set with parameter S5.14. For this setting it is necessary to have a hydraulic system with boiler bypass pump. In case of system with boler bypass pump set parameter S1.11=4 (for output R0) or S4.9=4 (for output R9). 10- AGFTK, flue gases sensor for solid fuel boiler. Controller blocks liquid fuel boiler operation if flue gases exceed temperature setted with parameter S5.19.	1- RF1 2- EF1 3- RLF1 4- BF3 5- SVS 6- BF2 7- AGF 8- RFHP 9- RLKF 10- AGFTK	1

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
\$1.5	T8 SENSOR FUNCTION	Selection of function for sensor connected to input T8. 1- RF2, room sensor in circuit 2 2- EF2, sensor for limitation of max. floor temperature in circuit 2. Max. floor temperature is set with parameter S3.11. 3- RLF2, return pipe sensor in circuit 2. Activates limitation of difference between stand and return pipe and by that the limitation of max. heating circuit power. Max. difference is set with parameter S3.14. 4- RF1, room sensor in circuit 1 5- EF1, sensor for limitation of max. floor temperature in circuit 1. Max. floor temperature is set with parameter S2.11. 6- RLF1, return pipe sensor in circuit 1. Activates limitation of difference between stand and return pipe and by that the limitation of max. heating circuit power. Max. difference is set with parameter S2.14. 7- BF3, d. h. w circulation with temperature sensor. Sensor is placed onto (hot) exit pipe from storage tank. D. h. w. circulation pump is activated if temperature increase is detected. Duration time of circulation with flow switch. D. h. w. circulation pump is activated if contact are closed. Duration time of circulation is set with parameter P4.8. 8- SVS, d. h. w. circulation with flow switch. D. h. w. circulation pump is activated if contact are closed. Duration time of circulation is set with parameter P4.8. 9- BF2, auxiliary sensor in d. h. w. storage tank. It is installed in upper third of storage tank. Warming of d. h. w. will activate only when BF2 sensor detects drop of temperature. 10- AGF, flue gas temperature sensor for boiler. Warning is displayed on the screen, if flue gas temperature rises above value of parameter S5.18. 11- RFHP, room sensor in ambient where d. h. w. heat pump is installed. D. h. w. warming with other heat sources is disabled if room temperature is higher as set with parameter S4.11. 12- RLKF, boiler return-pipe temperature set with parameter S5.14. For this setting it is necessary to have a hydraulic system with boiler bypass pump. In case of system with boler bypass pump set parameter S1.11=4 (1- RF2 2- EF2 3- RLF2 4- RF1 5- EF1 6- RLF1 7- BF3 8- SVS 9- BF2 10- AGF 11- RFHP 12- RLKF 13- AGFTK	1

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
S1.6	DIGITAL INPUT T1, T6, T8	This setting defines controller operation mode if short circuit is detected on input T1, T6 or T8. 1- Day temperature operation mode, regardless to currently selected operation mode. See also parameter S1.9. 2- Additional direct circuit is connected. Temperature requirements of additional direct circuit (P3.5 and P3.6) are also considered for calculation of requested boiler temperature. By schemes with two heat sources the switchover to other heat source is done with delay, set with parameter S5.15. 3- Additional direct circuit is connected. Temperature requirements of additional direct circuit (P3.5 and P3.6) are also considered for calculation of requested boiler temperature. By schemes with two heat sources the switchover to other heat source is done without delay. 4- Switchover from heating to cooling operation mode. 5- Boost heating function is activated. This setting disables regular boost heating function which is activated by changeover from night to day temperature period. 6- Liquid fuel boiler is blocked. Controller will operate only with solid fuel boiler. 7- Counter for boiler operation time.	1- REMOTE ACTIV. 2- DIR. CIRC., DELAYED SWITCHO- VER 3- DIR. CIRCUIT 4- COOLING 5- BOOST 6- BOILER LOCKOUT 7- BURNER COUNTER	1
S1.7	ANTI-BLOCK FUNCTION	All outputs that haven't been activated in the last week are activated on Friday between 20:00 and 20:15. for 60 seconds.	0- NO 1- YES	0
S1.8	REMOTE ACTIVATION VIA BUS	Selection if remote activation can be activated only local or also from master controller.	1- LOCALY 2- LOCALY & FROM MASTER	2
S1.9	CIRCUITS FOR REMOTE ACTIVATION	Selection of circuits affected by remote activation.	1- CIRCUIT 1 2- CIRCUIT 2 3- CIRCUIT 1 & 2	3
S1.10	BUILDING TYPE (TIME CONSTANT)	Selection of building type (time constant). For heavy (thick walls) and good isolated buildings select higher value. For light (thin walls, no heat accumulation) and poor isolated objects select lower value.	0 ÷ 12 h	0
\$1.11	OUTPUT R0 FUNCTION	Setting of output R0 operation mode. 1 - output is used to control second stage of 2-stage burner 2 - output is used for d. h.w. circulation 3 - output is used for d. h. w. warming with electric heater 4 - output is used to control boiler return temperature (bypass pump), set also S1.4=9 (for sensor T1) or S1.5=12 (for sensor T8). 5 - output is used to control boiler primary pump 6 - output is used to control heat pump	1- D. H. W. CIRC. 2- EL. HEA- TER 3- BURNER 2nd STAGE 4- BYPASS PUMP 5- PRIMARY PUMP 6- HEAT PUMP	0

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
\$1.12	OUTPUT R9 FUNCTION	Setting of output R9 operation mode. 1 - KTF, output is used for solar differential thermostat. 2 - KF2, output is used for solid fuel boiler differential thermostat. 3 - output is used for d. h.w. circulation 4 - output is used for d. h. w. warming with electric heater 5 - output is used to control boiler return temperature (bypass pump), set also S1.4=9 (for sensor T1) or S1.5=12 (for sensor T8). 6 - output is used to control boiler primary pump 7 - output is used to control heat pump	1- KTF 2- KF2 3- D. H. W. CIRC. 4- EL. HEA- TER 5- BYPASS PUMP 6- PRIMARY PUMP 7- HEAT PUMP	0
S1.13	SENSOR T1 CALIBRA- TION	Correction of displayed measured temperature for sensor T1.	-5 ÷ 5 K	0
S1.14	SENSOR T2 CALIBRA- TION	Correction of displayed measured temperature for sensor T2.	-5 ÷ 5 K	0
S1.15	SENSOR T3 CALIBRA- TION	Correction of displayed measured temperature for sensor T3.	-5 ÷ 5 K	0
S1.16	SENSOR T4 CALIBRA- TION	Correction of displayed measured temperature for sensor T4.	-5 ÷ 5 K	0
S1.17	SENSOR T5 CALIBRA- TION	Correction of displayed measured temperature for sensor T5.	-5 ÷ 5 K	0
S1.18	SENSOR T6 CALIBRA- TION	Correction of displayed measured temperature for sensor T6.	-5 ÷ 5 K	0
S1.19	SENSOR T7 CALIBRA- TION	Correction of displayed measured temperature for sensor T7.	-5 ÷ 5 K	0
S1.20	SENSOR T8 CALIBRA- TION	Correction of displayed measured temperature for sensor T8.	-5 ÷ 5 K	0

Service settings for the first heating circuit:

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
S2.1	INFLUENCE OF ROOM TEMP. DEVIATION	Set the influence of room temperature deviation. Lower value means lower influence, higher value means higher influence.	0,0 ÷ 3,0	1
\$2.2	INFLUENCE OF ROOM SENSOR T1 OR T8	Setting of room sensor T1 or T8 influence on the operation of first circuit. 1- automatic room sensor influence	1- AUTO 2- YES 3- NO	1
S2.3	INFLUENCE OF ROOM UNIT RCD	Setting of room unit room RCD influence on the operation of the first circuit. 0- room units has no influence. 1- room unit 1 has influence. 2- room unit 2 has influence. 3- room unit 1 and 2 have influence.	0- NO 1- R.U. 1 2- R.U. 2 3- R.U. 1 & 2	1

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
\$2.4	PUMP OPERATION MODE	Setting of pump operation mode. Settings have the following meaning: 1- STAND. (circulation pump of mixing circuit - regular) 2- pump switches off, if requested room temperature is reached (only direct circuit) 3- operation according to time program P1 4- operation according to time program P2 5- SEL. PROG. (operation according to selected time program)	1- STAN- DARD 2- SWITCH- OFF 3- PROG. P1 4- PROG. P2 5- SE- LECTED PROGRAM	1
S2.5	MINIMUM STAND-PIPE TEMPERATURE	Setting of minimum stand-pipe temperature limitation, when heating is active.	10 ÷ 90 °C	20
S2.6	MAXIMUM STAND-PIPE TEMPERATURE	Setting of maximum stand-pipe temperature limitation.	20 ÷ 150 °C	45- floor 85- radiat.
S2.7	STILL STAND OF MIXING VALVE CONTROL	Setting of stand-pipe temperature deviation by which the mixing valve control is in stand-by.	0,2 ÷ 3,0 °C	0,6
S2.8	MIXING VALVE P - CON- STANT	Setting of mixing valve position correction intensity. Smaller value means shorter movements, higher value means longer mixing valve movements.	0,5 ÷ 2,0	1
S2.9	MIXING VALVE I - CON- STANT	Setting of mixing valve control frequency - how often mixing valve position is being controlled. Smaller value means low frequency, higher value means higher frequency of mixing valve corrections.	0,4 ÷ 2,5	1
S2.10	MIXING VALVE D - CON- STANT	Sensitivity of mixing valve for stand-pipe temperature changes. Smaller value means low sensitivity, higher value means high sensitivity.	0,0 ÷ 2,5	1
S2.11	MAX. FLOOR TEMPE- RATURE	Setting of maximum floor temperature limitation by floor heating. Setting is active only if floor sensor is installed and parameter S1.4=2 (for sensor T1) or S1.5=5 (for sensor T8).	10 ÷ 50 °C	25
S2.12	MINIMUM STAND-PIPE TEMPERATURE IN COO- LING MODE	Setting of minimum stand-pipe temperature in cooling mode. CAUTION! Too low stand-pipe temperature can cause dewing of heating bodies and pipelines.	10 ÷ 20 °C	15
S2.13	SHIFT OF TEMPERA- TURE, REQUIRED TO ACTIVATE STAND-PIPE CONTROL	Shift of calculated min. stand-pipe temperature by which the mixing valve control will activate. Negative values mean activation of mixing valve control by lower calculated stan-pipe temperatures, positive values mean activation of mixing valve control by higher calculated stand-pipe temperatures.	-10 ÷ 10 °C	0
S2.14	LIMITATION OF TEMP. DIFFERENCE BETWEEN STAND AND RETURN PIPE	Setting of maximal difference between stand-pipe and return-pipe temperature. This way the highest power of heating system is limited. Limitation of difference between stand and return pipe is activated with parameter S1.4=3 (for sensor T1) or S1.5=6 (for sensor T8).	3÷30°C	10
S2.15	CONSTANT STAND-PIPE TEMPERATURE	Selection of operation with constant stand-pipe temperature. Setting range is 10 ÷ 140 °C. CAUTION: This function deactivates weather compensated control of mixing valve.	0- NO 1- YES	0
S2.16	CIRCULATION PUMP SWITCH-OFF DELAY	Setting of circulation pump switch-off delay when there is no requirement for heating.	0 ÷ 10 min	5



Service settings for the second heating circuit:

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
\$3.1	INFLUENCE OF ROOM TEMPERAT. DEVIATION	Set the influence of room temperature deviation. Lower value means lower influence, higher value means higher influence.	0,0 ÷ 3,0	1
\$3.2	INFLUENCE OF ROOM SENSOR T8	Setting of room sensor T8 influence on the operation of second circuit. 1- automatic room sensor influence	1- AUTO 2- YES 3- NO	1
S3.3	INFLUENCE OF ROOM UNIT RCD	Setting of room unit room RCD influence on the operation of the second circuit. 0- room units has no influence. 1- room unit 1 has influence. 2- room unit 2 has influence. 3- room unit 1 and 2 have influence.	0- NO 1- R.U. 1 2- R.U. 2 3- R.U. 1 & 2	1
S3.4	PUMP OPERATION MODE	Setting of pump operation mode. Settings have the following meaning: 1- STAND. (circulation pump of mixing circuit - regular) 2- pump switches off, if requested room temperature is reached (only direct circuit) 3- operation according to time program P1 4- operation according to time program P2 5- SEL. PROG. (operation according to selected time program)	1- STAN- DARD 2- SWITCH- OFF 3- PROG. P1 4- PROG. P2 5- SE- LECTED PROGRAM	1
S3.13	SHIFT OF TEMPERA- TURE, REQUIRED TO ACTIVATE STAND-PIPE CONTROL	Shift of calculated min. stand-pipe temperature by which the mixing valve control will activate. Negative values mean activation of mixing valve control by lower calculated stan-pipe temperatures, positive values mean activation of mixing valve control by higher calculated stand-pipe temperatures.	-10 ÷ 10 °C	0
S3.16	CIRCULATION PUMP SWITCH-OFF DELAY	Setting of circulation pump switch-off delay when there is no requirement for heating.	0 ÷ 10 min	5



Service settings for domestic hot water:

Para- meter	Parameter name	neter name Parameter description			
S4.1	OUTPUT R5 FUNCTION	Setting of output R5 alternative operation mode. 1- operation according to selected hydraulic scheme 2- operation according to selected program timer for d. h. w. warming. 3- d. h. w. warming without temp. difference (by warming with heat pump).	1- SCHEME 2- PROG. TIMER 3- WITHOUT DIFF.	1	
\$4.2	HYSTERESIS FOR D. H. W. WARMING	Setting of difference between switch-on and switch-off point 2 ÷ 20 °C for domestic hot water warming.			
S4.3	MAX. D. H. W. TEMPE- RATURE	Setting of max. allowed d. h. w. temperature. If this temperature is exceeded the warming will stop unconditionally.	50 ÷ 90 °C	80	
S4.4	D. H. W. OVERHEATING PROTECTION	Setting of overheating protection for d. h. w. storage tank. If maximal d. h. w. temperature by warming with solar collectros or solid fuel boiler is exceeded (S4.3), controller activates (when possible) cooling: 1- into collectors 2- into boiler 3- into collectors and boiler	0- OFF 1- COLLEC- TORS 2- BOILER 3- BOTH	0	
S4.5	LEGIONELLA - ACTIVA- TION	Activation of legionella function.	0- NO 1- YES	0	
S4.6	LEGIONELLA - ACTIVATI- ON DAY	Setting of day when the legionella protection should activate.	1- MON 2- TUE 3- WEN 4- THU 5- FRI 6- SAT 7- SUN	5	
S4.7	LEGIONELLA - ACTIVATI- ON TIME	Setting of hour when the legionella protection should activate.	0 ÷ 23 h	5	
S4.8	MIN. D. H. W. TEMP. BY WARMING WITH SOLID FUEL BOILER OR HEAT ACCUMULATOR	Controled heat source (oil boiler, heat pump, electric heater) will not activate if d. h.w. can be warmed to min. temperature with solid fuel boiler or heat accumulator. Setting 6 and 7 defines that d. h.w. should always be warmed to requested temperature: 6- with delayed switchover to controlled heat source 7- without delayed switchover to controlled heat source	1- 45 °C 2- 50 °C 3- 55 °C 4- 60 °C 5- 65 °C 6- 0FF, DELAY 7- 0FF, WITHOT DELAY	3	
S4.10	REQ. D. H. W. TEMP. BY WARMING WITH COLL- ECTORS OR SOLID FUEL BOILER	With this setting is set requested d. h. w. temperature if it is being warmed with solid fuel boiler or solar collectors.	50 ÷ 90 °C	70	
S4.11	MIN. AMBIENT TEMP. FOR D. H. W. HEAT PUMP	D. h. w. is warmed only with heat pump if ambient temperature is above the set point temperature . D. h. w. warming from central heating system will activate when the ambient temperature drops bellow set-point temperature. Set parameter S1.4=8 (for sensor T1) or S1.5=11 (for sensor T8) to activate this function.	5 ÷ 30 °C	16	
S4.12	D. H.W. WARMING PUMP SWITCH-OFF DELAY	Setting of d. h. water warming pump switch-off delay after d. h. w. was warmed.	0 ÷ 10 min	5	



Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
S5.1	MAXIMUM BOILER TEM- PERATURE	Setting of maximal liquid fuel boiler temperature.	60 ÷ 160 °C	90
\$5.2	BURNER HYSTERESIS AND OPERATION MODE	Setting of burner operation mode and hysteresis1- Relay is energized if there is no demand for heating, regardless to heat source temperature. This way we block operation of heat sources with independent controller. Such control is required for Rotex boilers. 0- relay is energized when there is need for heating, regardless to heat source temperature. This way we activate operation of independent heat sources, such as (wall hung gas boiler or heat pump). 1 ÷ 20- burner control hysteresis.	-1- SWITCH- OFF 0- SWITCH- ON 1- 20 °C- HYSTERE- SIS	8
S5.3	BOILER TEMPERATURE INCREASE FOR CIRCUIT 1	Setting of boiler temperature increase in comparison with calculated stand-pipe temperature for circuit 1.	0 ÷ 25 °C	5
S5.5	BOILER TEMP. INCREASE FOR D. H. W. WARMING	Setting of boiler temperature increase in comparison with requested d. h. w. temperature.	0 ÷ 25 °C	10
S5.6	BOILER STAND-BY AT MIN. TEMPERATURE	Setting of boiler stand-by at min. boiler temperature. This setting has affect only if heating operation mode is active.	0- ON 1- DAY TEMP. PERIOD 2- OFF	2
\$5.8	DELAY OF REPEATED BOILER SWITCH-ON	With this setting, we determine the delay time after which the boiler can be switched on again. The delay starts when the boiler is switched off and until the delay expires, repeated switch-on of the boiler will be disabled.	0 ÷ 30 min	0
S5.12	SOLID FUEL BOILER PROTECTION TEMP.	Setting of solid fuel boiler protection temperature. If this temperature is exceeded, controller gradually starts to increase calculated stand-pipe temperature in circuit 1 and 2.	70 ÷ 90 °C	77
S5.13	MAX. SOLID FUEL BOILER OR HEAT ACCU- MULATOR TEMP.	Setting of max. solid fuel boiler temperature or heat accumulator temperature. If this temperature is exceeded controller transfers surplus heat to d. h. w. storage tank and heating circuits. Limitation of max. stand-pipe temperature in heating circuits remains active.	60 ÷ 160 °C	90
S5.14	MIN. BOILER RETURN- PIPE TEMP.	Setting of min. allowed boiler return-pipe temperature for classic or high-temperture boilers. This setting is valid only by schemes with boiler return pipe limitation. Also set parameter S1.4=9 (for sensor T1) or S1.5=12 (for sensor T8).	10 ÷ 90 °C	50
S5.18	MAX. FLUE GASES TEMPERATURE	Setting of max. flue gases temperature. If flue gases temperature exceeds setted value, controller indicates it. Set also parameter S1.4=7 (for sensor T1) or S1.5=10 (for sensor T8).	70 ÷ 350 °C	200
S5.19	MIN. FLUE GASES TEMP. FOR SOLID FUEL BOILER	Setting of min. flue gasses temperature for solid fuel boiler, above which the operation of liquid fuel boiler is disabled. This option is used if the liquid and solid fuel boiler are connected on the same chimney pipe and is prohibited to have dual boiler operation. Also set parameter S1.4=10 (for sensor T1) or S1.5=13 (for sensor T8).	50 ÷ 150 °C	100





Service settings for alternative energy sources:

Para- meter	Parameter name	Parameter description	Setting range	Default setting
S6.13	LOCATION OF COLD SENSOR FOR DIFF. THERMOSTAT	Cold sensor (T8) place of mount, if it is being used for differential thermostat. In exact we define storage device which is being warmed with solar collectors or solid fuel boiler.	1- D. H. W. TANK 2- HEAT AC- CUMULATOR	1
S6.14	HEAT PUMP- OPERATION MODE	Setting if heat pump should operate in ON/OFF or weather compenstaed mode.	1- ON/OFF 2- WEATHER COMPENSA- TED	2
S6.15	HEAT PUMP - MAX. SUPPLY WATER TEMPE- RATURE	Setting of max. heat pump output temperature when operating in weather compenstaed mode.	40 ÷ 70 °C	50
S6.16	HEAT PUMP - OPERATI- ON HYSTERESIS	Setting of hysteresis for heat pump operation.	2 ÷ 10 °C	4
S6.18	HEAT PUMP - MIN. OUT- DOOR TEMP. FOR HEAT PUMP OPERATION	Setting of min. outdoor temperature below which the heat pump should switch off.	-30 ÷ 20 °C	-10
S6.18	HEAT PUMP - OUTDOOR TEMP. FOR BIVALENT OPERATION MODE	Setting of outdoor temperature for bivalent operation mode of heat pump and other heat source. Below setted temperature the controller makes switchover between heat sources immediately when heat pump cannot supply requested temperature. Above setted temperature the controller makes switchover between heat sources on behalf of temperature deficit i.e. with delay. This principle of switchover between heat sources provides maximum efficiency and optimal use of heat pump, even when it solely cannot cover complete heating demand.	-30 ÷ 20 °C	-3
S6.19	HEAT PUMP - MIN. OUTDOOR TEMP. FOR MONOVALENT OPERATI- ON MODE	Setting of minimum outdoor temperature for system with heat pump and other heat source, above which solely heat pump operation is allowed.	-30 ÷ 20 °C	7
S6.20	HEAT PUMP - DELAY OF REPEATED SWITCH-ON	With this setting, we determine the delay time after which the heat pump can be switched on again. The delay starts when the heat pump is switched off and until the delay expires, repeated switch-on of the heat pump will be disabled.	0 ÷ 30 min	0

FΪÅ

PARAMETERS FOR FLOOR DRYING

Group F1 contains the parameters for the setting of floor drying.




The procedure for F parameters setting is the same as the procedure for service settings (see 41).

厚% F1

Table with descriptions of parameters:

Para- meter	Parameter name	Setting range	Default setting
F1.1	FLOOR DRYING	"0- NO 1- CIRCUIT 1 2- CIRCUIT 2 3- CIRCUIT 1 & 2"	0
F1.2	INTERVAL 1: DURATION	1 ÷ 15 days	10
F1.3	INTERVAL 1: START TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	20
F1.4	INTERVAL 1: END TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	20
F1.5	INTERVAL 2: DURATION	1 ÷ 15 days	5
F1.6	INTERVAL 2: START TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	20
F1.7	INTERVAL 2: END TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	50
F1.8	INTERVAL 3: DURATION	1 ÷ 15 days	10
F1.9	INTERVAL 3: START TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	50
F1.10	INTERVAL 3: END TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	50
F1.11	INTERVAL 4: DURATION	1 ÷ 15 days	5
F1.12	INTERVAL 4: START TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	50
F1.13	INTERVAL 4: END TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	20

Floor drying profile - default setting:

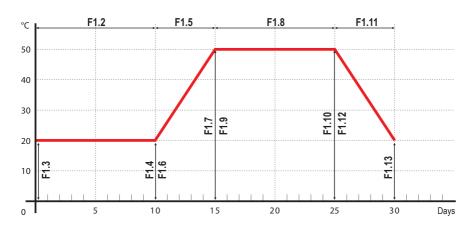



DEFAULT SETTINGS

The menu contains the tools to help you set the controller.

RESET 🧖

RESET OF CONTROLLER PARAMETERS

Resets all parameter settings P1, P2, P3, P4, P5, P6, S1 (except S1.1), S2, S3, S4, S5, S6 and F to factory set values.



RESET OF TIME PROGRAMS

Deletes the set time programs and retrieves factory set time programs.



RESET OF CONTROLLER AND RE-START OF THE FIRST SETTING

Restores all parameters to default values and restarts the controller initial setup.



SAVE USER SETTINGS

Saves all controller settings as a safety copy.



LOAD USER SETTINGS

Uploads all controller settings from the safety copy. If a safety copy doesn't exist, this command is not executed.



Before executing the commands listed above, the controller requires a confirmation of the selected command.

BASIC OPERATION DESCRIPTIONS

MIXING HEATING CIRCUIT

Stand-pipe temperature calculation

The upper limit of stand-pipe temperature calculation is set with maximum stand-pipe temperature - parameters S2.6 and S3.6, lower limit is set with minimum stand-pipe temperature - parameters S2.5 and S3.5. Parameters S2.1 and S3.1 are used to set the influence of room temperature deviation on the calculation of stand-pipe temperature, and with the parameters P2.2 and P3.2 you can adjust the parallel shift of heating curve.

Heating switch off

If the calculated stand-pipe temperature isn't for few °C higher than the room temperature, the heating is automatically switched off. Heating is automatically switched off if room temperature is not measured and when the outdoor temperature approaches the required temperature. The temperature difference between calculated stand-pipe temperature and room temperature at which the boiler will switch off can be increased or decreased with parameters S2.13 and S3.13.

At automatic heating switch off, a temperature of 4 °C is set for stand-pipe temperature and the circulation pump is switched off with delay - parameters S2.16 and S3.16. Other pump operation modes can be selected with parameters S2.4 and S3.4.

Intensive - BOOST heating

Define time and intensity of intensive (BOOST) heating, which is activated at transition of time program from night to day heating interval with parameters P2.3, P2.4 for the first and P3.3 and P3.4 for the second heating circuit.

Limitation of ΔT or power of first heating circuit

To limit the maximum power of the heating circuit, use the T1 or T8 sensor, to measure the return-pipe temperature. Set the parameter S1.4=3 or S1.5=6, then set the maximum difference between stand-pipe and return-pipe temperature with parameter S2.14.

Limitation of return temperature into the boiler

Install T1 or T8 sensor into the return-pipe into the boiler and set parameter S1.4=9 or S1.5=12. If return-pipe temperature drops below the minimum temperature - parameter S5.14, the mixing valve will gradually close. This action relieves the boiler and prevents condensation in boiler fireplace. To assure proper operation, the hydraulic connection must feature primary circulation of boiler water.

Required supply temperature for the direct heating circuit is provided directly by controlling the boiler temperature.

Heating switch off

If the calculated stand-pipe temperature isn't for few °C higher than the room temperature, the heating is automatically switched off. Heating is automatically switched off if room temperature is not measured and when outdoor temperature approaches the required temperature. The temperature difference at which the boiler will switch off can be increased or decreased with parameter S3.13.

At automatic heating switch off, a temperature of 4 °C is set for stand-pipe temperature and the circulation pump is switched off with delay - parameter S3.16. Other pump operation modes can be selected with parameter S3.4.

LIQUID FUEL BOILER

For the required liquid boiler temperature, the highest temperature from the list below is taken:

- calculated first stand-pipe temperature, increased for the value of parameter S5.3,
- calculated second stand-pipe temperature, increased for the value of parameter S5.4,
- requested d. h. w. temperature, increased for the value of parameter S5.5,
- calculated boiler temperature of an additional direct heating circuit,
- calculated boiler temperature from slave controllers in BUS connection.

The lower limit of the liquid boiler temperature is the minimum boiler temperature - parameter P5.1, and the upper limit is the maximum boiler temperature - parameter S5.1.

Burner hysteresis is set with parameter S5.2. Burner switches off when boiler temperature exceeds the calculated boiler temperature for more than 60% of the hysteresis, and switches back on when boiler temperature drops below more than 40% of the hysteresis.

With parameter S5.2 you can select an alternative burner operation mode:

S5.2=1, operation of burner without boiler temperature sensor. Burner output is activated when there is no need for heating. Burner output is deactivated when there is need for heating.

S5.2=2, operation of burner without boiler temperature sensor. Burner output is activated when there is need for heating. Burner output is deactivated when there is no need for heating.

When there is no need for boiler operation, the calculated boiler temperature is 4 °C.

In the following cases, the frost protection function can activate boiler:

- if outdoor temperature drops below the frost protection temp. parameter P1.3
- if boiler temperature, stand-pipe temperature or room temperature drops below 4 °C.

Liquid fuel boiler protection

If liquid boiler temperature drops below the minimum boiler temperature - parameter P5.1, the mixing valve will gradually begin to close.

In case if liquid boiler temperature exceeds the maximum boiler temperature - parameter S5.1, boiler protection is activated.

At this point, the maximum boiler temperature - parameters S2.6 and S3.6 is set for the calculated stand-pipe temperature. The d. h. w. warming pump is also activated. The protection is deactivated, when boiler temperature drops below the maximum boiler temperature.

Control of a two-stage burner

To control the two-stage burner, set the parameter S1.11=1. The first stage of the burner is controlled by relay R1, and the second stage is controlled by relay R0.

The second stage is switched on, when boiler temperature drops 20°C below the switch-on temperature for the first stage, or if boiler temperature remains below the switch-on temperature for the first stage for more than 15 minutes and there is no upward trend of the boiler temperature.

The second stage is switched off when the temperature in the boiler is less than 4°C below the switch-off temperature for the first stage.

SOLID FUEL BOILER

Solid fuel boiler protection

If solid boiler temperature drops below the minimum temperature - parameter P5.2, the mixing valve will gradually begin to close. In case if solid boiler temperature exceeds the optimal operation temperature, the controller proportionally increases the calculated standpipe temperature.

In such way boiler overheating is prevented and the surplus heat is dissipated into the building.

If solid fuel boiler temperature exceeds the maximum boiler temperature - parameter S5.13, the mixing valve gradually opens up to the maximum stand-pipe temperature - parameters S2.6 and S3.6. The protection is deactivated, when boiler temperature drops below the maximum boiler temperature.

HEAT ACCUMULATOR

If temperature of heat accumulator drops below the set minimum heat accumulator temperature (parameter P5.3), the mixing valve will gradually begin to close. If heat accumulator temperature exceeds the maximum heat accumulator temperature (parameter S5.13), the heat accumulator overheating protection is activated, which opens the mixing valve up to the maximum stand-pipe temperature (parameters S2.6 and S3.6). The protection is deactivated, when heat accumulator temperature drops below the maximum temperature.

Heat pump is main (primary) heat source in schemes 419, 420, 422, 422b, 422c and 422d. Heat pump can be also activated as a primary heat sources in schemes 401b, 404b, 404d, 404e, 409, 409b, 410, 410b, 410c, 411, 416, 416b, 416c and 421, 423b, 423c, 423d, 423e.

In doing so, it becomes the current controlled heat source, it's an oil, gas or electric boiler, additional or secondary heating source.

By setting the service parameter S1.11 = 6 (R0) or S1.12 = 7 (R9), you program relay output R0 or R9 for controlling heat pump.

Operation mode of heat pump and secondary heat source (oil boiler, electric boiler) is set with parameters S6.17, S6.18 and S6.19.

Parameter S6.17 defines minimum outdoor temperature, below which the operation of heat pump is blocked.

Parameter S6.18 defines outdoor temperature for bivalent operation mode of heat pump. When outdoor temperature drops below setted temperature, auxiliary (secondary) heat source is activated if heat pump cannot supply requested temperature.

Auxiliary heat source is activated with delay, when the outdoor temperature is lower as temperature for monovalent operation and higher as temperature for bivalent operation. Delay time depends on temperature deficit and setting of parameter S5.15.

Parameter S6.19 defines minimum outdoor temperature above which the operation of auxiliary heat source is blocked.

PUMP FOR RETURN-PIPE TEMPERATURE INCREASE (BYPASS PUMP)

This option is available for classic liquid fuel boilers and solid fuel boilers with no connection to heat accumulator. Output (R0 or R9) can be used to control the bypass pump to increase boiler return temperature. Such operation mode is set with parameter S1.11=4 (R0) or S1.12=5 (R9). Install the T1 or T8 sensor in the boiler return-pipe before the bypass connection and set parameter S1.4=9 (for sensor T1) or S1.5=12 (for sensor T8). If return-pipe temperature drops below the temperature set by parameter S5.14, the pump is switched on.

DOMESTIC HOT WATER

D. h. w. warming with liquid fuel boiler

Set the required d. h. w. temperature for the inactive time program interval with parameter P4.1. If boiler temperature exceeds the maximum boiler temperature (parameter S5.1), the d. h. w. will be warmed up to the maximum temperature set with parameter S4.3.

D. h. w. warming pump is switched off with delay. The delay time is set with parameter \$4.12.

D. h. w. warming with solid fuel boiler

When a solid fuel boiler is in operation, the d. h. w. is warmed to the required temperature (parameter S4.10) independent of the time program.

If solid fuel boiler temperature exceeds the maximum boiler temperature - parameter S5.13, the maximum allowed d. h. w. temperature (parameter S4.3) is set for required d .h w. temperature.

D. h. w. warming in storage tank with integrated heat pump

In this case, a special operation mode of d. h. w. control is activated by setting the parameter. S1.4=8 (for sensor T1) or S1.5=11 (for sensor T8). Install a room sensor in the room, where the heat pump is located, and connect it to the T1 or T8 terminals. Controller will block the d. h. w. warming with boiler if the heat pump room temperature is higher as set with parameter S4.11.

D. h. w. warming with an electric heater

You can reprogram the output R0 or R9 to control the electric heater for d. h. w. warming by setting the parameter S1.11=3 or S1.12=4.

D. h. w. will be warmed up to the requested temperature according to the 2nd time program for d. h. w. warming.



To control the electric heating body, a power relay and a thermal fuse must be connected.

Priority of d. h. w. warming over room heating

With parameters P4.2 and P4.3 you can set the priority of d. h. w. warming over room heating. By direct heating circuit is suggested to set priority to d. h. w. warming.

Return cooling of domestic hot water (Recooling)

If d. h. w. exceeds with the maximum temperature - parameter S4.3, a cooling of the d. h. w. into the boiler or into the solar collectors can be activated - parameter S4.4.

Pump-kick function for solar collector

Pump-kick function for solar collector pump is set with parameter S6.8=1. If collector temperature is higher as minimum collector temperature, the pump is activated each 15 minutes for 10 seconds. This way a realistic collector temperature is acquired. This setting is used in case if collector sensor isn't mounted directly into the collector body.

The d. h. w. circulation pump is operating according to the time program for the d. h. w. circulation - parameter P4.7. The pump is operating with running and standby intervals which are set with parameters P4.8 and P4.9.

D. h. w. circulation on output R0 or R9

With parameter setting S1.11=2 (R0) or S1.12=3 (R9) output can be programmed for the activation of d. h. w. circulation.

D. h. w. circulation with the use of sensor

If T1 or T8 sensor is free, it can be used to activate the d. h. w. circulation with parameter S1.4=4 (for sensor T1) or S1.5=7 (for sensor T8).

The sensor needs to be installed on the exit pipe from the d. h. w. storage tank (hot pipe). Whenever an immediate temperature rise for at least 5 K is detected, the d. h. w. circulation pump is switched on for the time set with parameter P4.8.

D. h. w. circulation with flow switch

If T1 or T8 sensor is free, it can be used to activate the d. h. w. circulation with a flow switch - parameter S1.4=5 (for sensor T1) or S1.5=8 (for sensor T8).

The switch needs to be installed on the exit pipe from the d. h. w. storage tank (hot pipe). If flow switch detects flow, the d. h. w. circulation pump is switched on for the time set with parameter P4.8.

REMOTE HEATING ACTIVATION

Setting the parameter S1.6=1 enables a remote activation of room heating and d. h. w. warming with telephone controlled switch Telewarm G1-D or any other device with a potential-free control switch. Room heating according to the requested day time temperature and d. h. w. warming are activated if a short circuit is detected on input T1, T6 or T8. In a BUS connection of more controllers the request for remote activation on master controller is accepted also on slave controllers if defined with parameter S1.8.

OPERATION MODES IN CASES OF SENSOR MALFUNCTION

Outdoor sensor is not connected or has a failure

In such case, the controller operates as a P-controller according to room temperature deviation. If room temperature sensor also has a failure or is not connected, the controller will maintain constant stand-pipe temperature, which is:

- 25 °C higher as the set day or night temperature; for radiator heating system,
- 10 °C higher as the set day or night temperature; for floor heating system.

Stand-pipe sensor is not connected or has a failure

The controller assumes a 120 °C stand-pipe temperature and deactivates room heating. Heating can be reactivated only by manual operation mode.

Liquid fuel boiler sensor is not connected or has a failure.

The controller assumes a 85 °C boiler temperature and activates the burner, if heating is required. The boiler temperature can be set manually on a boiler thermostat.

Solid fuel boiler sensor is not connected or has a failure.

The controller assumes a 85 °C solid fuel boiler temperature. Switchover valve turns to the solid fuel boiler

Room sensor is not connected or has a failure.

Room heating operates uninterrupted, according to the outdoor temperature.

Return-pipe sensor is not connected or has a failure.

Room heating operates uninterrupted, without influence of return-pipe temperature.

The sensors of d. h. w. storage tank are not connected or have a failure

If one sensor has a failure, the controller uses only the other sensor. If both sensors have a failure, the controller switches off the pump for d. h. w. warming.

Solar collector sensor is not connected or has a failure.

The circulation pump for d. h. w. warming with solar collectors is deactivated.

TABLE: resistance of Pt1000 temperature sensors

Temp. [°C]	Resistance [Ω]						
-20	922	35	1136	90	1347	145	1555
-15	941	40	1155	95	1366	150	1573
-10	961	45	1175	100	1385	155	1592
-5	980	50	1194	105	1404	160	1611
0	1000	55	1213	110	1423	165	1629
5	1020	60	1232	115	1442	170	1648
10	1039	65	1252	120	1461	175	1666
15	1058	70	1271	125	1480	180	1685
20	1078	75	1290	130	1498	185	1703
25	1097	80	1309	135	1515	190	1722
30	1117	85	1328	140	1536	195	1740


INSTALLATION MANUAL

CONTROLLER INSTALLATION

Install controller in dry indoor area away from strong electromagnetic fields. The controller is foreseen for wall installation or boiler panel installation with standard cutout of 138 x 92 mm.


WALL INSTALLATION

The installation onto a wall is carried out in the following way:

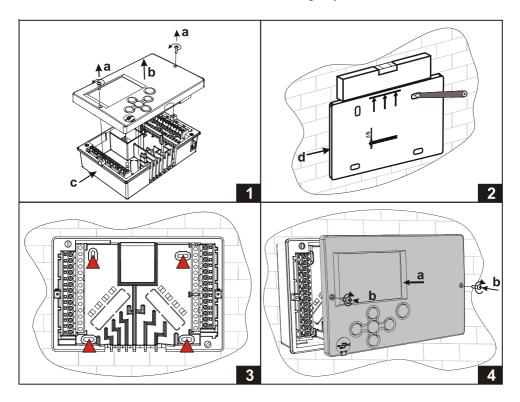

- 1. Unscrew both screws (a) from the controller (b) and remove it from the base (c).
- 2. Cutout the drilling template from package, mark drilling holes on the wall and drill them.
- 3. Mount the socket on the wall with four screws.
- Carry out electrical connection, put the controller (a) back into the base, and fasten it with screws (b).

The installation into a boiler panel cutout is carried out in the following way:

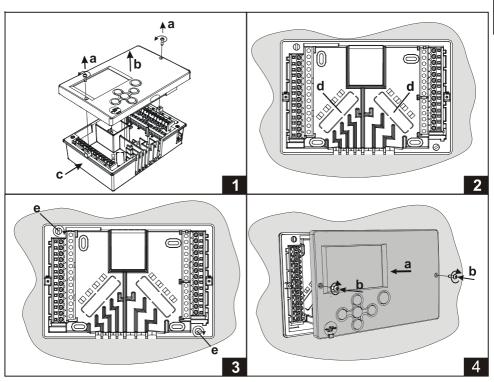

- 1. Unscrew both screws (a) from the controller (b) and remove it from the base (c).
- 2. Remove cable inlet lids (d) and place the cables. Left cable inlet is for sensor cables, right cable inlet is for power supply cables.
- 3. Place the base into the boiler and fasten it with the mounting hooks (e).
- 4. Carry out electrical connection, put the controller (a) back into the base, and fasten it with screws (b).

61




Every heating controller project must be based on calculations and plans that are exclusively your own and pursuant to the regulations in force. Images and texts in these manuals serve as examples and the issuer does not assume any responsibility for them. Issuer liability for unprofessional, false or incorrect information or consequential damage is explicitly excluded. We reserve the right to technical errors or changes without giving prior notice.

Installation of controller devices shall be done by a qualified technician or an authorised organisation. Prior to any intervention into the wiring, make sure that the main switch is switched off. Low voltage installation regulations IEC 60364 and VDE 0100, statutory provisions for accident prevention, statutory provisions for environmental protection and other national rules shall be observed

Before you open the housing, make sure that all poles of electrical supply had been disconnected. Failure to follow these instructions can lead to serious injuries, such as burns or even threat to human life.

The controller must be connected via switch for all poles. Spacing at switch's open contacts shall be at least 3 mm.

All low voltage connections, such as connections of temperature sensors, must be placed separately from power supply connections. All temperature sensor connections shall be placed into the left field and all power supply connections shall be placed in the right field of the controller. The relay R9 is designed as semi conductor relays for pump speed control

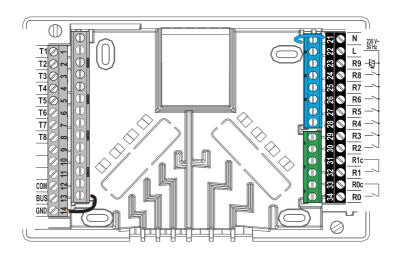

CONNECTION OF TEMPERATURE SENSORS

Immersion sensor

Immersion sensor is intended to be installed into immersion tube in boiler, heat accumulator, d. h. w. storage tank, solar collectors or elsewhere. Ensure proper contact between sensor and tube. Secure the sensor with a fastener or a screw.

Surface sensor

Install the surface sensor onto the stand-pipe above the bypass pump or after the mixing valve. Clean the selected spot on the pipe first. Place the sensor onto the cleaned spot and secure it with the enclosed clip spring.

Outdoor temperature sensor

Install the outdoor temperature sensor onto the facade facing north or north-west, approximately 2 m above ground. Installation above the windows, vents or on the facade facing south is not allowed.

First remove the protective cover and unscrew two screws from the cover. Use the enclosed wall screw to fix the sensor to the selected spot. Feed the cable into the sensor through cable inlet at the bottom side and connect it.


Room temperature sensor

Install the room temperature sensor onto an indoor wall in a living area, where is not sunlit and enough distant from sources of heat and wind. Remove the cover and screw the base onto the selected spot approximately 1.5 metres above ground. You can also install it onto wall box or directly onto a wall. A 2-wire signal cable is required for electrical connection. If there are thermostatic valves installed onto radiators in the room, where room unit is located, the thermostatic valves have to be fully opened. If room sensor is connected to terminal T1, the required parameter setting is S1.4=1. If room sensor is connected to terminal T8, the required parameter setting is S1.5=1 or S.5=4.

The D10 controllers enable connection of DD2+ and RCD room unit which measures room temperature and enables the setting of requested day and night temperature, as well as selection of operation mode. Up to two room units can be connected to a single D10 controller.

Influence of room unit DD2+


To set the influence of room unit DD2+ the coding switch should be set as follows:



Influence of room unit RCD

To set the influence of room unit RCD the parameter S2.3 should be set for the first heating circuit and parameter S3.3 for the second heating circuit.


Scheme for connecting room units:

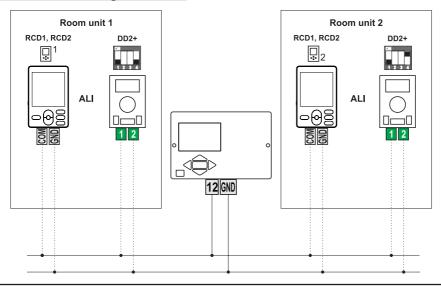

BUS CONNECTION OF D10 CONTROLLERS

With BUS connection any number of D10 controllers can be connected to network with D10. The first or the master controller physically controls heat sources, while the other (slave) controllers control only the heating circuits.


Important: Outdoor and boiler temperature sensors need to be connected to the master controller.

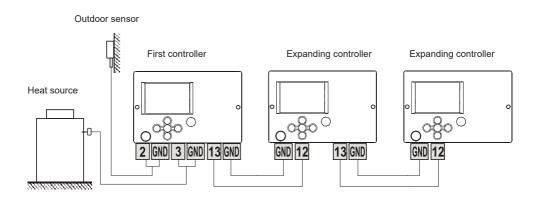

BUS CONNECTION TO WHMS CONTROLLERS


With BUS connection any number of D10 with WHMS controllers can be connected to network. The first or the master controller physically controls heat sources, while the other (slave) controllers control only the heating circuits.

Important: Outdoor and boiler temperature sensors need to be connected to the master controller.

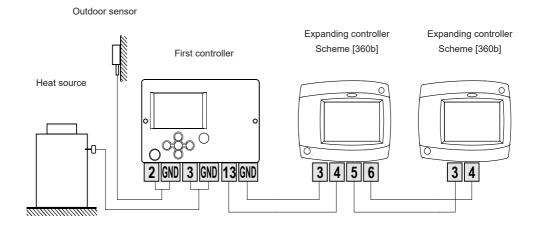

In the case of floor or wall heating, a safety limiter VT should be installed.

Use a (capillary) tube-wall, surface or an immersion thermostat with a switching contact. Install it above the stand-pipe sensor. Set the maximum allowed stand-pipe temperature for floor heating (usually between 40 °C and 60 °C) or the temperature which is at least 5 °C higher as the set maximum allowed stand-pipe temperature on the controller - parameters 2.6 and S3.6.

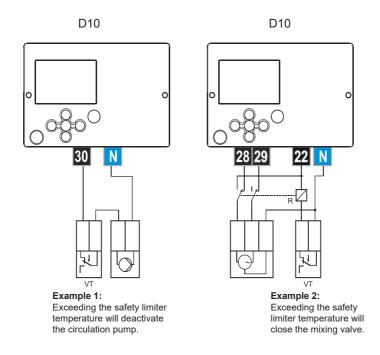

Legend: VT - safety limiter

SENSOR SIMULATION AND CONTROLLER OPERATION TEST


The D10 controllers have a special function installed, which enables simulations of all sensors. With the help of this function, user can test controller operation. This function is intended for the cases of start-up, maintenance or testing of the controller.

Sensor simulation is activated in the following way. First, by pressing $\stackrel{\bullet}{\Rightarrow}$ button select the screen with hydraulic scheme display. Now, press the $\stackrel{\bullet}{\Rightarrow}$ button and hold it for 10 seconds. The controller will switchover to the simulation mode.

Move between sensors by pressing the \checkmark button. With buttons — and + set the temperature value for each selected sensor. The simulated sensor mark will change from T to S. Simulation operation mode is deactivated by pressing the $\stackrel{•}{\Rightarrow}$ button for 10 seconds or if no button is pressed for more than 5 minutes.

CONTROLLER FAILURE AND SERVICING

In the event of failure or damage to the controller, only the module shall be sent to service. The base should stay mounted without disconnecting the cables.

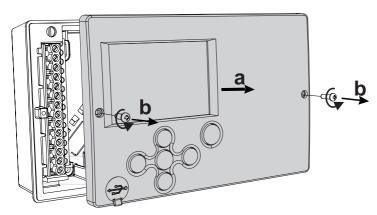

Demount the controller in the following way:

Loosen the screw (b) and drag the controller module (a) towards yourself.

Now replace controller module or send it to the authorized service centre.



Before you start dismounting the controller, make sure the main power supply switch is turned off.

TECHNICAL DATA

Dimensions [w x h x d]: Controller weight	
Body material	•
Supply voltage	
Own consumption	
Cable cross section	
Degree of protection	
Protection class	
Temperature control class	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	VII (with room temp. sensor)
Permissible ambient temperature	
Permissible relative humidity max.	
Storage temperature	
Relay output	. 20 0 10 00 0
R0, R1	not free max 4 (1) A ~ 230 V ~
R2, R3, R4, R5, R6	
Timer	(1)/1 , 200 1
Type	.7-day program timer
Min. interval	, i
Built-in clock accuracy	
Software class	
Data retention	
Data rotornion	ro youro
Technical characteristics - temperature sensors	
Type of temperature sensors	
Resistance of temperature sensors	
Pt1000	.1078 Ohm at 20 °C
KTY10	
Temperature scope	
Outdoor sensor AF	. 25 ÷ 65 °C. IP32
Immersion sensor TF	
Surface sensor VF	
Flue gases sensor CF	
Conductor cross section	
Max. cable length	•

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT


Disposal of old electrical and electronic equipment (Applies to European Union Member States and other European countries with separate collection system).

This symbol on the product or its packaging indicates that it should not be disposed as household waste. Product must be submitted at the collection points for waste electrical and electronic equipment (WEEE). With the proper disposal of this product will prevent a negative impact on the environment and human health which could otherwise be caused by its erroneous removal. Recycling

materials reduces consumption of new raw materials. For more information about recycling this product, please contact the relevant departments, waste disposal service or the shop where you bought it.

NOTES

ENG

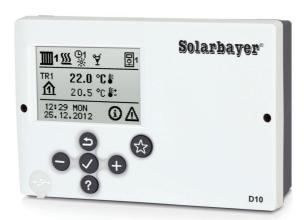

EINLEITUNG

D10 sind moderne mikroprozessorgesteuerte Geräte, hergestellt in digitaler SMT - Technologie.

Witterungsgeführte D10 Regler dienen der Regulierung des Direkt- und/oder Mischerheizkreises oder zweier Mischerheizkreise und der Brauchwassererwärmung mittels Kessel, Sonnenkollektoren und anderer Energiequellen.



Für die Erstinbetriebnahme des Reglers, Siehe Seite 75.


INHALT

Einleitung	71
BEDIENUNGSANLEITUNG	
Beschreibung des Reglers	
Reglereinstellung bei der Erstinbetriebnahme	75
Tastatur und sonstige Tasten	78
Graphisches LCD-Display	
Beschreibung und Aussehen der Hauptanzeige	
Beschreibung der angezeigten Symbole am Display	
Symbole der Heizkreise	80
Symbole für Darstellung der Betriebsart	80
Symbole zur Darstellung der Temperaturen und anderer Daten	
Symbole der Schutzfunktionen	
Symbole der Kommunikation zwischen angeschlossenen Geräten	
Symbole für Warnungen und Meldungen	
Bildschirm für hilfe, Meldungen und Warnungen	
Einstieg und Navigation im Menü	
Menüstruktur und -Beschreibung	
Temperatureinstellung	
Benutzerfunktionen	
Zeitprogramme einstellen	
Grundeinstellungen	
Daten Kontrolle	101
WARTUNGSANLEITUNGEN	
Reglerparameter	
Benutzerparameter	
Heizkurvensteilheit	
Wartungsparameter	
Werkseinstellungen	
Mischerheizkreise	
Grundfunktionbeschreibungen	122
Direktheizkreis	
Flüssigbrennstoffkessel	
Festbrennstoffkessel	

Brauchwasserzirkulation	127
FerneInschaltung der Heizung	127
Betriebsart bei Fühlerdefekt	
MONTAGEANLEITUNG	
WIONTAGEANLETTUNG	
Montage des Reglers	130
Wandmontage	
Montage in die Kesselöffnung	
Elektrischer Anschluss des Reglers	
Anschluss der Temperaturfühler	
Anschluss der RaumeinheitEN RCD und DD2+	
BUS-Verbindung der D10 Regler	
BUS-Verbindung der D10 und CMP25-2 Regler	
Montage und Anschluss des Sicherheitstermostates	
Service und Fehlerbehebung	
Fühler-Simulation und Steuerung Funktionsprüfung	
Regler Defekt und Wartung	
Technische Daten	138
Entsorgung von gebrauchten Elektrischen und Elektronischen Geräten	139
Notizen	140
Hydraulikschemas	141

Wärmepumpe125Kesselbeimischpumpe (Bypass)126Brauchwasser126

BESCHREIBUNG DES REGLERS

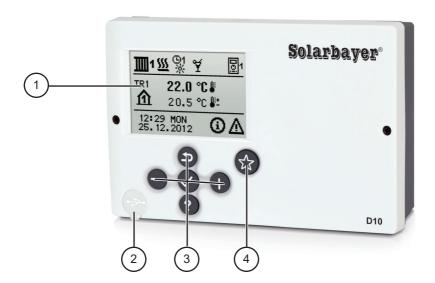


- 1 Graphisches Display.
- 2 USB-Anschluss für PC.
- 3 Tastatur.
- 4 Programierbarer taste.

REGLEREINSTELLUNG BEI DER ERSTINBETRIEBNAHME


Die D10 Heizungsregler sind mit einer innovativen Lösung "Easy start", die eine Ersteinstellung des Reglers in nur drei oder vier Schritten ermöglicht, ausgestattet.

Beim ersten Anschließen des Reglers ans Netz, wird nach der Anzeige der Programmversion und des Logos auf dem Display, der erste Schritt zur Einstellung des Reglers angezeigt.

1. SCHRITT - SPRACHENAUSWAHL

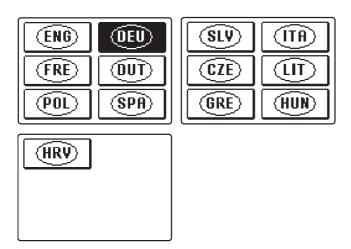


Die gewünschte Sprache wählt man mit den Tasten — und + aus. Die ausgewählte Sprache wird mit der Taste ✓ bestätigt.



Der Regler verlangt eine Bestätigung der Richtigkeit der Sprachenauswahl mit der Taste ✓.

Haben Sie versehentlich die falsche Sprache ausgewählt, kehren Sie mit der Taste 2 zur Sprachenauswahl zurück.


2. SCHRITT - AUSWAHL DES HYDRAULIKSCHEMAS



Wählen Sie das Hydraulikschema des Reglerbetriebs aus. Zwischen den Schemen bewegt man sich mit den Tasten — und +. Das ausgewählte Schema Bestätigt man mit der Taste ✓.



Alle Schemen mit Mischerheizkreisen sind für Heizkörper und Boden / Wand-Heizung verfügbar.




Der Regler verlangt eine Bestätigung der Richtigkeit des ausgewählten Schemas mit der Taste ✓. Haben Sie versehentlich das falsche Schema ausgewählt,kehren Sie mit der Taste ⇒ zur Schema-Auswahl zurück.




Das ausgewählte Hydraulikschema kann später mit dem Wartungsparameter S1.1 verändert werden.

3.SCHRITT-EINSTELLUNG DER HEIZKURVENSTEILHEIT FÜR DEN ERSTENKREIS



Stellen Sie die Heizkurvensteilheit für die Raumheizung für den ersten Heizkreis ein.

Der Wert wird mit den Tasten — und + verändert. Den eingestellten Wert bestätigt man mit der Taste .



Der Regler verlangt eine Bestätigung der Heizkurveneinstellung mit der Taste \checkmark .

Haben Sie versehentlich den falschen Heizkurvenwert eingestellt, kehren Sie mit der Taste **2** zur erneuten Einstellung zurück.




Die eingestellte Heizkurvensteilheit kann später mit dem Parameter P2.1 verändert werden. Die Bedeutung der Heizkurvensteilheit ist im Detail auf Detail auf Seite 106 beschrieben.

4. SCHRITT - EINSTELLUNG DER HEIZKURVENSTEILHEIT FÜR DEN ZWEITEN KREIS¹



Stellen Sie die Heizkurvensteilheit für die Raumheizung für den zweiten Heizkreis ein.

Der Wert wird mit den Tasten — und + verändert. Den eingestellten Wert bestätigt man mit der Taste ...



Der Regler verlangt eine Bestätigung der Heizkurveneinstellung mit der Taste ✓.

Haben Sie versehentlich den falschen Heizkurvenwert eingestellt, kehren Sie mit der Taste ⇒ zur erneuten Einstellung zurück.



Die eingestellte Heizkurvensteilheit kann später mit dem Parameter P3.1 verändert werden. Die Bedeutung der Heizkurvensteilheit im Detail auf Seite 106 beschrieben.



Der erste und der zweite Heizkreis ist auf dem Hydraulikschema mit einer Nummer gekennzeichnet.



RESET

Stromversorgung des Reglers ausschalten. Die Taste ? drücken und halten und die Stromversorgung einschalten.

Achtung!

Der Regler wird zurückgesetzt und es bedarf einer erneuten Einstellung. Alle vorherigen Einstellungen werden beim Zurücksetzen des Reglers gelöscht.

¹ Bei Schemen mit einem Heizkreis gibt es diese Einstellung nicht.


TASTATUR UND SONSTIGE TASTEN

Taste	Beschreibung
_	Bewegung nach links, Wertabnahme.
+	Bewegung nach rechts, Wertzunahme.
✓	Menüanwahl, Anwahlbestätigung.
?	Hilfe.
ħ	Zurücksetzen.
☆	Programierbarer taste

GRAPHISCHES LCD-DISPLAY

Alle wichtigen Daten sind auf dem LCD Display ersichtlich.

BESCHREIBUNG UND AUSSEHEN DER HAUPTANZEIGE

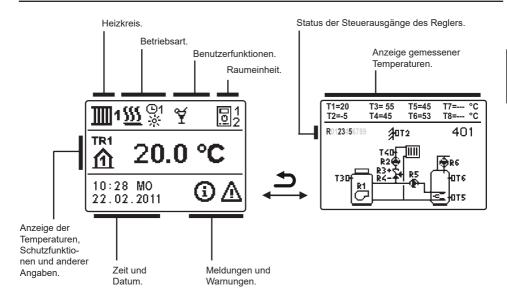

Anzeige der Angaben auf dem Display:

Die Betriebsart und Benutzerfunktionen werden getrennt für jeden Heizkreis, in dem oberen Drittel des Displays, angezeigt. Für das Umschalten zwischen den Heizkreisen und dem Display mit der Anzeige des Hydraulikschemas verwendet man die Taste $\stackrel{\bullet}{\Longrightarrow}$.

Um die Temperatur und andere Daten zu überprüfen, benutzt man die Tasten — und +. Die Anzahl der Fühler und anderer Daten, die auf dem Display zu sehen sind, hängt vom ausgewählten Hydraulikschema und den Reglereinstellungen ab.



Wenn Sie wünschen, dass nach dem Gebrauch der Tastatur eine beliebige Angabe erneut auf dem Display erscheint, suchen Sie die Angabe mit der Taste − und + bestätigen Sie sie, indem Sie die Taste ✓ 2 Sekunden gedrückt halten



Wenn die Taste Δ für 2 Sekunden gedrückt bleibt, wird die Temperaturanzeige von einzeilig auf zweizeilig oder umgekehrt verändert. Bei einer zweizeiligen Temperaturanzeige ist in der ersten Zeile die gemessene Temperatur, und in der zweiten die gewünschte oder die errechnete Temperatur, angegeben.

BESCHREIBUNG DER ANGEZEIGTEN SYMBOLE AM DISPLAY

SYMBOLE DER HEIZKREISE

Symbol	Beschreibung
]]]]1	Erster - Mischerheizkreis.
III 2	Zweiter - Direktheizkreis.
<u>-5</u>	Brauchwassererwärmung.

SYMBOLE FÜR DARSTELLUNG DER BETRIEBSART

Symbol	Beschreibung
<u> </u>	Raumheizung.
*	Raumkühlung.
©1 ※	Betrieb nach Zeitprogramm - Tagesintervall. *
©1 《	Betrieb nach Zeitprogramm - Nachtintervall. *
-)o(-	Betrieb nach Soll-Tagestemperatur.
C	Betrieb nach Soll-Nachttemperatur.
©1 0N	Brauchwassererwärmung nach Zeitprogramm - Einschaltintervall. *
©1 OFF	Brauchwassererwärmung nach Zeitprogramm - Ausschaltintervall. *
ტ	Abschaltung.
ON	Dauerbetrieb der Brauchwassererwärmung.
শ্ৰ	Manueller Betrieb

SYMBOLE DER BENUTZERFUNKTIONEN

Symbol	Beschreibung
¥	»PARTY«-Modus.
€CO	»ECO«-Modus.
100	Urlaubsmodus.
泰	Einmalige Brauchwassererwärmung.
LEG	Legionellenschutzfunktion.
×	Flüssigbrennstoffkessel blockiert - Ausgeschaltet.
≱	Festbrennstoffkessel Einschaltung.

^{*}Nummer zeigt an, ob es sich um das erste oder das zweite Zeitprogramm handelt.

Symbol	Beschreibung
P _₩	Automatisches Umschalten auf den Sommer-Modus.
	Estrichtrocknung ist eingeschaltet.
+⊒6	Betrieb mit konstanter Vorlauftemperatur.
C o	Ferneinschaltung.
≙ *	Boost-Heizung ist eingeschaltet.

SYMBOLE ZUR DARSTELLUNG DER TEMPERATUREN UND ANDERER DATEN

Symbol	Beschreibung
Û:	Ist-Temperatur.
<u>#</u> -	Ausgerechnete Temperatur oder Soll-Temperatur.
血	Raumtemperatur.*
∆	Außentemperatur.
Ą	Temperatur des Flüssigbrennstoffkessels.
ā	Temperatur des Festbrennstoffkessels.
	Temperatur des Gaskessels.
ā	Temperatur der Wärmequelle, gewonnen über die Bus-Verbindung.
+1	Vorlauftemperatur.*
+]]]]1	Rücklauftemperatur.*
屋	Brauchwassertemperatur.
	Wärmespeichertemperatur.
*/1	Solarkollektortemperatur.
= 1	Estrichtemperatur. *
₫.	Rücklauftemperatur in den Kessel.
4	Rauchgastemperatur.

Symbol	Beschreibung
⑥	Temperatur des Raums, wo sich die Wärmepumpe befindet.
Ą.	Brauchwassertemperatur in der Zirkulationsleitung.
Q	Brenner.
G.	Brenner - zweite Stufe.
	Umwälzpumpe des Heizkreises.
R0123456789 R0123456789	Status der Steuerausgänge des Reglers - Relais sind eingeschaltet. Status der Steuerausgänge des Reglers - Relais sind ausgeschaltet.
%	Schließen des Mischventils.
∑e ⁺	Öffnen des Mischventils.
⊼	Umschaltventil - Direktheizkreis.
_[≭ ₄ +	Umschaltventil - Brauchwasser.
- 5	Die Umwälzpumpe für die Brauchwassererwärmung.
62	Brauchwasser-Zirkulationspumpe.
€,	Bypass-Kesselpumpe.
⊕≠	Führende Kesselpumpe.
0	Wärmepumpe.
کِ	Elektroheizkörper.
7	Elektroheizkörper für die Brauchwassererwärmung.
7 4	Kessel Umschaltung; Brauchwasserwärmung.

Symbol	Beschreibung
٤	Elektroheizkörper.
*3	Elektroheizkörper für die Brauchwassererwärmung.
74	Kessel Umschaltung; Brauchwasserwärmung.
9	Betrieb des Ausgangs nach dem Zeitprogramm.
T1, T2, T3,T8	Temperatur, gemessen mit den Fühlern T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8.
TR1 TA TQ TD	Temperatur, gemessen mit Raumfühler oder der Raumeinheit DD2+. Außentemperatur, gewonnen über die Bus-Verbindung. Temperatur der Wärmequelle, gewonnen über die Bus-Verbindung. Berechnete Temperatur des direkten Kreises.
û ♦l	Ausschalten der Erwärmung von Brauchwasser zugunsten des direkten Heizkreislaufs.
↑ -4"	Ausschalten oder begrenzen der Temperatur des Heizkreislaufs zugunsten der Erwärmung des Brauchwassers.
û Yr	Ausschalten der Umlaufpumpe des direkten Kreislaufs im Rahmen der ED-Regulation.
1 E	Begrenzung der Vorlauftemperatur aufgrund der Überschreitung der Höchsttemperatur des Estrichs.
҈ ひ +Ⅲ	Begrenzung der Vorlauftemperatur aufgrund der Überschreitung der maximalen Differenz zwischen der Vorlauf- und der Rückleitung bzw. Überschreitung der maximalen Kraft des Heizkreislaufs.
ŶΘ	Begrenzung der Vorlauftemperatur, weil die Wärmequelle die Mini- maltemperatur nicht erreicht.
ŷ @	Erhöhte Vorlauftemperatur, da die Temperatur der Wärmequelle die Sicherheitstemperatur überschreitet.
介酉←	Begrenzung der Vorlauftemperatur, weil die Temperatur der Rückleitung in der Wärmequelle die gewünschte Temperatur nicht erreicht.
♂ 1 ♂ 2	Betriebsstunden und Verbrauch der Ersten Stufe des Brenners. Betriebsstunden und Verbrauch der zweiten Stufe des Brenners.

SYMBOLE DER SCHUTZFUNKTIONEN

Symbol	Beschreibung
Ŷ.	Schutz des Flüssigbrennstoffkessels vor Überhitzung.
** -	Schutz des Festbrennstoffkessels vor Überhitzung.
" <u>''</u> ' <u>''</u>	Schutz des Sonnenkollektoren vor Überhitzung.
;;; €	Schutz des Brauchwassererwärmers vor Überhitzung.
<u>6</u> *	Raumfrostschutz.
<u>*</u>	Frostschutz - Einschalten des Kessels auf Minimaltemperatur.

Symbole der Kommunikation zwischen angeschlossenen Geräten

Symbol	Beschreibung
ÇOM ÛŪ,	Angeschlossene Geräte an das Kommunikations- Port COM.
<u></u>	Raumeinheit DD2+ oder RCD ist angeschlossen. Die Zahl neben der Raumeinheit zeigt, ob dies die erste oder die zweite Raumeinheit ist.
Ŋ.≇	Es ist eine Schnittstelle für den Brenner bzw. eine Schnittstelle für den Gaskessel Junkers /Vaillant angeschlossen.
8U\$) - -	Regler BUS Status.
	Einzel Regler - nicht im BUS Netz.
	Der erste (master) Regler im BUS Netz.
++ 🗒 →→	Mittlere (untergeordnete) Regler im BUS Netz.
++	Der letzte (untergeordnete) Regler im BUS Netz.

SYMBOLE FÜR WARNUNGEN UND MELDUNGEN

Symbol	Beschreibung
③	Meldung Im Falle einer Überschreitung der Maximaltemperatur oder des Einschaltens der Schutzfunktion, teilt der Regler mit dem Blinken des Symbols am Display dies mit. Wenn die Maximaltemperatur nicht mehr überschritten ist oder sich die Schutzfunktion schon ausge- schaltet hat, zeigt das leuchtende Symbol den kürzlich ereigneten Vorfall an. Mit dem Drücken der Taste? wird der Bildschirm zur Kontrolle der Meldungen aufgerufen.
Δ	Warnhinweis Im Falle eines Fühlerdefekts, Fehlers einer Bus-Verbindung oder einer Com-Verbindung meldet der Regler einen Fehler mit einem blinkenden Symbol am Display. Wenn der Fehler behoben bzw. nicht mehr vorhanden ist, weist das leuchtende Symbol auf den kürzlich ereigneten Fehler hin. Mit dem Drücken der Taste? wird der Bildschirm zur Kontrolle der Warnhinweise aufgerufen.

BILDSCHIRM FÜR HILFE, MELDUNGEN UND WARNUNGEN

Mit dem Drücken der Taste ? wird der Bildschirm für Hilfe, Meldungen und Warnungen aufgerufen. Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem folgende Ikonen zur Verfügung stehen.



Kurzanleitung

Kurzanleitung für die Bedienung des Reglers.



Reglerversion

Anzeige des Typs und des Gerätesoftwarestands des Reglers.



Meldungen

Die Liste der Überschreitungen der Maximaltempetatur und die Liste der Aktivierungen der Schutzfunktionen.

Mit dem Drücken der Taste — und + bewegt man sich in der Liste mit den Meldungen hin und her. Mit der Taste

★ verlässt man die Liste.



Warnungen

Fehlerliste für Fühler und andere Baugruppen.

Mit dem Drücken der Taste — und + bewegt man sich in der Liste mit den Warnungen hin und her. Mit der Taste


♣ verlässt man die Liste.



Löschen der Warnungen

Mit dem Drücken der Taste werden die Fühler, die nicht angeschlossen sind, gelöscht.

Achtung: Fühler, die für den Betrieb des Reglers notwendig sind, können nicht gelöscht werden.

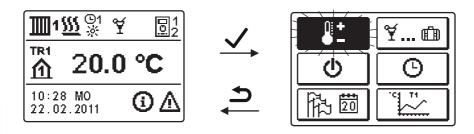

Um das Menü zu öffnen, drückt man die Taste ✓.


Innerhalb des Menüs bewegt man sich mit den Tasten — und +, mit der Taste ✓ bestätigt man die Auswahl.


Um zur vorigen Anzeige zurückzukehren, die Taste 🗅 drücken.




Wenn einige Zeit keine Taste gedrückt wird, schaltet sich die Displaybeleuchtung aus bzw. wird gemäß der Einstellung verringert.

MENÜSTRUKTUR UND -BESCHREIBUNG

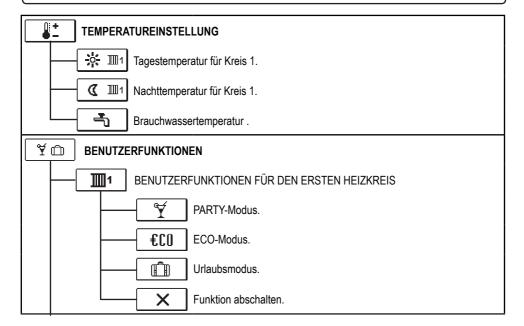


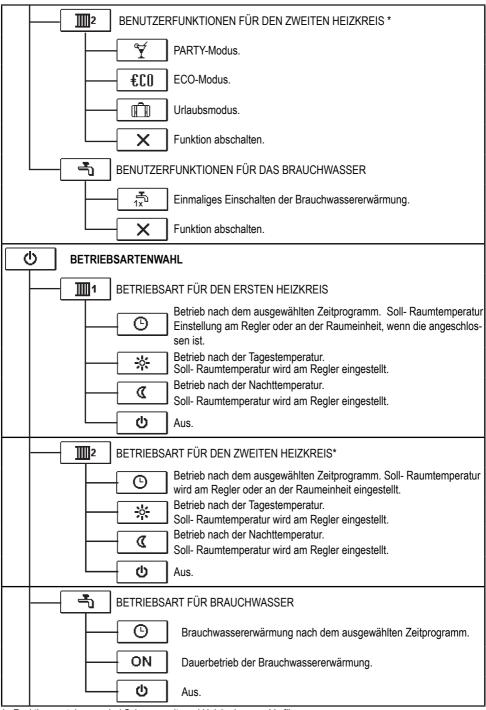


^{*} Funktionen stehen nur bei Schemen mit zwei Heizkreisen zur Verfügung.

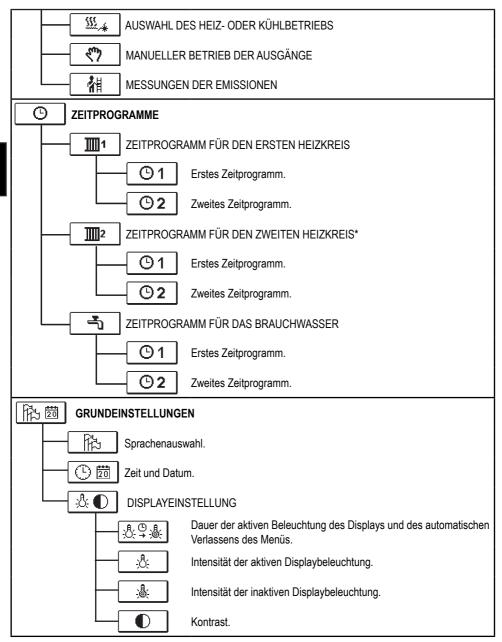

^{*} Einstellung steht nur bei Schemen mit zwei Heizkreisen zur Verfügung.

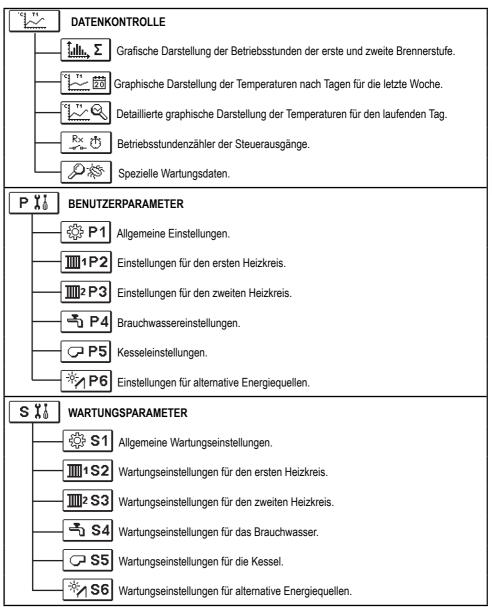


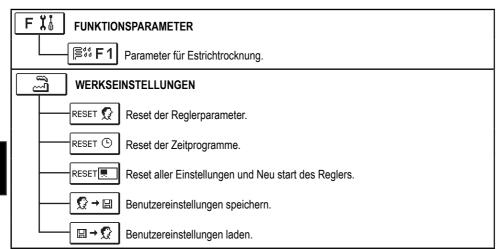



Im Menü sind nur die Temperaturen angezeigt, bei denen man beim ausgewähltem Hydraulikschema die Soll-Temperatur einstellen kann.

Mit den Tasten —, + und ✓ wählen wir die gewünschte Temperatur aus. Die Anzeige zur Einstellung der Soll-Temperatur erscheint:

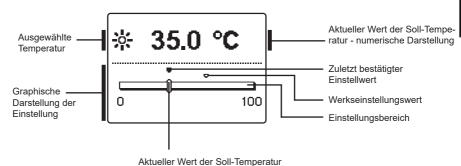

Mit den Tasten — und + wird die Soll-Temperatur eingestellt und mit der Taste \checkmark wird sie bestätigt.

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste 🗅.

Die Benutzerfunktionen ermöglichen einen zusätzlichen Komfort und Funktionalität beim Gebrauch des Reglers. Im Menü stehen Ihnen folgende Benutzerfunktionen zur Verfügung:

]]]1

Erster Heizkreis



Zweiter Heizkreis



Brauchwasser



Energiequellen *

BENUTZERFUNKTIONEN FÜR DEN ERSTEN UND ZWEITEN HEIZKREIS:



PARTY-Modus

Jetzt wählt man mit den Tasten — und + die Einstellung aus, die verändert werden soll und drückt auf die Taste ✓. Der Wert fängt an zu blinken. Mit den Tasten — und + wird der Wert verändert und mit der Taste ✓ bestätigt.

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste 🗅.

€CO

ECO-Funktion

Die ECO-Funktion ermöglicht das Einschalten des Betriebs gemäß der Soll-Spartemperatur. Mit den Tasten — und + wählt man die ECO-Funktion aus und mit der Taste schaltet man sie ein. Für das Einstellen der Uhr für den Ablauf der Funktion und der Soll-Temperatur wählt man erneut die Ikone fill aus.

Jetzt wählt man mit den Tasten — und + die Einstellung aus, die verändert werden soll und drückt auf die Taste ✓. Der Wert fängt an zu blinken. Mit den Tasten — und + wird der Wert verändert und mit der Taste ✓ bestätigt.

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste **೨**.

^{*} Funktionen stehen nur bei Schemen mit Umschaltung von Wärmequellen zur Verfügung.



Urlaubsmodus

Die URLAUB-Funktion schaltet die Regulierung des Heizkreises gemäß der gewünschten Spartemperatur bis zum festgelegten Datum ein.

Mit den Tasten — und + wählt man die Urlaub-Funktion aus und mit der Taste ✓ schaltet man sie ein. Für das Einstellen des Ablaufdatums, der Funktion und Temperatur wählt man erneut die Ikone ☐ aus.

Jetzt wählt man mit den Tasten — und + die Einstellung aus, die verändert werden soll und drückt auf die Taste ✓. Der Wert fängt an zu blinken. Mit den Tasten — und + wird der Wert verändert und mit der Taste ✓ bestätigt.

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste **೨**.

BENUTZERFUNKTIONEN FÜR BRAUCHWASSER:



Einmaliges Einschalten der Brauchwassererwärmung

Die Funktion aktiviert die unverzügliche Brauchwassererwärmung auf die Soll-Temperatur. Wenn die Soll-Temperatur des Brauchwassers erreicht ist, schaltet sich die Funktion automatisch aus. Mit den Tasten — und + wählt man die Funktion einmaliges Einschalten der Brauchwassererwärmung aus und aktiviert sie mit der Taste </

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste **೨**.

BENUTZERFUNKTIONEN FÜR ENERGIEQUELLEN:



Einmaliges Einschalten des Flüssigbrennstoffkessels

Diese Funktion aktiviert die unverzügliche Umschaltung der Heizung vom Festbrennstoffkessel oder Speicher auf Flüssigbrennstoffkessel. Das einmalige Einschalten des Flüssigbrennstoffkessels wird nur dann aktiviert, wenn im Festbrennstoffkessel oder Wärmespeicher eine zu geringe Heizwassertemperatur vorhanden ist. Mit den Tasten — und ∔ wählt man die Funktion einmaliges Einschalten des Flüssigbrennstoffkessels aus und aktiviert sie mit der Taste ✓.

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste **5**.



Blockieren / Abschalten des Flüssigbrennstoffkessels

Diese Funktion wird dann verwendet, wenn man die Heizung mittels Flüssigbrennstoffkessel ausschalten möchte und nur mit dem Festbrennstoffkessel heizen will. Die Funktion hat keine automatische Unterbrechung und muss daher manuell ausgeschaltet werden. Mit den Tasten — und + wählt man die Funktion Abschalten des Flüssigbrennstoffkessels aus und schaltet sie mit der Taste ✓ ein oder aus.

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste **೨**.





Inbetriebnahme des Festbrennstoffkessels

Diese Funktion schaltet den Flüssigbrennstoffkessel aus und kann dann verwendet werden, wenn der Festbrennstoffkessel eingeheizt werden soll. Wenn der Festbrennstoffkessel die erforderliche Heiztemperatur in einem bestimmten Zeitraum nicht erreicht, schaltet sich erneut der Flüssigbrennstoffkessel ein. Mit den Tasten — und + wählt man die Funktion Inbetriebnahme des Festbrennstoffkessels aus und aktiviert sie mit der Taste ✓.

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste **೨**.



Alle Benutzerfunktionen können jederzeit unterbrochen werden, indem die Ikone 🔀 ausgewählt wird.

() BETRIEBSARTENWAHL

Im Menü wählt man die gewünschte Reglerbetriebsart separat für jeden Heizkreis und die Brauchwassererwärmung aus. Im Menü kann die Betriebsart für folgendes ausgewählt werden:

Erster Heizkreis

Zweiter Heizkreis *

♣ Brauchwasser

Manueller Betrieb

Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung

Messungen der Emmisionen

Betriebsart für den Ersten und Zweiten Heizkreis:

Betrieb nach ausgewähltem Zeitprogramm

Betrieb läuft nach dem ausgewählten Zeitprogramm auf die gewünschte Tagesund Nacht- Temperatur, eingestellt auf dem Regler.

Betrieb läuft nach dem ausgewählten Zeitprogramm auf die gewünschte Tagesund Nacht- Temperatur eingestellt auf der DD2+.

Betrieb nach Tagestemperatur

Der Regler arbeitet nach Soll-Tagestemperatur, eingestellt auf dem Regler.

Betrieb nach Nachttemperatur

Der Regler arbeitet nach Soll-Nachttemperatur, eingestellt auf dem Regler.

(h) | Aus

÷;÷

 α

Der Regler ist ausgeschaltet. Wenn "Heizbetrieb" ausgewählt ist bleibt der Frostschutz aktiv. Wenn "Kühlbetrieb" ausgewählt ist bleibt der Überhitzungsschutz aktiv.

BETRIEBSART FÜR DAS BRAUCHWASSER:

Brauchwassererwärmung nach ausgewähltem Zeitprogramm

Das Brauchwasser wird nach dem ausgewählten Zeitprogramm erwärmt.

ON Dauerbetrieb der Brauchwassererwärmung
Die Brauchwassererwärmung arbeitet ununterbrochen.

Aus
Das Brauchwasser wird nicht erwärmt.

^{*} Das Menü steht nur bei Schemen mit zwei Heizkreisen zur Verfügung.



MANUELLER BETRIEB:

Diese Betriebsart wird zur Prüfung des Heizsystems oder im Falle eines Defekts verwendet. Jeder Steuerausgang kann manuell eingeschaltet, ausgeschaltet oder auf Automatikbetrieb eingestellt werden.

R0= AUTO	T1= 75.6 °C
R1= AUTO	T2= 55.1 °C
R2= AUTO	T3= 25.3 °C
R3= AUTO	T4= 36.2 °C
R4= AUTO	T5= 52.3 °C
R5= AUTO	T6= 55,0 °C
R6= AUTO	T7= 75,6 °C
R7= AUTO R8= AUTO	T8= 55,2°C
R9= AUTO	

Zwischen den einzelnen Ausgängen R0 bis R9 bewegt man sich mit den Tasten — und +. Der Ausgang, dessen Status verändert werden soll, wird mit Drücken der Taste ✓ ausgewählt, ON, OFF oder AUTO fängt zu blinken an. Jetzt kann der Status des Ausgangs mit den Tasten — und + verändert werden. Die Einstellung bestätigt man mit der Taste ✓.

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste 🗅.

Auswahl der Heizung oder Kühl-Betriebs



Heizung



Kühlung



Die Regulierung der Kühlung läuft über ein Thermostat in Abhängigkeit von der Soll-Raumtemperatur und funktioniert mit einer konstanten Zufuhrtemperatur. Die Temperatur wird mit dem Parameter S2.12 und S3.12 eingestellt.



Damit die Kühlung läuft, muss unbedingt der Raumfühler oder die Raumeinheit angeschlossen und das System zur Kühlwasserzufuhr eingeschaltet sein.



Bei der Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung wird die gewünschte Tages- und Nachttemperatur verändert.



MESSUNGEN DER EMMISIONEN:

Diese Betriebsart ist für die Emissionsmessung bestimmt. Der Regler aktiviert den Brenner und hält die Kesseltemperatur zwischen 60 ° C und 70 ° C mit geeigneter Ansteuerung von Lasten (Heizkreise, Brauchwasser). Dadurch ist der Betrieb des Kessels ohne Brenner-Auschaltungen ermöglicht.

Die Funktion ist automatisch nach 20 Minuten ausgeschaltet. Indem Sie das Symbol ein weiteres Mal betätigen beenden Sie die Funktion früher.



Zeitprogramme einstellen

Wöchentliche Zeitprogramme ermöglichen ein automatisches Umschalten zwischen der Tages und Nacht Temperatur und Ein- und Aus- schalten der Brauchwasserbereitung.

<u></u>1

Erster Heizkreis

<u></u>2

Zweiter Heizkreis

4

Brauchwasser

Für jeden Heizkreis stehen zwei Zeitprogramme zur Verfügung:

©1


Erstes Zeitprogramm

©2

Zweites Zeitprogramm

Änderungen im Zeitprogramm


Mit den Tasten ─, + und ✓ wählt man den gewünschten Heizkreis und anschließend das gewünschte Zeitprogramm aus. Eine neue Anzeige erscheint:

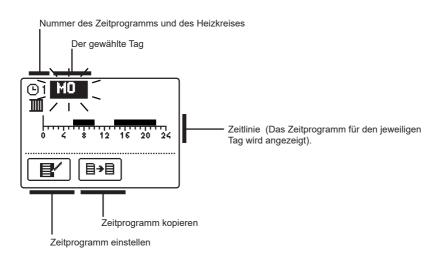

Mit den Tasten —, + und ✓ wird der Tag, an dem die Veränderung im Zeitprogramm stattfinden soll, ausgewählt oder der Tag in andere Wochentage kopiert. Jetzt mit den Tasten —, + und ✓ die Ikone für das Einstellen 🖭 oder die Ikone für das Kopieren 🖼 des Zeitprogramms auswählen.



Zeitprogramm einstellen



Eine neue Anzeige mit dem Zeitprogramm und drei Ikonen für die Änderung des Programms erscheint:

+ +

- Kursor bewegt sich frei

+ OFF→

 Zeichnen des Ausschaltintervalls oder Nachttemperatur

+ 0N →


 Zeichnen des Einschaltintervalls oder Tagestemperatur

Mit den Tasten — und + wird die gewünschte Befehlsikone ausgewählt und mit der Taste wird sie bestätigt. Auf der Zeitlinie erscheint ein Kursor. Jetzt zeichnet man mit den Tasten — und + den gewünschten Zeitintervallverlauf. Das Zeichnen des Intervalls wird mit dem erneuten Drücken der Taste ✓ beendet.

Das Einstellen des Zeitprogramms verlässt man mit Drücken der Taste 🗅.



Zeitprogramm kopieren



Eine neue Anzeige mit dem Zeitprogramm für den jeweiligen Tag wird geöffnet. In der oberen Displayhälfte befindet sich das Feld für die Wahl des Wochentages oder Gruppe der Tage, in die das Zeitprogramm kopiert werden soll.

Den Wochentag oder die Gruppe der Tage wählt man mit den Tasten — und + aus. Für das Kopieren wird die Taste ✓ gedrückt.

Das Kopieren verlässt man mit dem Drücken der Taste

Werkseinstellungen der Zeitprogramme

Erstes Zeitprogramm für Raumheizung und Brauchwassererwärmung 🖺 1

Tag	Einschaltintervall
MO-FR	05:00 - 07:30
	13:30 - 22:00
SA-SO	7:00 - 22:00

Zweites Zeitprogramm für Raumheizung und Brauchwassererwärmung (5)2

Tag	Einschaltintervall
MO-FR	06:00 - 22:00
SA-SO	7:00 - 23:00



GRUNDEINSTELLUNGEN

Das Menü dient zur Einstellung der Sprache, der Zeit, des Datums und des Displays.



Sprachenauswahl

Die gewünschte Benutzersprache wählt man mit den Tasten — , + aus und bestätigt sie mit der Taste \checkmark .

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste **೨**.







(L) 20

Zeit und Datum



7 22.01.2011

Die genaue Zeit und Datum werden wie folgt eingestellt:



Displayeinstellung

Es stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:



Dauer der aktiven Beleuchtung des Displays und des automatischen Verlassens des Menüs



Intensität der aktiven Displaybeleuchtung




Intensität der inaktiven Displaybeleuchtung



Kontrast

Mit den Tasten —, + und ✓ wird die gewünschte Einstellung ausgewählt und bestätigt. Eine neue Anzeige erscheint:

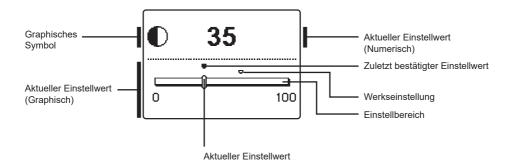

Die Einstellung wird mit den Tasten — und + verändert und mit der Taste \checkmark wird sie bestätigt.

Die Einstellung verlässt man mit dem Drücken der Taste 🗅.



Die Änderung der Einstellung wird erst nach der Bestätigung mit der Taste

✓ wirksam.



DATEN KONTROLLE

Im Menü befinden sich Ikonen, die Ihnen den Zugang zu folgenden Betriebsangaben des Reglers ermöglichen:



GRAFISCHE DARSTELLUNG DER BETRIEBSSTUNDEN DER ERSTE UND ZWEITE BREN-NERSTUFE.



DARSTELLUNG DER TEMPERATUREN NACH TAGEN FÜR DIE LETZTE WOCHE.

Die graphische Darstellung des Temperaturverlaufs nach Tagen, für jeden Fühler. Es werden die Temperaturen für die letzte Betriebswoche aufgezeichnet.



DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER TEMPERATUREN FÜR DEN LAUFENDEN TAG.

Die detaillierte graphische Darstellung des Temperaturverlaufes für den laufenden Tag, für jeden Fühler. Die Häufigkeit der Temperaturaufzeichnung wird mit dem Parameter P1.7.



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER DER STEUERAUSGÄNGE.



Betriebsstundenzähler für den Betrieb der Regler Steuerausgänge.

SPEZIELLE WARTUNGSDATEN



Sie dienen dem technischen Dienst zur Diagnostik.



Um sich die Fühler-Graphe anzusehen, bewegt man sich mit den Tasten und + zwischen den Fühlern. Mit dem drücken der Taste ✓ fängt das Datum der angezeigten Temperatur an zu blinken.


Zwischen den Tagen bewegt man sich jetzt mit dem Tasten — und +. Mit der Taste ✓ springen wir zurück in die Temperatur Auswahl.

Mit der Taste? kann die Reichweite der Temperaturanzeige auf dem Graph geändert werden.

Die Graphübersicht verlässt man mit der Taste **೨**.

REGLERPARAMETER

Alle zusätzlichen Einstellungen und Anpassungen des Reglerbetriebs werden mit Hilfe der Parameter ausgeführt. Benutzer-, Wartungs- und Funktionsparameter befinden sich auf dem zweiten Menübildschirm.

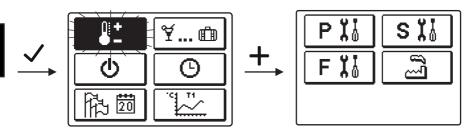




Alle zusätzlichen Einstellungen und Anpassungen des Reglerbetriebs werden mit Hilfe der Parameter ausgeführt. Benutzer-, Wartungs- und Funktionsparameter befinden sich auf dem zweiten Menübildschirm.

РΪ

BENUTZERPARAMETER

Die Benutzerparameter sind in die Gruppen P1 - allgemeine Einstellungen, P2 - Einstellungen für den ersten Heizkreis, P3 - Einstellungen für den zweiten Heizkreis, P4 - Brauchwassereinstellungen, P5 - Kesseleinstellungen und P6 - Einstellungen für alternative Energiequellen, eingeteilt.

Wenn im Menü die gewünschte Parametergruppe ausgewählt wird, erscheint eine neue Anzeige:

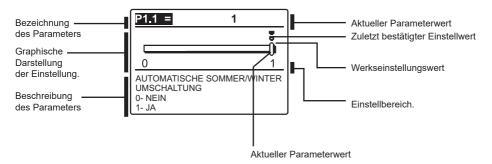

Die Einstellung wird mit dem Drücken der Taste ✓ verändert.

Der Einstellwert fängt an zu blinken und kann mit den Tasten — und + verändert werden. Die Einstellung bestätigt man mit der Taste ✓.

Jetzt kann man sich mit den Tasten — und + zum anderen Parameter bewegen und das Verfahren wiederholen.

Die Parametereinstellungen verlässt man mit dem Drücken der Taste **೨**.



다 P1 Allgemeine Einstellungen:

Para-	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungsbe-	Übernomme-
meter			reich	ner Wert
P1.1	AUTOMATISCHE SOM- MER/WINTER UMSCHAL- TUNG	Der Regler schaltet Heizung automatisch aus, wenn die durchschnittliche Eintagestemperatur höher ist, als die eingestellte Umschalttemperatur.	0- NEIN 1- JA	1
P1.2	DURCHSCHNITTSAUS- SENTEMPERATUR FÜR AUT. SOMMER-/WINTER UMSCHALTUNG	Einstellung bedeutet durchschnittliche Ein-Tages- außen-Temperatur, bei der die Heizung automatisch abgeschaltet wird.	10 ÷ 30 °C	18
P1.3	AUSSEN TEMPERATUR FÜR EINSCHALTEN DES FROSTSCHUTZES	Einstellung des Außentemperaturwerts bei dem sich der Frostschutz einschaltet und der Kessel sich min- destens auf die Minimaltemperatur erwärmt.	-30 ÷ 10 °C	2
P1.4	GEWÜNSCHTE RAUM- TEMPERATUR BEI HEI- ZUNGSABSCHALTUNG	Anwahl der gewünschten Raumtemperatur, wenn die Heizung ausgeschaltet ist.	2 ÷ 12 °C	6
P1.5	DARSTELL. DER TEMPE- RATURRUNDUNG	Bestimmung der Darstellung der Temperaturrundung der gemessenen Temperatur.	0- 0.1 °C 1- 0.2 °C 2- 0.5 °C 3- 1 °C	2
P1.6	AUTOMATISCHER ÜBER- GANG DER UHR AUF SOMMER-/WINTERZEIT	Mit Hilfe des Kalenders, schaltet der Regler automatisch auf die Sommer- und Winterzeit um.	0- NEIN 1- JA	1
P1.7	AUFZEICHNUNGSPERI- ODE DER GEMESSENEN TEMPERATUR	Mit der Einstellung wird der Speicherzeitintervall der gemessenen Temperaturen bestimmt.	1 ÷ 30 min	5
P1.8	SIGNALTON	Mit der Einstellung wird festgelegt, ob bei Tastendruck der Signalton aktiviert wird oder nicht.	0- NEIN 1- TASTATUR 2- FEHLER 3- TASTATUR & FEHLER	1
P1.9	FORTGESCHRITTENE DARSTELLUNG DER TEMPERATUREN	Fortgeschrittene Darstellung bedeutet, dass beim Durchblättern der Temperaturwerte die Ist- und Soll-Temperatur oder die ausgerechnete Temperatur angezeigt wird.	0- NEIN 1- JA	1
P1.10	SCHUTZGRAD DES FROSTSCHUTZES	Mit der Einstellung stellen wir den Schutzgrad des Frostschutzes ein, basierend auf einer Einschätzung der möglichen Anlagenerfrierung. Stufe 0 wird gewählt, wenn es keine Möglichkeit des Einfrierens der Anlage gibt. Stufe 1 wird gewählt, wenn eine Möglichkeit des Einfrierens der Anlage besteht. Wenn kein Raumfühler angeschlossen ist, werden bei ausgeschalteter Heizung, Teile der Heizungsanlage geschützt, die besonders anfällig für Frost sind. Tier 2 wird gewählt, wenn eine Möglichkeit des Einfrierens der Anlage besteht. Bei ausgeschalteter Heizung werden Teile der Heizungsanlage geschützt, die besonders anfällig für Frost sind. Stufe 3 wird gewählt, wenn es eine große Möglichkeit des Einfrierens der Anlage gibt und die Teile der Heizungsanlage besonders dem Frost ausgesetzt sind.	0 - NICHT GESCHÜTZT 1 - STUFE 1 2 - STUFE 2 3 - STUFE 3 (MAXIMALER SCHUTZ)	1

□□1P2

Einstellungen für den ersten Heizkreis:

Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungsbe- reich	Übernom- mener Wert
P2.1	HEIZKURVESTEILHEIT	Die Steilheit der Heizkurve bestimmt, wie hoch an Hand der Außentemperatur die Temperatur der Heiz- körper sein soll. Siehe Kapitel Heizkurvesteilheit.	0,2 ÷ 2,6	0,7 - Fußbo- den 1,0 - Radia- toren
P2.2	PARALLELVERSCHIE- BUNG DER HEIZKUR- VE	Einstellen der Parallelverschiebung der Heizkurve beziehungsweise der errechneten Vorlauftemperatur. Das Einstellen dient der Aufhebung der Differenz zwischen gewünschter und Ist-Raumtemperatur.	-15 ÷ 15 °C	0
P2.3	DAUER DER BOOST- HEIZUNG	Die Zeiteinstellung für die gewünschte Dauer der Raumtemperaturerhöhung beim Übergang vom Nachttemperatur-Intervall auf das Tagestemperatur- Intervall.	0 ÷ 200 min	0
P2.4	RAUMTEMPERA- TURERHÖHUNG BEI BOOST-HEIZUNG	Das Einstellen der Temperaturhöhe für die höhere gewünschte Raumtemperatur beim Übergang vom Nachttemperatur-Intervall auf das Tagestemperatur- Intervall.	0 ÷ 8 °C	3

2 P3

Einstellungen für den zweiten Heizkreis:

Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungsbe- reich	Übernom- mener Wert
P3.1	HEIZKURVESTEILHEIT	Die Steilheit der Heizkurve bestimmt, wie hoch an Hand der Außentemperatur die Temperatur der Heizkörper sein soll. Siehe Kapitel Heizkurvesteilheit.	0,2 ÷ 2,6	0,7- Fußbo- den 1,0- Radia- toren
P3.2	PARALLELVERSCHIE- BUNG DER HEIZKURVE	Einstellen der Parallelverschiebung der Heizkurve beziehungsweise der errechneten Vorlauftemperatur. Das Einstellen dient der Aufhebung der Differenz zwischen gewünschter und Ist-Raumtemperatur.	-15 ÷ 15 °C	0
P3.3	DAUER DER BOOST- HEIZUNG	Die Zeiteinstellung für die gewünschte Dauer der Raumtemperaturerhöhung beim Übergang vom Nachttemperatur-Intervall auf das Tagestemperatur- Intervall.	0 ÷ 200 min	0
P3.4	RAUMTEMPERATURER- HÖHUNG BEI BOOST- HEIZUNG	Das Einstellen der Temperaturhöhe für die höhere gewünschte Raumtemperatur beim Übergang vom Nachttemperatur-Intervall auf den Tagestemperatur-Intervall.	0 ÷ 8 °C	3
P3.5	HEIZKURVESTEILHEIT FÜR ZUSÄTZLICHE DIREKTE HEIZKREISE	Einstellen der Steilheit der Heizkurve für zusätzliche direkten Heizkreis.	0,2 ÷ 2,6	1,2
P3.6	PARALLELVERSCHIE- BUNG DER HEIZKURVE FÜR ZUSÄTZLICHE DIREKTE HEIZKREISE	Die Einstellung bedeutet parallele Verschiebung der Heizkurve für zusätzlichen direkten Heizkreis. Der Wert zwischen 16 und 90 bedeutet die gewünschte Kesseltemperatur, wenn der zusätzliche direkte Heizkreis aktiviert ist.	-15 ÷ 15 °C 16 ÷ 90 °C	6



Einstellungen für das Brauchwasser:

Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungsbe- reich	Übernom- mener Wert
P4.1	GEWÜNSCHTE TEMPERATUR DER BRAUCHWASSER BEI AUSSCHALTEN DES ZEITPROGRAMMS	Einstellung der gewünschten Brauchwassertemperatur, wenn das Zeitprogramm für die Brauchwasserwärmung ausgeschaltet ist (OFF).	4 ÷ 70 °C	4
P4.2	VORRANG DER BRAUCHWASSE- RERWÄRMUNG VOR KREIS 1	Festlegung ob die Brauchwassererwärmung Vorrang vor der Erhitzung des Heizkreises 1 hat.	0- NEIN 1- JA	0
P4.3	VORRANG DER BRAUCHWASSE- RERWÄRMUNG VOR KREIS 2	Festlegung ob die Brauchwassererwärmung Vorrang vor der Erhitzung des Heizkreises 2 hat.	0- NEIN 1- JA	0
P4.7	ZEITPROG. ZUR BRAUCHWASSERZIR- KULATION	Festlegung des Zeitprograms zur Steuerung der Brauchwasserzirkulation. Einstellung 1 bedeutet die Funktion nach dem ersten Zeitprogram zur Brauchwassererwärmung. Einstellung 2 bedeutet die Funktion nach dem zweiten Zeitprogram zur Brauchwassererwärmung. Einstellung 3 bedeutet die Funktion nach Zeitprogram zur Brauchwassererwärmung, welches zur Zeit ausgewählt ist.	1- PROG. 1 2- PROG. 2 3- AUSGEW. PROG.	3
P4.8	FUNKTIONSZEIT DER ZIRKULATIONSPUMPE	Einstellung des Intervalls zur Funktion der Zirkulati- onspumpe. Dem Funktionsintervall folgt immer ein Ruheintervall.	0 ÷ 600 Sek	300
P4.9	RUHEZEIT DER ZIRKU- LATIONSPUMPE	Einstellung des Ruheintervalls der Zirkulationspumpe. Dem Ruheintervall folgt immer ein Funktionsintervall.	0 ÷ 60 min	10

→ P5

Einstellungen für die Kessel:

Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungsbe- reich	Übernom- mener Wert
P5.1	MINIMALE TEMPERA- TUR DES FLÜSSIG- BRENNSTOFFKESSELS	Einstellung der minimal Temperatur des Flüssigbrennstoffkessels.	10 ÷ 90 °C	35
P5.2	MINIMALE TEMPERA- TUR DES FESTBRENN- STOFFKESSELS	Einstellung der minimal Temperatur des Flüssigbrennstoffkessels.	10 ÷ 90 °C	55
P5.3	MINIMALE TEMPERA- TUR DES WÄRMESPEI- CHERS	Einstellung der Temperatur, bis zu welcher Wärme vom Speicher entzogen werden kann.	20 ÷ 70 °C	30
P5.5	VERBRAUCH DES FLÜSSIGBRENNSTOFF- KESSELS – 1. STUFE	Einstellung des Verbrauchs beim Flüssigbrennstoff- kessel -1. Stufe (L/h) oder Sm3/h)	0.0 ÷ 10.0	0.0
P5.6	VERBRAUCH DES FLÜSSIGBRENNSTOFF- KESSELS- 2. STUFE	Einstellung des Verbrauchs beim Flüssigbrennstoff- kessel -2. Stufe (L/h) oder Sm3/h)	0.0 ÷ 10.0	0.0
P5.7	ENERGIETRÄGER FÜR FLÜSSIGBRENNSTOFF- KESSEL	Auswahl des Energieträgers für den Flüssigbrenn- stoffkessel	1- HEIZÖL 2- ERDGAS	1

Mit der Einstellung der Heizkurve, passen wir den Regler an das Objekt, das wir regeln an. Die richtige Einstellung der Heizkurve ist sehr wichtig für den optimalen Betrieb des Reglers. Die Steilheit der Heizkurve bestimmt, wie hoch an Hand der Außentemperatur die Temperatur der Heizkörper sein soll. Der Steilheitswert hängt vor allem von der Art des Heizsystems (Fußboden-, Wand-, Radiator- und Konvenktorheizung) und der Wärmedämmung des Objekts ab.

Bestimmung der Heizkurvensteilheit

Wenn genügend Daten zur Verfügung stehen, kann die Heizkurvensteilheit rechnerisch bestimmt werden, ansonsten auf der Grundlage von Erfahrungen im Bezug auf die Bemessungen des Heizsystems und der Wärmedämmung des Objekts.

Die Heizkurvensteilheit ist richtig eingestellt, wenn die Zimmertemperatur auch bei starken Schwankungen der Außentemperatur unverändert bleibt.

Solange die Außentemperatur über +5 °C bleibt, wird die Zimmertemperatur mit der Veränderung der Einstellung der Tages- bzw. Nachttemperatur bzw. mit einer Parallelverschiebung der Heizkurve (Parameter P2.2 und P3.2) geregelt.

Wenn es im Gebäude, bei niedrigeren Außentemperaturen, kälter wird, ist die Steilheit zu niedrig und muss höher gesetzt werden.

Wenn es im Gebäude, bei niedrigeren Außentemperaturen, wärmer wird, ist die Steilheit zu hoch und muss niedriger gesetzt werden.

Die Schwankungen (hoch und niedrig) der Steilheit, bei der Einstellung, sollten nicht größer als 0,1 bis 0,2 Einheiten bei einer Beobachtung sein. Der Zeitabstand zwischen zwei Beobachtungen sollte mindestens 24 Stunden oder mehr betragen.


Wert der Steilheit der Heizkurve im Normalfall:

Heizsystem:	Einstellungsbereich:
Fußboden	0,2 - 0,8
Wand	0,4 - 1,0
Radiator	0,8 - 1,4



Mit der Einstellung der Heizkurve wird der Regler dem zu regulierenden Objekt angepasst. Die richtige Einstellung der Heizkurvensteilheit ist für den optimalen Reglerbetrieb äußerst wichtig.




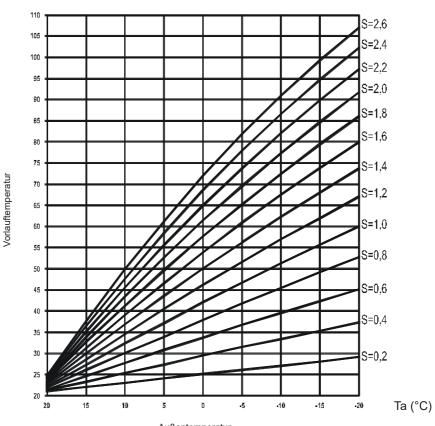


Außentemperatur

Die Wartungsparameter sind in die Gruppen **S1** - allgemeine Einstellungen, **S2** - Einstellungen für den ersten Heizkreis, **S3** - Einstellungen für den zweiten Heizkreis, **S4** - Brauchwassereinstellungen, **S5** - Kesseleinstellungen und **S6** - Einstellungen für alternative Energiequellen, eingeteilt.

Mit den Wartungsparametern kann man zwischen zahlreichen Zusatzfunktionen und Anpassungen im Reglerbetrieb wählen. Wenn im Menü die gewünschte Parametergruppe ausgewählt wird, erscheint eine neue Anzeige:

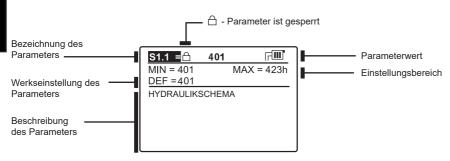

Die Einstellung wird mit dem Drücken auf die Taste ✓ verändert. Weil die Parameter werkseitig gesperrt sind, erscheint eine neue Anzeige. Hier muss man den Entsperrcode eintragen.



Mit den Tasten — und + stellt man sich auf die Ziffer, die verändert werden soll, und drückt die Taste ✓. Wenn die Ziffer blinkt, kann man sie mit den Tasten — und + verändern und mit der Taste ✓ bestätigen. Wenn der richtige code eingetragen ist, entsperrt der Regler die Parameter und Sie werden zurück zur ausgewählten Parametergruppe geleitet.

Das Eintragen des Entsperrcodes kann man mit der Taste ightharpoons verlassen.



Die Werkseinstellung für den Code ist 0001.

Der Parameterwert wird mit den Tasten — oder + verändert. Die Einstellung bestätigt man mit der Taste ✓. Jetzt kann man sich mit den Tasten — und + zum anderen Parameter bewegen und das Verfahren wiederholen.

Die Parametereinstellungen verlässt man mit dem Drücken der Taste 🗅.



Die Änderung der Wartungs- und Funktionsparameter soll nur von Fachpersonal ausgeführt werden.



্রি S1 Allgemeine Wartungseinstellungen:

Para- meter	Parameterbe- zeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernom- mener Wert
\$1.1	HYDRAULIKSCHE- MA	Auswahl des gewünschten Hydraulikschemas.	Vom Regler- Typ abhängig	/
S1.2	ENTSPERRKODE FÜR AUFSCHLIES- SUNG DER WARTUNGSEIN- STELLUNGEN	Die Einstellung ermöglicht eine Veränderung des Kodes, notwendig für die Aufschließung der Wartungseinstellungen. (S und F Parameter) ACHTUNG! Den neuen Kode sorgfältig aufbewahren, da ohne den Kode keine Veränderung der Wartungseinstellun- gen möglich ist.	0000 - 9999	0001
S1.3	TEMPERATURFÜH- LERTYP	Den Temperaturfühlertyp Pt1000 oder KTY10 anwählen.	0- PT1000 1- KTY10	0
S1.4	T1 FÜHLERFUNK- TION	Mit der Funktion wählt man die Betriebsart des Fühlers T1: 1- RF1, Raumtemperaturfühler für den ersten Kreis 2- EF1, Fühler zum Schutz der höchsten zulässigen Temperatur des Estrichs für den ersten Kreis. Die höchste Temperatur des Estrichs wird mit Parameter S2.11. eingestellt. 3- RLF1, Rücklauffühler des Mischkreises 1. Aktiviert wird die Begrenzung der höchsten erlaubten Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf und somit das Höchstleistungslimit des Heizkreises. Die Differenz wird mit Parameter S2.14 eingest ellt. 4- BF3, Fühler der Brauchwasserzirkulation. Der Fühler wird am Austrittsrohr des Brauchwassers eingerichtet. Erkennt der Regler einen plötzlichen Temperaturanstieg, wird die Umwälzpumpe zur Brauchwasserzirkulation eingeschaltet. Laufzeit der Pumpe wird mit Parameter P4.8 eingestellt. 5- SVS, an Eingang T1 wird der Durchflussschalter des Brauchwassers angeschlossen. Schließt der Schalter, schaltet der Regler die Umwälzpumpe zur Brauchwasserrzirkulation ein. Laufzeit der Pumpe wird mit Parameter P4.8 eingestellt. 6- BF2, Zusatzfühler im Erhitzer der Brauchwasser. Eingebaut im oberem Drittel des Erhitzers ermöglicht er, dass das Zuheizen der Brauchwasser erst dann einschaltet, wenn der Fühler BF2 es wahrnimmt. 7- AGF, Rauchgasfühler. Ermöglicht das Messen der Rauchgastemperatur. Steigt die Temperatur über den Wert S5.18 wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt. 8- RFHP, Zusatz Raumfühler im Raum, wo die Heitzpumpe der Brauchwasser steht. Solange der Raum wärmer ist, als die Einstellung S4.11 wird das Heizen der Brauchwasser aus anderen Quellen nicht ermöglicht. 9- RLKF, Taste der Rückleitung zum Kessel. Der Regler begrenzt die niedrigste erlaubte Temperatur der Rückleitung in den Kessel, die mit Parameter S5.14 bestimmt ist. Für die Funktion ist die hydraulische Verbindung mit der führenden Umlaufpumpe des Kessels oder mit der Mischpumpe (bypass) notwendig. 10- AGFTK, Rauchgastemperaturfühler des Festbrennstoffkessels. Der Regler blockiert die Funktion des Flüssigbrennstoffkessels, wenn	1- RF1 2- EF1 3- RLF1 4- BF3 5- SVS 6- BF2 7- AGF 8- RFHP 9- RLKF 10- AGFTK	1

Para-	Parameterbe-	Beschreibung des Parameters	Einstellungs-	Übernom-
meter	zeichnung		bereich	mener Wert
meter \$1.5	T8 FÜHLERFUNK-TION	Die Einstellung ermöglicht die Funktionsweise des Fühlers T8: 1- RF2, Fühler der Raumtemperatur für den zweiten Kreis. 2- EF2, Fühler zum Schutz der höchsten zulässigen Temperatur des Estrichs für den zweiten Kreis. Die höchste Temperatur des Estrichs wird mit Parameter S3.11. eingestellt. 3- RLF2, Rücklauffühler des Mischkreises 2. Aktiviert wird die Begrenzung der höchsten erlaubten Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf und somit das Höchstleistungslimit des Heizkreises. Die Differenz wird mit Parameter S3.14 eingestellt. 4- RF1, Raumtemperaturfühler für den ersten Heizkreiss. 5- EF1, Sensor für den Schutz der maximalen Temperatur des Estrichs für den ersten Heizkreis. Maximale erlaubte Temperatur des Estrichs wird mit dem Parameter S2.11 gesetzt. 6- RLF1, Rücklauffühler vom ersten Mischheizkreiß. Aktiviert wird die Begrenzung der maximalen erlaubten Differenz zwischen den Vor-und Rücklauf, und dadurch die Begrenzung der maximalen Leistung des Heizkreises. Die Differenz setzt man mit dem Parameter S2.14. 7- BF3, Fühler der Brauchwasserzirkulation. Der Fühler wird am Austrittsrohr des Brauchwasserzirkulation. Der Fühler wird am Austrittsrohr des Brauchwassers eingerichtet. Erkennt der Regler einen plötzlichen Temperaturanstieg, wird die Umwälzpumpe zur Brauchwasserzirkulation eingeschaltet. Laufzeit der Pumpe wird mit Parameter P4.8 eingestellt. 8- SVS, An den T8 Eingang schließen wir den Brauchwasserdurchflussschalter. Wenn der Schalter Schließt, schaltet der Regler die Pumpe für die Brauchwasserzirkulation ein. Laufzeit der Pumpe wird mit Parameter P4.8 eingestellt. 9- BF2, Zusatzfühler im Brauchwasserspeicher. Eingebaut wird er in das obere Drittel des Speichers und erlaubt, das Zusatzheizen des Brauchwassers erst, wenn der Fühler BF2 das erkant hat. 10- AGF, Abgas Fühler. Ermöglicht das Messen der Rauchgastemperatur. Steigt die Temperatur über den Wert S5.18 wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt. 11- RFHP, ein zusätzlicher Raumfühler im Raum, wo wir eine Wärmepumpe für die Warmsweserb	1 - RF2 2 - EF2 3 - RLF2 4 - RF1 5 - EF1 6 - RLF1 7 - BF3 8 - SVS 9 - BF2 10 - AGF 11 - RFHP 12 - RLKF 13 - AGFTK	mener Wert

Para- meter	Parameterbe- zeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernom- mener Wert
\$1.6	DIGITALEINGANG T1, T6, T8	Die Einstellung bestimmt die Funktionsweise des Reglers, wenn es im Eingang T1,T6 oder T8 zum Kurzschluss kommt. 1 - Ferneinschaltung bedeutet, Betriebsart mit der gewünschten Tagestemperatur unabhängig von der momentan ausgewählten Art der Regler-Funktion. Siehe auch S1.9. 2 - Zusätzlicher Direkt-Heizkreis bedeutet, dass zur Errechnung der erforderlichen Kesseltemperatur die Förderung des zusätzlichen Direktkreises, wie im Parameter P3.5 und P3.6 eingestellt, berücksichtigt wird. Bei Schemen mit zwei Heizquellen wird die Umschaltung auf die Kontrollierte Heizquelle mit Verzögerung hinsichtlich der Parametereinstellungen von S5.15 vorgenommen. 3 - Gleich wie 2, wobei der Kessel sofort aktiviert wird, ohne Verzögerung. 4 - Regulationsfunktionsweise schaltet auf Kühlung um. 5 - Aktiviert die Heizung Boost-Funktion. Wobei diese nicht Aktiviert wird bei der Umschaltung von Nacht- auf Tagtemperatur. 6 - Flüssigbrennstoffkessel wird ausgeschaltet und auf Festbrenstoff Kessel Heizen gewartet. 7 - Brennerbetriebsstundenzählung	1- FERNEIN- SCHALTUNG 2- DIR. KREIS, VERZÖG. 3- DIR. KREIS 4- KÜHLUNG 5- BOOST 6- KESSEL- BLOCKADE 7 - BRENNER- BETRIBS- STUNDENZÄH- LUNG	1
\$1.7	ANTIBLOCKIER- FUNKTION	Wenn über die Woche keiner der Relaisausgänge eingeschaltet wurde, schalten die sich am Freitag zwischen 20.00 und 20:15 Uhr selbstständig ein. Umwälzpumpen laufen für die Dauer von 60 s, Mischventile und Umschaltventile drehen sich 30 s in eine und 30s in die andere Richtung.	0- NEIN 1- JA	0
S1.8	FERNSCHALTUNG BEI BUS-VERBIN- DUNGEN	Hier wählt man an, ob bei der Fernschaltung nur die lokale Fernschaltung berücksichtigt wird oder ob auch die Fernschal- tung des Hauptreglers berücksichtigt wird.	1- LOKAL 2- LOKAL UND MIT BUS	2
S1.9	AUSWAHL DER KREISE ZUR FERN- SCHALTUNG	Festgelegt wird auf welchen Kreis die Fernschaltung Einfluss hat.	1- KREIS 1 2- KREIS 2 3- KREIS 1 UND 2	3
S1.10	HEIZOBJEKTTYP (ZEIT KONSTANTE)	Festgelegt wird der Typ (zeitliche Konstante) des beheizten Objekts. Für massive und gut isolierte Objekte wird ein höherer Wert eingestellt. Für Objekte von leichtem Bau und schlechter Isolation wird ein niedrigerer Wert eingestellt.	0 - 12 h	0
S1.11	FUNKTION DES AUSGANGS R0	Mit der Einstellung kann eine der Funktionsarten des Relais- ausgangs R0 gewählt werden. 1- Zweite Stufe des Zweistufenbrenners. 2- Zirkulation der Brauchwasser. 3- Elektroheizkörper zur Erwärmung der Brauchwasser. 4- Pumpe zur Mischung und Erhöhung der Rückleitung in den Kessel (Bypasspumpe), erfordert ist auch die Einstellung von S1.4=9 (für T1) oder S1.5=12 (für T8). 5- Haupt Kessel-Pumpe 6- Regelung der Wärmepumpe	1- II. STUF. BRENNER 2- ZIRKULA- TION 3- EL. HEIZ- KÖRPER 4- BYPASS PUMPE 5- HAUPT PUMPE 6- WÄRME- PUMPE	1

Para- meter	Parameterbe- zeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernom- mener Wert
\$1.12	FUNKTION DES AUSGANGS R9	Mit der Einstellung kann eine der Funktionsarten des Relais- ausgangs R9 gewählt werden. 1- Solardifferenz-Thermostat. 2- Kesseldifferenz-Thermostat. 3- Zirkulation der Brauchwasser. 4- Elektroheizkörper zur Erwärmung der Brauchwasser. 5- Pumpe zur Mischung und Erhöhung der Rückleitung in den Kessel (Bypasspumpe), erfordert ist auch die Einstellung von S1.4=9 (für T1) oder S1.5=12 (für T8). 6- Haupt Kessel-Pumpe 7- Regelung der Wärmepumpe	1- KTF 2- KF2 3- ZIRKULA- TION 4- EL. HEIZ- KÖRPER 5- BYPASS PUMPE 6- HAUPT PUMPE 7- WÄRME- PUMPE	1
S1.13	FÜHLERABGLEICH T1	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T1, kann hier nachkorrigiert werden.	-5 ÷ 5 °C	0
S1.14	FÜHLERABGLEICH T2	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T2, kann hier nachkorrigiert werden.	-5 ÷ 5 °C	0
S1.15	FÜHLERABGLEICH T3	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T3, kann hier nachkorrigiert werden.	-5 ÷ 5 °C	0
S1.16	FÜHLERABGLEICH T4	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T4, kann hier nachkorrigiert werden.	-5 ÷ 5 °C	0
S1.17	FÜHLERABGLEICH T5	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T5, kann hier nachkorrigiert werden.	-5 ÷ 5 °C	0
S1.18	FÜHLERABGLEICH T6	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T6, kann hier nachkorrigiert werden.	-5 ÷ 5 °C	0
S1.19	FÜHLERABGLEICH T7	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T7, kann hier nachkorrigiert werden.	-5 ÷ 5 °C	0
S1.20	FÜHLERABGLEICH T8	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T8, kann hier nachkorrigiert werden.	-5 ÷ 5 °C	0

I ■1\$2 Wartungseinstellungen für den ersten Heizkreis:

Para-	Parameterbezeich-	Beschreibung des Parameters	Einstellungs-	Übernom-
meter	nung		bereich	mener Wert
S2.1	AUSWIRKUNG DER ABWEICHUNG DER RAUMTEMPERATUR	Einstellen der Auswirkung der Raumtemperaturabweichung auf die errechnete Vorlauftemperatur. Niedrige Werte bedeuten eine Kleinere Auswirkungen und höhere Werte stärkere Auswirkungen auf den Regler.	0,0 ÷ 3,0	1
\$2.2	T1 ODER T8 RAUM- FÜHLEREINFLUSS	Mit der Einstellung bestimmen wir, ob der Raumfühler T1 oder T8 auf die Funktionsweise des ersten Heizkreiss hat. 1 Automatik betrieb bedeutet das: - der Raumfühler Einfluss hat, wenn die Raumeinheit nicht angeschlossen ist. - der Raumfühler keinen Einfluss hat, wenn die Raumeinheit angeschlossen ist. 2- der Raumfühler hat Einfluss. 3- der Raumfühler hat keinen Einfluss. Diese Funktion hat nur Bedeutung wenn der Parameter S1.4=1 (Fühler T1) oder S1.5=4 (Fühler T8) ausgewählt ist.	1- AUTO 2- JA 3- NEIN	1

Para- meter	Parameterbezeich- nung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernom- mener Wert
S2.3	RAUMEINHEIT RCD EINFLUSS	Mit der Funktion stellen wir den Einfluss Raueinheiten RCD auf dem Betrieb des ersten Heizkreises 0- Kein Einfluss. 1- Einfluss hat die erste Raumeinheit. 2- Einfluss hat die zweite Raumeinheit. 3- Einfluss haben beide Fühler der Raumeinheiten	0- NEIN 1- R.E. 1 2- R.E. 2 3- R.E. 1 & 2	1
S2.4	BETRIEBSART DER UMWÄLZPUMPE	Einstellung der Betriebsart der Umwälzpumpe. Einstellungen haben folgende Bedeutung: 1- Standardbetriebsart der Umwälzpumpe 2- Ausschalten der Pumpe, wenn die Raumtemperatur erreicht ist (nur Direktheizkreiss) 3- Arbeitet nach Zeitprogramm P1 4- Arbeitet nach Zeitprogramm P2 6- Arbeitet nach dem Ausgewählten Zeitprogramm	1- STANDARD 2- AUS 3- PROG. P1 4- PROG. P2 5- AUSGEW. PR.	1
S2.5	MINIMALE VOR- LAUFTEMPERATUR	Einstellung der minimalen Vorlauftemperatur, wenn die Heizung funktioniert.	10 ÷ 90 °C	20
S2.6	MAXIMALE VOR- LAUFTEMPERATUR	Das Einstellen der Begrenzung der maximalen Vorlauftemperatur.	20 ÷ 150 °C	45- Fußbo- den 85- Radia- toren
S2.7	STILLSTAND DER MISCHVENTILREGE- LUNG	Das Einstellen des Abweichungsbereichs der Vorlauftemperatur, bei der die Mischventilregelung noch nicht reagiert.	0,2 ÷ 3,0 °C	0,6
S2.8	P -KONSTANTE DER MISCHVENTILREGE- LUNG	Die Einstellung legt fest, wie Intensiv der Regler die Stellung des Mischers korrigiert. Ein Niedriger Wert bedeutet kürzere Verschiebungen, ein größerer Wert bedeutet Längere Verschiebungen	0,5 ÷ 2,0	1
S2.9	I -KONSTANTE DER MISCHVENTILREGE- LUNG	Die Einstellung legt fest, wie oft der Regler die Stellung des Mischers korrigiert. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine seltenere und ein höherer Wert eine häufigere Korrektur der Lage des Mischers.	0,4 ÷ 2,5	1
S2.10	D -KONSTANTE DER MISCHVENTILREGE- LUNG	Das Einstellen der Auswirkungsintensität der Vorlauftemperaturänderung auf die Funktion des Mischventilreglers.	0,0 ÷ 2,5	1
S2.11	MAXIMALE TEMPERATUR DES ESTRICHS	Mit der Einstellung wird die maximal erlaubte Temperatur des Estrichs bei Bodenheizung festgelegt. Die Einstellung wird nur dann angewendet, wenn im Boden ein zusätzlicher Fühler eingebaut wird. Hierbei muss noch die Einstellung S1.4=2 (für T1) oder S1.5=5 (für T8) ausgeführt werden.	10 ÷ 50 °C	25
S2.12	MINIMALE VOR- LAUFTEMPERATUR BEI KÜHLBETRIEB	Das Einstellen der minimalen Vorlauftemperatur für die Kühlung. ACHTUNG! Eine zu niedrige Temperatur kann Kondensbildung an Heizkörpern und Rohrleitungen verursachen.	10 ÷ 20 °C	15
\$2.13	EINSCHALTPUNKT- VERSCHIEBUNG DER VORLAUFTEM- PERATURREGE- LUNG	Mit dieser Einstellung korrigieren wir die minimal erforder- liche Vorlauftemperatur, um die Mischventil Regulierung einzuschalten. Negative Werte bedeuten das ein-schalten des Reglers bei niedrigeren Ausgerechneten Vorlauftempe- raturen, und positiven Werte die Regler ein-Schaltung bei Höheren ausgerechneten Vorlauftemperaturen.	-10 ÷ 10 °C	0

Para- meter	Parameterbezeich- nung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernom- mener Wert
S2.14	DIFFERENZBE- SCHRÄNK. ZWI- SCHEN VORLAUF UND RÜCKLAUF	Das Einstellen der maximalen erlaubten Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf. Auf diese Weise wird die maximale Leistung des Heizkreises begrenzt. Differenzbeschränkung wird mit dem Parameter S1.4=3 (für T1) oder S1.5=6 (für T8) aktiviert.	3 ÷ 30 °C	10
S2.15	KONSTANTE VOR- LAUFTEMPERATUR	Die Auswahl, ob der Regler mit Konstanter Vorlauftemperatur arbeiten soll. Der Einstellungsbereich der Konstanten Temperatur ist 10 ÷ 140 °C. VORSICHT: Durch diese Funktion wird die Regelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur aufgehoben.	0- NEIN 1- JA	0
S2.16	AUSSCHALTVER- ZÖGERUNG DER UMWÄLZPUMPE (MINUTEN)	Mit der Einstellung bestimmen wir die Ausschaltverzögerung der Umwälzpumpe ein, wenn es keine Heizungsanforderung gibt.	0 ÷ 10 Min	5

Wartungseinstellungen für den zweiten Heizkreis:

Para- meter	Parameterbezeich- nung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernom- mener Wert
\$3.1	AUSWIRKUNG DER RAUMTEMPERA- TURABWEICHUNG	Einstellen der Auswirkung der Raumtemperaturabweichung auf die errechnete Vorlauftemperatur. Niedrige Werte bedeuten kleinere Auswirkungen und höhere Werte stärkere Auswirkungen auf den Regler.	0,0 ÷ 3,0	1
\$3.2	T8 RAUMFÜHLER- EINFLUSS	Mit der Einstellung bestimmen wir, ob der Raumfühler T8 auf die Funktionsweise vom zweiten Heizkreiss Einfluss hat. 1 - Automatik betrieb bedeutet das: - der Raumfühler Einfluss hat, wenn die Raumeinheit DD2+ nicht angeschlossen ist - Der Raumfühler keinen Einfluss hat, wenn die Raumeinheit DD2+ angeschlossen ist 2- der Raumfühler hat Einfluss 3- der Raumfühler hat keinen Einfluss Diese Funktion hat nur Bedeutung wenn der Parameter S1.5=1 ausgewählt ist	1- AUTO 2- JA 3- NEIN	1
\$3.3	DD2+ FÜHLEREIN- FLUSS	Mit der Funktion stellen wir den Einfluss der Fühler der Raueinheiten DD2+ auf dem Betrieb des zweiten Heizkreises 1- Einfluss hat der Fühler der Raumeinheit DD2+, die den zweiten Kreis regelt (Kodier-Schalter der Raumeinheit S.3=OFF). Dies können die erste, die Zweite oder beide Raumeinheiten sein. 2- Einfluss hat der Fühler der ersten Raumeinheit DD2+, (Kodier-Schalter der Raumeinheit S.4=OFF) 3- Einfluss hat der Fühler der zweiten Raumeinheit DD2+ (Kodier-Schalter der Raumeinheit S.4=ON) 4- Einfluss haben beide Fühler der Raumeinheiten DD2+ 5- Der Fühler der Raumeinheit DD2+ hat keinen Einfluss	1- AUTO 2- 1. DD2+ 3- 2. DD2+ 4- 1. & 2. DD2+ 5- NEIN	1

Para-	Parameterbezeich-	Beschreibung des Parameters	Einstellungs-	Übernom-
meter	nung		bereich	mener Wert
S3.4	BETRIEBSART DER UMWÄLZPUMPE	Einstellung der Betriebsart der Umwälzpumpe. Einstellungen haben folgende Bedeutung: 1- Standard Einstellung der Mischkreis-Umwälzpumpe 2- Ausschalten der Pumpe, wenn die Raumtemperatur erreicht ist (nur bei direktem Heitzkreis) 3- Arbeitet nach Zeitprogramm P1 4- Arbeitet nach Zeitprogramm P2 5-Arbeitet nach dem Ausgewählten Zeitprogramm	1- STAND. 2- AUS 3- ZEITPR. P1 4- ZEITPR. P2 5- GEW. PR.	1
S3.13	ANSCHALTPUNKT- VERSCHIEBUNG DER VORLAUFTEM- PERATURREGE- LUNG	Mit der Einstellung wird die minimale Vorlauftemperaturan- foderung korrigiert, um die Regulierung des Mischventils zu aktivieren. Geringere Werte bedeuten Aktivierung der Regulierung bereits bei niedriger Errechnungen der Vorlauf- temperatur, höhere Werte aktivieren die Regelung erst bei höheren Errechnungen der Vorlauftemperatur.	-10 ÷ 10 °C	0
S3.16	AUSSCHALTVER- ZÖGERUNG DER UMWÄLZPUMPE	Mit der Einstellung bestimmen wir die Ausschaltverzögerung der Umwälzpumpe ein, wenn es keine Heizungsanforderung gibt.	0 ÷ 10 Min	5

♣ \$4 Wartungseinstellungen für das Brauchwasser:

Para-	Parameterbezeich-	Beschreibung des Parameters	Einstellungs-	Übernom-
S4.1	FUNKTION DES AUS- GANGS R5	Mit der Einstellung kann eines der zusätzlichen Funktions- arten des Relaisausgangs R5 gewählt werden. 1- Funktioniert gemäß des ausgewählten Hydrauliksche- matas. 2- Arbeitet nach ausgewähltem Zeitprogramm für Erwär-	1- LAUT SCHEMA 2- ZEITPRO- GAMM 3- OHNE DIFF.	mener Wert
		mung der Brauchwasser. 3- Steuerung der Pumpe für die Brauchwasser ohne Berücksichtigung der Differenzbedingung (z.B. bei beheizen der B. W. mit Wärmepumpe).		1
S4.2	HYSTERESE FÜR BRAUCHWASSER- WÄRMUNG	Eingestellt wird die Temperaturdifferenz zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt zur Erwärmung der Brauchwasser.	2 ÷ 20 °C	6
\$4.3	MAXIMALE TEMPERA- TUR DES BRAUCH- WASSERS	Mit der Einstellung wird die maximale erlaubte Temperatur der Brauchwasser bestimmt. Wird diese überschritten wird die Beheizung bedingungslos ausgeschalten.	50 ÷ 90 °C	80
S4.4	ÜBERHITZUNGS- SCHUTZ DES BRAUCHWASSERS	Mit der Einstellung wird die gewünschte Funktionsweise des Schutzes vor Überhitzung des Brauchwassers aktiviert. Wenn die Temperatur im Brauchwasserheizer die Höchsttemperatur (S4.3) überschreitet, wird die Rückkühlung eingeschaltet, wenn dies möglich ist. 1- in die Kollektoren 2- in den Kessel 3- in die Kollektoren und in den Kessel	0- NEIN 1- IN KOLLEK- TOREN 2- IM KESSEL 3- KOLL. UND KESSEL	0
S4.5	LEGIONELLEN- SCHUTZ	Mit der Funktion wird die Schutzfunktion gegen Legionellen aktiviert.	0- NEIN 1- JA	0

Para-	Parameterbezeich-	Beschreibung des Parameters	Einstellungs-	Übernom-
meter	nung		bereich	mener Wert
S4.6	LEGIONELLEN- SCHUTZ - EINSCHALT- TAG	Eingestellt wird der Einschalttag des Legionellenschutzes.	1- MO 2- DI 3- MI 4- DO 5- FR 6- SA 7- SO	5
S4.7	LEGIONELLEN- SCHUTZ - EINSCHALT- UHRZEIT	Eingestellt wird die Einschaltuhrzeit des Legionellenschutzes.	0 ÷ 23 h	5
S4.8	MIN. BRAUCHWAS- SERTEMP. BEIM HEI- ZEN MIT FESTBRENN- STOFFKESSEL ODER WÄRMESPEICHER	Wenn es möglich ist mit Festbrennstoffkessel oder Pufferspeicher das Brauchwasser bis zur min. Temperatur zu erhitzten, wird sich für dem Bedarf der Brauchwassererwärmung die zusätzliche Quelle nicht einschalten (Flüssigbrennstoffkessel, Wärmepumpe, Elektrik). Wird die Einstellung 6 oder 7 ausgewählt, muss das Brauchwasser immer bis zur gewünschten Temperatur erhitzt werden: 6- mit Heizquellen-Umschaltverzögerung 7- ohne Heizquellen- Umschaltverzögerung Die Einstellung ist nur Wirksam bei Schemata mit zwei Wärmequellen.	1- 45 °C 2- 50 °C 3- 55 °C 4- 60 °C 5- 65 °C 6- KEINE EINSCHR. 7- KEINE EINSCHR., IST VERZÖGERT	3
S4.10	GEWÜNSCHTE BRAUCHWASSERTEM- PERATUR BEI HEIZEN MIT KOLLEKTOREN ODER FESTBRENN- STOFFKESSEL	Mit der Einstellung wird die gewünschte Temperatur der Brauchwasser bei Erwärmung mit Sonnenkollektoren oder Festnbrennstoffkessel bestimmt.	50 ÷ 90 °C	70
S4.11	MIN. RAUMTEMP. MIT WÄRMEPUMPE FÜR BRAUCHWASSER	Solange die Raumtemperatur höher als der eingestellte Wert ist, blockiert der Regler die Erwärmung der Brauchwasser aus dem System der Zentralbeheitzung. Das Wasser wird nur durch die eingebaute Wärmepumpe erhitzt. Für die richtige Funktionsweise ist die Einstellung von S1.4=8 (für T1) und S1.5=11(für T8) nötig.	5 ÷ 30 °C	16
S4.12	AUSSCHALTVER- ZÖGERUNG DER UMWÄLZPUMPE	Mit der Einstellung bestimmen wir die Ausschaltver- zögerung der Umwälzpumpe, wenn die gewünschte Temperatur der Brauchwasser erreicht ist.	0 ÷ 10 Min	5

⊘ \$5<u>Wartungseinstellungen für Kessel:</u>

Para-	Parameterbezeich-	Beschreibung des Parameters	Einstellungs-	Übernom-
meter	nung		bereich	mener Wert
S5.1	MAXIMALE KESSEL- TEMPERATUR	Das Einstellen der maximalen Kesseltemperatur für Flüssigbrennstoffkessel.	60 ÷ 160 °C	90

Para-	Parameterbezeich-	Beschreibung des Parameters	Einstellungs-	Übernom-
meter	nung		bereich	mener Wert
S5.2	HYSTERESE UND ART DER BRENNERFUNK- TION	Mit der Einstellung wird die Art der Brennersteuerung und Hysterese bestimmt: -1 - Das schalt Relais R1 schaltet ab wenn Heizung erforderlich ist, unabhängig von der Temperatur der Heizquelle. Hiermit blockieren wir den Betrieb der Selbstständigen Heizanlage (zum Beispiel Rotex Kessel) 0 - Das schalt Relais R1 schaltet ab wenn Heizung erforderlich ist, unabhängig von der Temperatur der Heizquelle. Hiermit blockieren wir den Betrieb der Selbstständigen Heizanlage (zum Beispiel Gastherme oder Wärmepumpe) 1 bis 20 - Hysterese zur Brennersteuerung.	-1-AUS 0-EIN 1 ÷ 20 °C - HYSTERESE	8
S5.3	KESSELTEMPERA- TURERHÖHUNG WEGEN MISCHHEIZ- KREIS 1	Das Einstellen des Wertes, um den die Kesseltemperatur höher sein soll als die errechnete Vorlauftemperatur für Heizkreis 1.	0 ÷ 25 °C	5
S5.5	ERHÖHUNG DER KES- SELTEMP. WEGEN BRAUCHWASSERER- WÄRMUNG	Mit der Einstellung wird festgelegt um wie viel die Temperatur des Kessels erhöht sein soll, als es für die Temperatur der Brauchwasser gewünscht ist.	0 ÷ 25 °C	10
S5.6	KESSELFUNKTION MIT MINIMALER TEMPERATUR	Mit der Einstellung wird festgelegt, wann sich der Kessel mindestens auf die eingestellte Minimaltemperatur Erwärmt. Funktion hat nur Einfluss bei Aktivem Heizen	0- IMMER 1- NUR TAGS- ÜBER 2- NIE	2
S5.12	SCHUTZTEMPERATUR DES FESTBRENN- STOFFKESSELS	Eingestellt wird die obere Arbeitstemperatur des Festbren- stoffkessel. Überschreitet der Kessel diesen Wert, beginnt der Regler selbständig die errechnete Temperatur für den Mischheizkreis 1 und 2 zu erhöhen.	70 ÷ 90 °C	77
S5.13	MAXIMALE TEMP. DES FESTBRENNSTOFF- KESSELS ODER WÄRMESPEICHER	Eingestellt wird die maximal zulässige Temperatur des Festbrenstoffkessels oder Wärmespeicher. Wird die Temperatur überschritten aktiviert sich eine Zwangsent- nahme der Wärme im Brauchwassererwärmer und des Heitzsystems. Dabei hat noch immer der Schutz der maximalen Temperaturzufuhr für Mischheizkreise Einfluss.	60 ÷ 160 °C	90
S5.14	MINIMALE TEMP. DER RÜCKLAUF IN DEN KESSEL	Mit der Einstellung bestimmen wir die minimal zulässige Rücklauftemperatur in den Kessel bei klassischen oder Hochtemperatur -Kesseln. Die Einstellung gilt nur bei Hydraulik Schemata, die die Begrenzung der Rücklauftemperatur ermöglichen. Erforderlich ist die Ausführung der Einstellung S1.4=9 (für T1) oder S1.5=12 (für T8).	10 ÷ 90 °C	50
S5.18	MAXIMALE RAUCH- GASTEMPERATUR	Eingestellt wird die maximale Temperatur der Rauchgase. Wird der eingestellte Temperaturwert der Rauchgase überschritten, warnt uns der Regler. Für die Funktion ist ein Rauchgasfühler und die Einstellung S1.4=7 (für T1) oder S1.5=10 (für T8) notwendig.	70 ÷ 350 °C	200

Para-	Parameterbezeich-	Beschreibung des Parameters	Einstellungs-	Übernom-
meter	nung		bereich	mener Wert
S5.19	MINIMALE RAUCH- GASTEMPERAT. DES FESTBRENNSTOFF- KESSELS	Einstellung der minimalen Rauchgastemperatur des Festbrennstoffkessels. Beim Überschreiten dieser Temperatur ist der Flüssigbrennstoffkessel außer Betrieb . Diese Möglichkeit wird angewandt wenn der Flüssigbrennstoffkessel und der Festbrennstoffkessel an den gleichen Schornstein angeschlossen sind und nicht gleichzeitig betrieben werden dürfen. Hierbei müssen die Parameter S1.4=10 (für T1) oder S1.5=13 (für T8) eingestellt werden.	50 ÷ 150 °C	100

S6 Wartungseinstellungen für alternative Energiequellen:						
Para- meter	Parameterbezeich- nung					
S6.12	ZEIT DER MAXIMA- LEN DREHZAHL DER PUMPE FÜR KOLLEKTOREN ODER FESTBRENNSTOFF- KESSEL	Wenn die Differenzbedingung erfüllt ist, schaltet sich, ge- mäß der Zeiteinstellung, die Solarpumpe mit maximalem Pumpenbetrieb ein. Nach Ablauf dieser Zeit beginnt die RPM Modulation, wenn diese eingeschaltet ist (S6.10=1).	5 ÷ 300 s	20		
S6.13	EINBAUORT DES KALTFÜHLERS BEIM DIFFERENZTHERMO- STATEN	Mit der Einstellung wird festgelegt, was mit der Solarpum- pe beheizt wird beziehungsweise wo der Kaltfühler T8 des Differenzthermostats angebracht wird.	1- BRAUCH- WASSERER- WÄRMER 2- WÄRME- SPEICHER	1		
S6.14	WÄRMEPUMPE - BETRIEBSART	Eingestellt wird ob die Wärmepumpe durch ständige Einschaltung oder Wetterbedingt gesteuert wird.	1- ON/OFF 2- WITTE- RUNGSGE- FÜHRT	2		
S6.15	WÄRMEPUMPE – MAXIMALTEMP. DER ZULEITUNG	Eingestellt wird die maximale Arbeitstemperatur der Wärmepumpe bei witterungsgeführte Steuerung.	40 ÷ 70 °C	50		
S6.16	WÄRMEPUMPE – HYS- TERESE-FUNKTION	Eingestellt wird die Hysterese der Wärmepumpenfunktion.	2 ÷ 10 °C	4		
S6.17	WÄRMEPUMPE – MIN. AUßENTEMP. FÜR ABSCHALTUNG	Eingestellt wird die Grenzaußentemperatur, unter welcher die Tätigkeit der Pumpe bedingungslos abgeschalten wird.	-30 ÷ 20 °C	-10		
S6.18	WÄRMEPUMPE - AUßENTEMP. DER BIVALENTEN BETRIEBSART	Einstellung der Außentemperatur der Wärmepumpe in bivalenter Betriebsart und der alternativen Energiequelle. Wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert fällt, schaltet der Regler auf die alternative Energiequelle um, sobald die Wärmepumpe die geforderte Wassertemperatur nicht mehr erreicht. Wenn die Temperatur höher als der eingestellte Wert ist, schaltet der Regler entsprechend dem Temperaturdefizit bzw. mit Verzögerung auf die alternative Energiequelle um. Diese Umschaltung ermöglicht die maximale Energienutzung der Wärmepumpe bzw. Nutzung der Wärmpumpenenergie auch dann, wenn sie die geforderte Energie nicht komplett zur Verfügung stellen kann	-30 ÷ 20 °C	-3		

Para- meter	Parameterbezeich- nung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernom- mener Wert
S6.19	WÄRMEPUMPE – MIN. AUSßENTEMP. DER MONOVALENTEN BETRIEBSART	Einstellung der minimalen Außentemperatur im System mit Wärmepumpe und alternativer Wärmequelle. Beim Überschreiten der Temperatur wird ausschließlich mit der Wärmepumpe geheizt.	-30 ÷ 20 °C	7
\$6.20	WÄRMEPUMPE - ZEITVERZÖGERUNG FÜR DIE WIEDERINBE- TRIEBNAHME	Mit dieser Einstellung wird die Zeit für das verzögerte Einschalten bestimmt, nach welcher die Wärmepumpe wieder in Betrieb genommen werden kann. Die Verzögerung beginnt nach dem Ausschalten der Wärmepumpe zu laufen und die Wärmepumpe kann bis zum Auslauf der Verzögerung nicht wieder in Betrieb genommen werden.	0 ÷ 30 min	0

In der Gruppe F1 befinden sich die Parameter zur Einstellung der Estrichtrocknung.




Das Verfahren für die Einstellung der F-Parameter ist der gleiche wie für die Wartungseinstellungen (Seite 108).

%F1

Parameter für Estrichtrocknung

Para- meter	Parameterbezeichnung	Einstellungsbereich	Übernom- mener
F1.1	ESTRICHTROCKNUNG	0- NEIN	Wert
		1- KREIS 1 2- KREIS 2 3- KREIS 1 & 2	0
F1.2	INTERVALL 1: DAUER	1 ÷ 15 Tage	10
F1.3	INTERVALL 1: START-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	20
F1.4	INTERVALL 1: END-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	20
F1.5	INTERVALL 2: DAUER	1 ÷ 15 Tage	5
F1.6	INTERVALL 2: START-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	20
F1.7	INTERVALL 2: END-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.8	INTERVALL 3: DAUER	1 ÷ 15 Tage	10
F1.9	INTERVALL 3: START-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.10	INTERVALL 3: END-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.11	INTERVALL 4: DAUER	1 ÷ 15 Tage	5
F1.12	INTERVALL 4: START-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.13	INTERVALL 4: END-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	20

Estrichtrocknungsprofil - Werkseinstellungen:

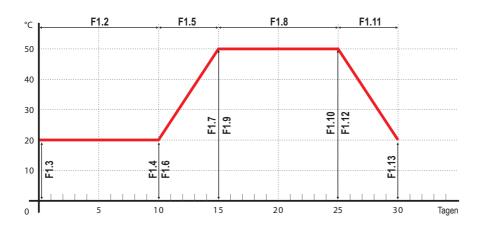



WERKSEINSTELLUNGEN

Im Menü befinden sich Softwarewerkzeuge für ein leichteres Einstellen des Reglers. Das Zurücksetzen auf die gewünschten Reglereinstellungen erfolgt mit der Auswahl von:



RESET DER REGLERPARAMETER

Setzt alle Parametereinstellungen P1, P2, P3, P4, P5, P6, S1 (außer S1.1), S2, S3, S4, S5, S6 und F auf die Werkseinstellungen zurück.



RESET DER ZEITPROGRAMME

Löscht die eingestellten Zeitschaltprogramme und stellt die werkseingestellten Zeitschaltprogramme wieder her.



RESET DES REGLERS UND NEUSTART DER ERSTEN EINSTELLUNG

Setzt alle Parameter auf die Werkseinstellungen zurück und startet die Reglereinstellung wie bei der Erstinbetriebnahme.



BENUTZEREINSTELLUNGEN SPEICHERN

Speichert alle Reglereinstellungen als Sicherheitskopie



BENUTZEREINSTELLUNGEN LADEN

Alle Reglereinstellungen aus der Sicherheitskopie werden geladen. Wenn keine Sicherheitskopie vorhanden ist, wird der Befehl nicht ausgeführt.



Vor der Durchführung der einzelnen oben angeführten Befehle verlangt der Regler eine Bestätigung des ausgewählten Befehls.

GRUNDFUNKTIONBESCHREIBUNGEN

MISCHERHEIZKREISE

Berechnung der Vorlauftemperatur

Die Berechnung der Vorlauftemperatur ist nach oben mit der eingestellten Maximaltemperatur des Vorlaufs - Parameter S2.6 und S3.6 - und nach unten mit der eingestellten Minimaltemperatur des Vorlaufs - Parameter S2.5 und S3.5 - begrenzt. Mit dem Parameter S2.1 und S3.1 wird die Intensität der Wirkung der Raumtemperaturabweichung auf die Vorlauf-Berechnung eingestellt. Mit den Parametern P2.2 und P3.2 wird die Parallelverschiebung der Heizkurve eingestellt.

Heizung ausschalten

Wenn die ausgerechnete Vorlauftemperatur nicht leicht höher ist als die Raumtemperatur, schaltet sich die Heizung automatisch aus. Wird die Raumtemperatur nicht gemessen, schaltet sich die Heizung automatisch aus, wenn die Außentemperatur fast gleich der Soll-Raumtemperatur ist. Mit dem Parameter S2.13 und S3.13 wird der Temperaturunterschied, bei dem sich der Kessel ausschaltet, vergrößert oder verringert.

Beim Ausschalten der Heizung wird 4 °C als angenommener Wert für die ausgerechnete Vorlauftemperatur übernommen und die Umwälzpumpe wird mit Verzögerung - Parameter S2.16 und S3.16 - ausgeschaltet. Mit dem Parameter S2.4 und S3.4 können andere Funktionsmöglichkeiten der Pumpe ausgewählt werden.

Intensive BOOST-Heizung

Mit den Parametern P2.3 und P2.4 sowie P3.3 und P3.4 für den zweiten Kreis wird die Dauer und die Stärke der intensiven (BOOST) Heizung bestimmt, die beim Übergang des Zeitprogramms vom Nacht- zum Tagesintervall aktiviert wird. Mit der Einstellung der Boost Funktion verkürzen wir die benötigte Zeit fürs erreichen der Soll-Raumtemperatur beim Umschalten Vom Nacht- auf das Tag- Temperaturintervall.

Begrenzung ΔT beziehungsweise der Heizkreisleistung vom ersten Heizkreis

Wenn Sie die höchste Heizkreisleistung begrenzen wollen, benutzen sie den Fühler T1 oder T8 zur Messung der Rücklauftemperatur. Die Parameter S1.4=3 oder S1.5=6 müssen eingestellt werden. Mit dem Parameter S2.14 stellt man die höchste zugelassene Differenz zwischen der Vorlauf- und Rücklauftemperatur ein.

Begrenzung der Rücklauftemperatur in den Kessel

Auf den Rücklauf in den Kessel wird der Fühler T1 oder T8 montiert und die Parameter S1.4=9 und S1.5=12 eingestellt. Wenn die Rücklauftemperatur unter die Minimaltemperatur - Parameter S5.14 sinkt, wird das Mischventil stufenweise geschlossen. So wird der Kessel entlastet und die Kondensierung in der Feuerungsstelle des Kessels verhindert. Für den ordnungsgemäßen Betrieb muss die Hydraulikverbindung die primäre Kesselwasserzirkulation sicherstellen.

Regulierung des Mischerheizkreises mit konstanter Temperaturr

Wenn die Regulierung der konstanten Vorlauftemperatur benötigt wird, erreicht man dies mit der der Einstellung des Parameters S2.15 für den ersten Kreis und S3.15 für den zweiten Kreis.

DIREKTHEIZKREIS

Mit der Kesselsteuerung wird die notwendige Temperatur der Direktheizkreis-Zuleitung sichergestellt.

Heizung ausschalten

Wenn die ausgerechnete Vorlauftemperatur nicht leicht höher ist als die Raumtemperatur, schaltet sich die Heizung automatisch aus. Wird die Raumtemperatur nicht gemessen, schaltet sich die Heizung automatisch aus, wenn die Außentemperatur fast gleich der Soll-Raumtemperatur ist. Mit dem Parameter S3.13 wird der Temperaturunterschied, bei dem sich die Heizung ausschaltet, vergrößert oder verringert.

Beim Ausschalten der Heizung wird 4 °C als Wert für die ausgerechnete Vorlauftemperatur übernommen und die Umwälzpumpe wird mit Verzögerung - Parameter S3.16 - ausgeschaltet. Mit dem Parameter S3.4 können andere Funktionsmöglichkeiten der Pumpe ausgewählt werden.

FLÜSSIGBRENNSTOFFKESSEL

Für die Soll-Temperatur des Flüssigbrennstoffkessels wird die höchste unter den folgenden Temperaturen berücksichtigt:

- um den Parameterwert S5.3 erhöhte ausgerechnete Temperatur des ersten Vorlaufs,
- um den Parameterwert S5.4 erhöhte ausgerechnete Temperatur des zweiten Vorlaufs,
- um den Parameterwert S5.5 erhöhte Soll-Temperatur des Brauchwassers,
- ausgerechnete Kesseltemperatur von den Reglern in der Bus-Verbindung,
- ausgerechnete Kesseltemperatur aufgrund der Einschaltung eines zusätzlichen Direktheizkreises.

Die Temperatur des Flüssigbrennstoffkessels ist nach unten hin mit einer Minimaltemperatur des Kessels - Parameter P5.1 - und nach oben hin mit einer Maximaltemperatur des Kessels - Parameter S5.1 - begrenzt.

Die Hysterese für die Brennersteuerung ist mit dem Parameter S5.2 bestimmt.

Mit dem Parameter S5.2 kann man andere Brennersteuerungsarten auswählen, und zwar: S5.2=1, Für den Brennerausgangsbetrieb wird der Kesselfühler nicht berücksichtigt. Der Brennerausgang schaltet AUS bei Kesselanforderung und umgekehrt.

S5.2=2, Für den Brennerausgangsbetrieb wird der Kesselfühler nicht berücksichtigt. Der Brennerausgang schaltet EIN bei Kesselanforderung und umgekehrt.

Wenn kein Kesselbetrieb benötigt wird, beträgt die ausgerechnete Kesseltemperatur 4 °C. Der Befehl für das Einschalten des Kessels mindestens auf Minimaltemperatur wird auch vom Frostschutz aktiviert, und zwar:

- wenn die Außentemperatur unter den eingestellten Wert des Frostschutzes Parameter P1.3 fällt.
- wenn die Kessel-, Vorlauf- oder Raumtemperatur unter 4 °C fällt.

Schutz des Flüssigbrennstoffkessels

Wenn die Temperatur des Flüssigbrennstoffkessels unter die Minimaltemperatur des Kessels - Parameter P5.1 - sinkt, fängt das Mischventil an sich stufenweise zu schließen. Im Falle, dass die Temperatur des Flüssigbrennstoffkessels die Maximaltemperatur des Kessels - Parameter S5.1 - überschreitet, aktiviert sich der Kesselschutz. Dann wird die Maximaltemperatur des Vorlaufs als Wert für die ausgerechnete Vorlauftemperatur - Parameter S2.6 und S3.6 - angenommen. Auch die Brauchwasserpumpe wird eingeschaltet. Der Schutz schaltet sich aus, wenn die Kesseltemperatur unter die Maximaltemperatur sinkt.

Steuerung des Zweistufenbrenners

Wenn der Zweistufenbrenner gesteuert werden soll, muss der folgende Parameter S1.11=1 durchgeführt werden.

Die erste Stufe des Brenners wird mit dem R1-Relais gesteuert, die zweite Stufe mit dem R0-Relais.

Die zweite Stufe schaltet sich ein, wenn die Kesseltemperatur um 20 °C unter die Einschalttemperatur für die erste Stufe fällt, oder wenn die Kesseltemperatur mehr als 15 Minuten über der Einschalttemperatur für die erste Stufe liegt und es gibt keine steigende Tendenz der Kesseltemperatur. Die zweite Stufe schaltet sich aus, wenn die Kesseltemperatur weniger als 4 °C unter der Ausschalttemperatur für die erste Stufe liegt.

FESTBRENNSTOFFKESSEL

Schutz des Festbrennstoffkessels

Wenn die Temperatur des Festbrennstoffkessels unter die Minimaltemperatur - Parameter P5.2 - sinkt, fängt das Mischventil an sich stufenweise zu schließen.

Im Falle, dass die Kesseltemperatur die optimale Arbeitstemperatur überschreitet, wird die ausgerechnete Vorlauftemperatur vom Regler verhältnismäßig angehoben.

Auf diese Weise wird verhindert, dass der Kessel sich überhitzt, und der Wärmeüberschuss wird in das Objekt abgeleitet.

Wenn die Temperatur des Festbrennstoffkessels trotzdem die Maximaltemperatur des Kessels - Parameter S5.13 - überschreitet, öffnet sich das Mischventil stufenweise bis zur Vorlauf-Maximaltemperatur - Parameter S2.6 und S3.6. Auch die Brauchwasserpumpe wird eingeschaltet. Der Schutz schaltet sich aus, wenn die Kesseltemperatur unter die Maximaltemperatur sinkt.

Schutz des Wärmespeichers

Wenn die Wärmespeicher-Temperatur unter die eingestellte Minimaltemperatur des Speichers - Parameter P5.3 - sinkt, wird das Mischventil stufenweise geschlossen.

Im Falle, dass die Wärmespeicher-Temperatur die Maximaltemperatur des Speichers - Parameter S5.13 - überschreitet, aktiviert sich der Speicherschutz, der das Mischventil höchstens bis zur höchsten Vorlauftemperatur - Parameter S2.6 und S3.6 - öffnet. Auch die Brauchwasserpumpe wird eingeschaltet. Der Schutz schaltet sich aus, wenn die Temperatur des Speichers unter die Maximaltemperatur sinkt.

WÄRMEPUMPE

Die Wärmepumpe ist die Hauptquelle bzw. primäre Wärmeenergiequelle bei den Schemas 419, 420, 422, 422b, 422c und 422d. Auf dieselbe Art kann die Wärmepumpe als primäre Wärmequelle auch zu den folgenden Hydraulikschemas hinzugefügt werden: 401b, 404b, 404d, 404e, 409, 409b, 410, 410b, 410c, 411, 416, 416b, 416c und 421. Dabei wird die vorhandene kontrollierte Wärmequelle, d. h. der Öl -, Gas- oder Elektrokessel, als alternative bzw. sekundäre Wärmequelle genutzt.

Durch die Einstellung der Service-Parameter S1.11 = 6 (R0) oder S1.12 = 7 (R9), programmieren Sie Relaisausgang R0 oder R9 zur Steuerung Wärmepumpe.

Die Funktion der Wärmepumpe und der kontrollierten bzw. alternativen Wärmequelle, das heißt des Flüssigbrennstoffkessels oder des Elektrokessels, wird durch die Einstellung der Parameters S6.17, 18 in 19 definiert.

Mit dem Parameter S6.17 wird die minimale Außentemperatur, unter welcher der Betrieb der Wärmepumpe nicht erlaubt ist, bestimmt.

Mit dem Parameter S6.18 wird die Außentemperatur der bivalenten Betriebsart der Wärmepumpe bestimmt. Das heißt, die alternative Wärmequelle bzw. die kontrollierte Wärmequelle kann erst aktiviert werden, nachdem die Außentemperatur unter den angegebenen Wert fällt

Wenn die Außentemperatur niedriger als der Punkt der monovalenten Betriebsart und höher als der Punkt der bivalenten Betriebsart ist, ist die eingeschränkte bivalente Betriebsart eingeschaltet.

Das wiederum bedeutet, dass die alternative Quelle mit Verzögerung eingeschaltet werden kann.

Die Verzögerungszeit hängt vom Temperaturdefizit und der Parametereinstellung S5.15 ab. Mit dem Parameter S6.19 wird die Außentemperatur der monovalenten Betriebsart bestimmt. Das heißt, die alternative Wärmequelle kann nicht eingeschaltet werden, wenn die Außentemperatur höher als der eingestellte Wert ist.

KESSELBEIMISCHPUMPE (BYPASS)

Diese Möglichkeit steht zu Verfügung bei klassischen Öl und Festbrennstoff -Kesseln die nicht an einen Speicher angeschlossen sind. Der Ausgang der R0 oder R9 kann für die Steuerung der Bypass-Pumpe zur Anhebung der Rücklauftemperatur des Kessels verwendet werden. Diese Betriebsart wird mit der Einstellung des Parameters S1.11=4 (für R0) oder S1.12=5 (für R9) ausgewählt. Der T1 oder T8 Fühler wird am Rücklauf in den Kessel vor dem Beimischpunkt eingebaut und der Parameter S1.4=9 (für T1) oder S1.5=12 (für T8) muss eingegeben sein. Wenn die Rücklauftemperatur niedriger ist als eingestellt mit dem Parameter S5.14, schaltet sich die Pumpe ein.

BRAUCHWASSER

Brauchwassererwärmung mit Flüssigbrennstoffkessel

Mit dem Parameter P4.1 kann die Soll-Temperatur des Brauchwassers für das Zeitintervall, in dem die Brauchwassererwärmung ausgeschaltet ist, eingestellt werden.

Wenn die Kesseltemperatur die höchste zugelassene Kesseltemperatur - Parameter S5.1 - überschreitet, wird das Brauchwasser bis zur Maximaltemperatur, die mit dem Parameter S4.3 eingestellt ist, erwärmt.

Wenn das Brauchwasser erwärmt ist, schaltet sich die Umwälzpumpe mit Verzögerung aus. Der Verzögerungswert ist mit dem Parameter S4.12 festgelegt.

Brauchwassererwärmung mit Festbrennstoffkessel

Wenn der Festbrennstoffkessel in Betrieb ist, wird Brauchwasser auf die Soll-Temperatur - eingestellt im Parameter S4.10 - ohne Rücksicht auf das Zeitprogramm für die Brauchwassererwärmung erwärmt.

Im Falle, dass der Kessel die höchste Kesseltemperatur - Parameter S5.13 - überschreitet, kann das Brauchwasser bis zur höchsten zugelassenen Brauchwassertemperatur - Parameter S4.3 - erwärmt werden.

Brauchwassererwärmung mittels Heizquelle mit eingebauter Wärmepumpe

In diesem Fall kann eine besondere Betriebsart der Brauchwasserregulierung, die mit der Einstellung des Parameters S1.4=8 (für T1) oder S1.5=11 (für T8) aktiviert wird, verwendet werden. Im Raum wo sich die Wärmepumpe befindet muss der Raumfühler T1 oder T8 angeschlossen werden. Der Regler funktioniert so, dass er die Brauchwassererwärmung aus dem Kessel der Zentralheizung blockiert, solange der Raum, in dem die Wärmepumpe angebracht ist, wärmer ist als eingestellt mit dem Parameter S4.11.

Brauchwassererwärmung mit Elektroheizkörper

Der Ausgang R0 oder R9 kann mit der Einstellung des Parameters S1.11=3 oder S1.12=4 für die Steuerung des Elektroheizkörpers für die Brauchwassererwärmung programmiert werden.

Das Brauchwasser wird bis zur eingestellten Soll-Temperatur erwärmt und arbeitet nach dem Zeitprogramm Nr.2 für die Brauchwassererwärmung.



Für die Steuerung des Elektroheizkörpers müssen unbedingt ein Leistungsrelais und eine Thermosicherung eingebaut sein.

Vorrang der Brauchwassererwärmung vor der Raumbeheizung

Mit dem Parameter P4.2 und P4.3 kann bestimmt werden, dass die Brauchwassererwärmung Vorrang vor der Raumbeheizung hat. Bei dem Direktheizkreis hat das Brauchwasser in der Regel den Vorrang.

Rückkühlung des Brauchwassers (Recooling)

Wenn sich das Brauchwasser auf eine höhere Temperatur, als mit Parameter S4.3 eingestellt, erwärmt, können wir mit dem Parameter S4.4 die Rückkühlung des Brauchwassers in die Kollektoren, den Kessel oder beides aktivieren.

BRAUCHWASSERZIRKULATION

Brauchwasserzirkulation

Die Brauchwasser-Zirkulationspumpe arbeitet nach dem ausgewählten Zeitprogramm für die Brauchwassererwärmung - Parameter P4.7. Die Pumpe läuft in Intervallen und das zeitliche Verhältnis zwischen Betrieb und Pause ist mit den Parametern P4.8 und P4.9 bestimmt.

Brauchwasserzirkulation auf dem Ausgang R0 oder R9

Der Ausgang R0 oder R9 kann für die Brauchwasserzirkulation mit der Einstellung des Parameters S1.11=2 (für R0) oder S1.12=3 (für R9) programmiert werden.

Brauchwasserzirkulation mit Verwendung eines Fühlers

Wenn der T1 oder T8 - Fühler frei zur Verfügung steht, kann er mit der Einstellung des Parameters S1.4=4 (für T1) oder S1.5=7 (für T2), für die Aktivierung der Brauchwasserzirkulation mit Temperaturfühler programmiert werden.

Der Fühler wird an das Austrittsrohr (Warmleitung) aus dem Brauchwassererwärmer montiert. Wenn der Fühler einen plötzlichen Temperaturanstieg um mindestens 5 K wahrnimmt, wird für 5 Minuten die Zirkulationspumpe für das Brauchwasser eingeschaltet.

Brauchwasserzirkulation mit Durchflussschalter

Wenn der T1 oder T8 - Fühler frei zur Verfügung steht, kann er mit der Einstellung des Parameters S1.4=5 (für T1) oder S1.5=8 (für T2), für die Aktivierung der Brauchwasserzirkulation mit Durchflussschalter programmiert werden.

Der Fühler wird in das Austrittsrohr (Warmleitung) aus dem Brauchwassererwärmer montiert. Wenn der Durchflussschalter sich schließt, wird für 5 Minuten die Zirkulationspumpe für das Brauchwasser eingeschaltet.

FERNEINSCHALTUNG DER HEIZUNG

Die Einstellung des Parameters S1.6=1 ermöglicht eine Ferneinschaltung der Raumheizung und Brauchwassererwärmung mit Hilfe des telefongesteuerten Schalters für die

Ferneinschaltung Telewarm G1-D oder eines anderen Geräts mit einem potentiell freien Steuerschalter. Wenn am Eingang T1, T6 oder T8 ein Kurzschluss festgestellt wird, schaltet der Regler die Raumheizung auf Soll-Tagestemperatur und Brauchwassererwämung ein.

Bei einer BUS-Verbindung von mehreren Reglern kann mit dem Parameter S1.8 bestimmt werden, ob die Ferneinschaltung für den ersten Regler auch für die anderen Regler berücksichtigt werden soll.

BETRIEBSART BEI FÜHLERDEFEKT

Außenlufttemperaturfühler ist nicht angeschlossen bzw. ist defekt

Der Regler funktioniert in dem Fall als P-Regler in Hinsicht auf die Raumtemperaturabweichung. Wenn der Raumtemperaturfühler auch beschädigt oder nicht angeschlossen ist, wird die Vorlauftemperatur vom Regler auf konstante Temperatur reguliert, die:

- bei der Radiatorheizung um 25 °C höher liegt als die eingestellte Tagesbzw. Nachttemperatur
- bei der Fußbodenheizung um 10 °C höher liegt als die eingestellte Tagesbzw. Nachttemperatur

Vorlauftemperaturfühler ist nicht angeschlossen oder ist defekt.

Der Regler erkennt, dass die Vorlauftemperatur 120 °C beträgt und schaltet die Raumheizung aus. Die Heizung kann nur noch manuell aktiviert werden.

Flüssigbrennstoffkesselfühler ist nicht angeschlossen bzw. ist defekt.

Der Regler nimmt an, dass die Kesseltemperatur 85 °C beträgt, und schaltet gleichzeitig den Brenner an, wenn Heizbedarf besteht. In diesem Fall wird die Kesseltemperatur manuell mit dem Kesselthermostat eingestellt.

Festbrennstoffkesselfühler ist nicht angeschlossen bzw. ist defekt.

Der Regler nimmt an, dass die Temperatur des Festbrennstoffkessels 85 °C beträgt, und das Umschaltventil für die Kessel dreht sich zum Festbrennstoffkessel.

Raumfühler ist nicht angeschlossen bzw. ist defekt.

Der Regler funktioniert einwandfrei in Abhängigkeit von der Außentemperatur.

Rücklauflauftemperaturfühler ist nicht angeschlossen oder ist defekt.

Die Raumheizung funktioniert einwandfrei, ohne den Einfluss der Rücklauftemperatur.

Fühler des Brauchwassererwärmers sind nicht angeschlossen bzw. sind defekt.

Wenn ein Fühler außer Betrieb ist, wird nur der zweite Fühler vom Regler benutzt. Wenn beide Fühler außer Betrieb sind, schaltet sich die Pumpe zur Brauchwassererwärmung aus.

TABELLE: Widerstand der Temperaturfühler Pt1000

Temp. [°C]	Widerst. [Ω]						
-20	922	35	1136	90	1347	145	1555
-15	941	40	1155	95	1366	150	1573
-10	961	45	1175	100	1385	155	1592
-5	980	50	1194	105	1404	160	1611
0	1000	55	1213	110	1423	165	1629
5	1020	60	1232	115	1442	170	1648
10	1039	65	1252	120	1461	175	1666
15	1058	70	1271	125	1480	180	1685
20	1078	75	1290	130	1498	185	1703
25	1097	80	1309	135	1515	190	1722
30	1117	85	1328	140	1536	195	1740


MONTAGEANLEITUNG

MONTAGE DES REGLERS

Der Regler wird in einem trockenen Innenraum montiert. Die Montage in unmittelbarer Nähe von Quellen eines starken elektromagnetischen Feldes ist zu vermeiden. Man kann ihn direkt an die Wand oder in eine Standard-Öffnung 138 x 92 mm am Kessel Montieren.


WANDMONTAGE

Die Wandmontage wird wie folgt ausgeführt:

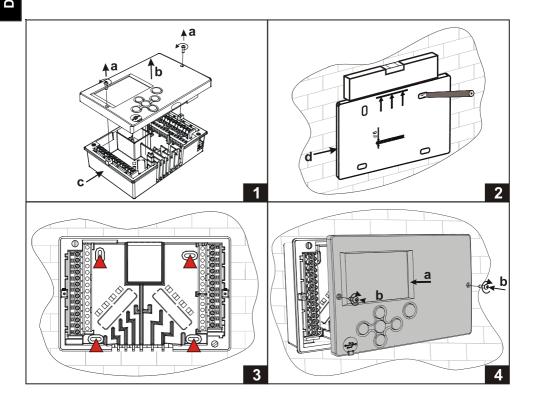

- 1. Den Regler nehmen wir so auseinander, das wir die Schrauben (a) und den Regler (b) aus dem Sockel (c) entfernen.
- Aus der Verpackung schneiden wir die Druckschablone aus, zeichnen die Position der Bohrlöcher ein und bohren sie.
- 3. Den Sockel befestigen wir an der Wand mit vier beigelegten Schrauben.
- 4. Wir führen die elektrische Verbindung durch, fügen den Regler (a) zurück in den Sockel, und Befestigen mit den Schrauben (b).

Die Kesselöffnungsmontage wird wie folgt ausgeführt:

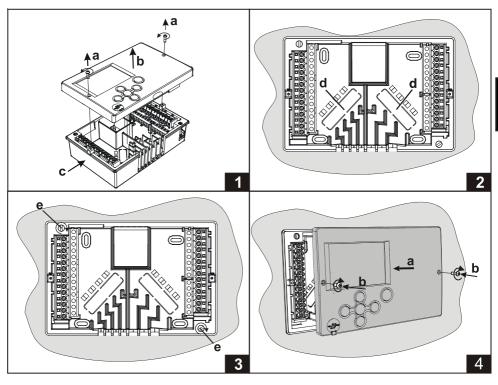

- 1. Wir entfernen die Schrauben (a) und den Regler (b) aus dem Sockel (c).
- 2. Am Boden des Sockels brechen wir beide Löcher (d) aus, und führen durch das linke Loch die Fühlerleiter und durch das Rechte Loch die Netzspannungsleiter
- 3. Den Sockel setzen wir in den Kesselausschnitt und befestigen ihn mit Befestigungshaken vom Gehäuse (e).
- 4. Wir führen die elektrische Verbindung durch, fügen den Regler (a) zurück in den Sockel, und Befestigen mit den Schrauben (b).

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES REGLERS



Jedes Heizregler-Projekt muss auf Berechnungen basieren und geplant sein. Das Berechnen und Planen liegt ausschließlich in Ihren Händen und muss den geltenden Regeln entsprechen. Zeichnungen und Texte in der vorliegenden Anleitung dienen lediglich als Beispiel, deshalb übernimmt der Herausgeber keine Haftung für sie. Eine Haftung des Herausgebers für unsachgemäße und falsche oder fehlerhafte Interpretation der Daten und die daraus resultierenden Schäden sind ausdrücklich ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht auf technische Fehler und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.


Der Anschluss der Regler darf nur vom qualifizierten Fachpersonal oder einem bevollmächtigten Industriebetrieb durchgeführt werden. Bevor in die Verdrahtung gegriffen wird, sicherstellen, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Beachten Sie die Vorschriften für Niederspannungsinstallationen IEC 60364 und VDE 0100, sowie gesetzliche Regeln und Vorschriften zur Verhütung vor Berufsunfällen, gesetzliche Vorschriften zum Umweltschutz und sonstige nationalen Vorschriften.

Bevor Sie das Gehäuse öffnen, jedes Mal prüfen, ob die Stromversorgung aller Pole unterbrochen ist. Das Nichtbeachten der Anweisungen kann ernsthafte Personenschäden, wie zum Beispiel Verbrennungen, zu Folge haben und kann lebensgefährlich sein.

Der Regler muss über einen Trennstecker allpolig angeschlossen werden. Die Entfernung der Pole bei einem geöffneten Stecker muss mindestens 3 mm betragen.

Alle niederspannungsführende Leitungen wie Temperaturfühlerleitungen sind getrennt von netzspannungsführenden Leitungen zu verlegen. Alle Temperaturfühlerleitungen in das linke Feld und die netzspannungsführenden Leitungen ins rechte Feld des Reglers einstecken

Relais R6 ist implementiert als Halbleiter-Relais für die Umwälzpumpe Drehzahlregelung.

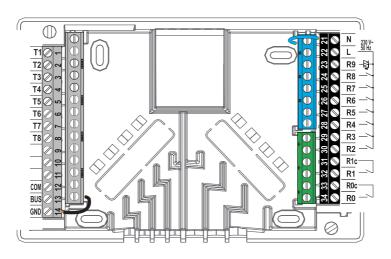

ANSCHLUSS DER TEMPERATURFÜHLER

Tauchtemperaturfühler

Der Tauchtemperaturfühler ist für die Montage in die Hülse des Kessels, Wärmespeichers, Brauchwassererwärmers, Sonnekollektoren und anderenorts, bestimmt. Es wird dafür gesorgt, dass der Fühler an den Hülsenwänden anliegt. Den Fühler gegen Herausfallen mit einer Klemme oder Schraube sichern.

Anlegetemperaturfühler

Den Anlegetemperaturfühler an Vorlaufleitung über die Umwälzpumpe bzw. hinter das Mischventil montieren. Die Rohrleitung an der ausgesuchten Stelle gut reinigen. Den Fühler auf die gereinigte Stelle setzen und ihn mit der beigelegten Greiffeder befestigen.

Außenlufttemperaturfühler

Den Außentemperaturfühler an nördliche oder nordwestliche Fassade, ca. 2 Meter über dem Fußboden montieren. Die Montage über den Fenstern oder Luftschächten und an südlicher Fassade ist nicht gestattet.

Zuerst den Schutzdeckel abnehmen und dann die zwei Befestigungsschrauben lösen. Fühler mit der beigelegten Wandschraube auf die vorgesehene Stelle eindrehen. Das Kabel in den Fühler durch die Einführung von der unteren Seite führen und anschließen.

Raumtemperaturfühler

Raumtemperaturfühler an die Innenwand des Wohnzimmers, die nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, und fern von Wärmequellen und Durchzug montieren. Zuerst den Deckel abnehmen, dann den Sockel an die ausgesuchte Stelle ca. 1,5 Meter über dem Fußboden, aufschrauben. Die Montage kann auf die Standard-Unterputzdose oder direkt an die Wand erfolgen. Für den elektrischen Anschluss brauchen Sie ein zweiadriges Signalkabel. Wenn in dem Raum, in dem sich die Raumeinheit befindet, an Heizungskörpern Thermostatventile eingebaut sind, müssen diese vollständig geöffnet sein.

Wenn der Raumtemperaturfühler an die Klemme T1 angeschlossen ist, muss der Parameter S1.4=1 unbedingt eingestellt sein.

Wenn der Raumtemperaturfühler an die Klemme T8 angeschlossen ist, muss der Parameter S1.5=1 oder S1.5=4 unbedingt eingestellt sein.

Der D10 Regler ermöglichen einen Anschluss der digitalen Raumeinheit DD2+ oder RCD, die die Periodentemperatur misst und die Einstellung der Soll-Tagestemperatur und Soll-Nachttemperatur und die Auswahl der Betriebsart ermöglicht. An einen Regler können bis zu zwei Raumeinheiten angeschlossen werden.

Einfluss der Raumeinheit DD2+


Um den Einfluss der Raumeinheit DD2+ einstellen, muss der Kodierschalter wie folgend Eingestellt werden.



Einfluss der Raumeinheit RCD

Um den Einfluss der Raumeinheit RCD einstellen, muss der Parameter S2.3 für den ersten Heizkreis und Parameter S3.3 für den zweiten Heizkreis eingestellt werden.


Das Anschlussshema der Raumeinheiten:

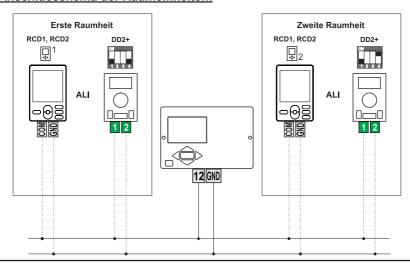

BUS-VERBINDUNG DER D10 REGLER

Mit der Bus-Verbindung kann eine beliebige Anzahl von Reglern des Typs D10 miteinander verbunden werden. Der erste bzw. führende Regler steuert physisch die Wärmequellen und die anderen steuern nur die Heizkreise.

Wichtig: Der Fühler der Außen- und Kesseltemperatur ist immer an den ersten Regler anzuschließen.

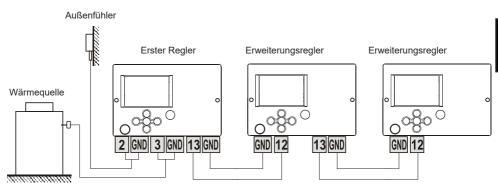

BUS-VERBINDUNG DER D10 UND CMP25-2 REGLER

anzuschließen.

Mit der Bus-Verbindung kann man den D10 Regler und eine beliebige Anzahl der CMP25-2 Regler mit einander verbinden. D10 ist immer der erste bzw. führende Regler und steuert physisch die Wärmequellen, während die CMP25-2-Regler die Heizkreise steuern. **Wichtig:** Der Fühler der Außen- und Kesseltemperatur ist immer an den ersten Regler

Außenfühler


Erweiterungsregler [Schema 360b]

Wärmequelle


Värmequelle

2 GND 3 GND 13 GND 13 GND 3 4 5 6 3 4

Bei der Flächenheizung (Fußboden- oder Wand- Heizung) muss das Sicherheitsthermostat VT angeschlossen werden. Man verwendet ein Kapillar-, Anlege- oder Tauchthermostat mit Umschaltkontakt. Er wird oberhalb des Vorlauftemperaturfühlers montiert. Am Sicherheitsthermostat wird die höchste zugelassene Vorlauftemperatur für die Flächenheizung (üblicherweise zwischen 40 und 60 °C) eingestellt beziehungsweise ein um mindestens 5 °C höherer Wert als die am Regler eingestellte höchste zugelassene Vorlauftemperatur - Parameter S2.6 bzw. S3.6.



Variante 1: Abschaltung der Umwälzpumpe bei Überschreitung der Temperatur.



Variante 2: Schließung des Mischventils bei Überschreitung der Temperatur.

Legende: VT - Sicherheitsthermostat

FÜHLER-SIMULATION UND STEUERUNG FUNKTIONSPRÜFUNG

Der WDC-Regler ist mit einer besonderen Funktion versehen, die eine Simulation aller Fühler ermöglicht. Mit Hilfe dieser Funktion kann der Nutzer den Reglerbetrieb testen. Diese Funktion dient der Inbetriebnahme, Wartung oder Prüfung des Reglerbetriebs.


Die Simulation der Fühler wird aktiviert, indem man zuerst mit der Taste **D** den Bildschirm mit der Anzeige des Hydraulikschemas auswählt. Dann drückt und hält man für 10 Sekunden die Taste **D**. Der Regler schaltet auf den Simulationsmodus um.

Mit dem Drücken der Taste ✓ navigiert man zwischen den Fühlern. Den Temperaturwert für den ausgewählten Fühler stellt man mit der Taste — oder + ein. Die Bezeichnung des simulierten Fühlers ändert sich von T auf S.

Der Simulationsmodus wird unterbrochen, wenn man 10 Sekunden die Taste **2** gedrückt hält oder wenn länger als 5 Minuten keine Taste gedrückt wurde.

REGLER DEFEKT UND WARTUNG

Im Falle von Störungen oder Schäden an den Regler senden Sie uns nur das Modul. Der Sockel sollte montiert bleiben und die Kabel so angeschlossen, wie sie sind.

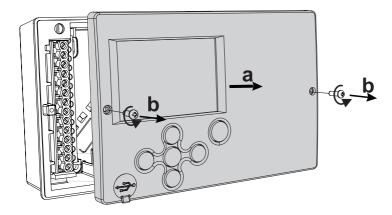

Nehmen Sie den Regler auseinander wie folgt. Lösen Sie die Schrauben (b) und ziehen Sie das Regler-Modul (a) zu sich. Das Regler-Modul wird ersetzt, oder zu einen autorisierten Service-Center geliefert.



Bevor Sie mit der Demontage des Reglers vom anfangen, vergewissern Sie sich, dass der Hauptzufuhrschalter ausgeschaltet ist.

137

TECHNISCHE DATEN

Technische Charakteristiken - Regler Abmessungen: Reglermasse Reglergehäuse	465 g
Spannungsversorgung. Eigenverbrauch. Netzleiterquerschnitte Schutzstufe. Schutzklasse.	5 VA 0.75 bis 1.5 mm2 IP20 gem. EN 60529
Temperaturregler-Klasse	III (ohne Raumtepertaurfühler) VII (mit Raumtepertaurfühler)
Zulässige UmgebungstemperaturZulässige relative FeuchtigkeitLagerungstemperatur	max. 85 % rH bei 25 °C
Relais-Ausgang R0, R1 R2, R3, R4, R5, R6,	
Programmuhr Typ Min. Intervall Genauigkeit der eingebauten Uhr	15 min
Programmklasse Datenaufbewahrung ohne Stromversorgung	A min. 10 Jahre
Technische Charakteristiken - Fühler Temperaturfühlertyp Fühlerwiderstand Pt1000 KTY10 Verwendungstemperaturbereich	1078 Ohm bei 20 °C 1900 Ohm bei 20 °C
Außenlufttemperaturfühler AF	25 ÷ 150 °C, IP32 0 ÷ 85 °C, IP32 20 ÷ 350 °C, IP32 0.3 mm2

ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit

Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben, oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

NOTIZEN

DEU

HYDRAULIC SCHEMES / HYDRAULIKSCHEMAS

IMPORTANT

ATTENTION: Installation schemes show operation principles and do not include all auxiliary and safety elements! Observe the regulations in force when performing installations!


WICHTIG

ACHTUNG: Die Installationsschemas verweisen auf das Betriebsprinzip und verfügen nicht über alle Hilfs- oder Sicherheitselemente. Bei der Montage die gültigen Vorschriften beachten!

401 (D10)

Oil boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank.


Flüssigbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwärmer.

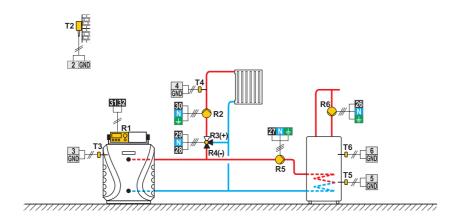

401b (D10)

Heat accumulator, mixing circuit, d. h. w. storage tank.


Wärmespeicher, Mischerheizkreis, Brauchwassererwärmer.

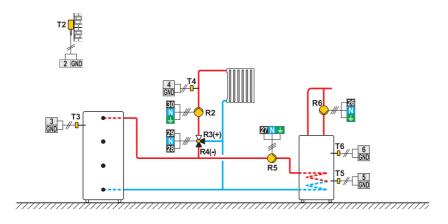

401c (D10)

Solid fuel boiler, mixing circuit, d. h. w. storage tank .


Festbrennstoffkessel, Mischerheizkreis, Brauchwassererwärmer.

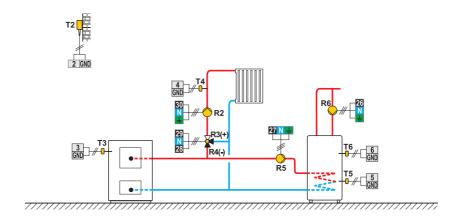

401d (D10)

System with no boiler - mixing circuit, d. h. w. storage tank.


System ohne Kessel - Mischerheizkreis, Brauchwassererwärmer.

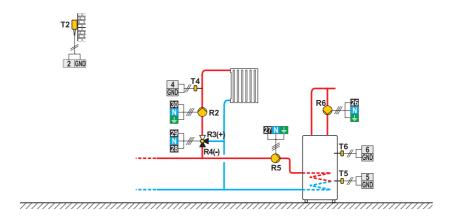

401e (D10)

Expansion scheme - mixing circuit, d. h. w. storage tank .


Erweiterungsschema - Mischerheizkreis, Brauchwassererwärmer.

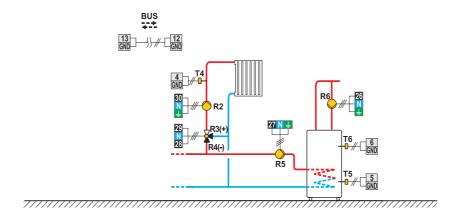


402 (D10)

Oil boiler, direct circuit, d. h. w. storage tank.

Flüssigbrennstoffkessel, Direktheizkreis, Brauchwassererwärmer.

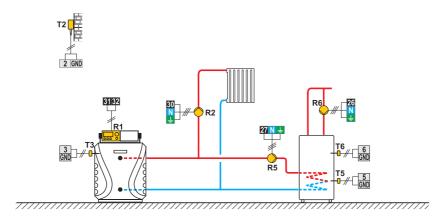

403 (D10)Oil boiler, direct circuit, d. h. w. storage tank.
Flüssigbrennstoffkessel, Direktheizkreis, Brauchwassererwärmer.

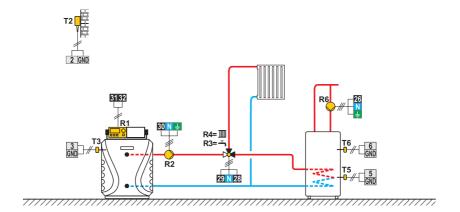

NOTES / NOTIZEN



Solarbayer GmbH

Am Dörrenhof 22 85131Pollenfeld-Preith Deutschland

tel: +49 (0) 84 21 / 9 35 98 - 0 fax: +49 (0) 84 21 / 9 35 98 - 29

http://www.solarbayer.de Email: info@solarbayer.de



0 1 MC 0 6 0 5 0 1

@2018

We reserve the right to errors, changes and improvements.
Wir behalten uns das Recht auf Fehler, Veränderungen und Verbesserungen vor.

Software V1.1r0